令和5年度

水質検査結果

大村市上下水道局

#【配水池別水質検査箇所】

北部大村地区
東部大村地区
南川内地区
岩屋高区配水池 C=45
北ノ川内高区配水池 C=15
黒木配水池 C=135
岩屋配水池 C=56
北ノ川内配水池 C=68
萱瀬ダム Q=15000
中岳ポンプ場 Q=156
南川内浄水場
南川内水源 Q=14.6
南川内配水池 C=15
久良原配水池 C=81
南川内第1減圧槽 C=15
久良原ポンプ場 Q=537
南川内第2減圧槽 C=15
駄留配水池 C=75
萱瀬配水池 C=216
開田配水池 C=52.5
東野岳浄水場
東野岳2号水源 Q=400
高部配水池 C=282
重井田加圧ポンプ井 C=4.5
東野岳1号水源 Q=230
野田減圧槽 C=4.5
武留路配水池 C=60
武留路減圧槽 C=4.5
武留路接合井 C=4.5
重井田減圧槽兼ポンプ井 C=4.5 Q=7.2
宮代第2高区配水池 C=15
北木場第2減圧槽 C=4.5
北木場第1減圧槽 C=4.5
北木場水源 Q=100
北木場浄水場
北木場配水池 C=87
宮代高区配水池 C=15
野岳配水池 C=114
野岳第1減圧槽 C=4.5
野岳第2減圧槽 C=4.5
宮代配水池 C=56
萱無田ポンプ場 Q=15
松原配水池 C=500
東光寺送水ポンプ
立福寺配水池 C=27
東光寺配水池 C=20
松原送水ポンプ
松原水源 Q=1600
松原浄水場
松原第2水源 Q=380
大多武第2配水池 C=112
大多武第5水源 Q=400
大多武第4水源 Q=560
大多武第6水源 Q=770
大多武第6減圧槽 C=40.5
才福寺水源 Q=1920
寿古水源 Q=1550
荒瀬減圧槽 C=70
福重水源 Q=2500
荒瀬配水池 C=330
大多武浄水場 C=222.5
大多武送水ポンプ
今富水源 Q=2800
雄ヶ原配送水ポンプ
雄ヶ原配水池 C=3000
大多武第1配水池 C=1000
立花水源 Q=3080
今富第2水源 Q=1400
琴平配水池 C=225+22
大多武第1減圧槽 C=15
鬼橋水源 Q=570
池田貯水池
C=20万 Q=2450
大多武第3減圧槽 C=114
黒丸水源 Q=1100
鬼橋第2水源 Q=1860
荒瀬送水ポンプ所
岳ノ木場減圧槽 C=87.5
大多武第4減圧槽 C=10
黒丸送水ポンプ所
葛城貯水池（予備） C=20万
小路口水源 Q=500
長岡取水堰（第1）
大多武第2減圧槽 C=48
富の原第1水源 Q=400
富の原第1浄水場
山田沈砂池
城ノ尾取水堰（第2）
大多武第5減圧槽 C=10
荒平減圧槽 C=152.5
小川内第1減圧槽 C=15
富の原第2水源 Q=1400
富の原第2浄水場
小川内第2減圧槽 C=15
富の原第3水源 Q=300
富の原第3浄水場
池田送水ポンプ所
池田第1配水池 C=2000
池田第2配水池 C=1000
諏訪配水池 C=500
徳泉川内配水池 C=5500
大舟尾第1減圧槽 C=105
水計配水池 C=500
小川内第3減圧槽 C=50
赤佐古配水池 C=500
大舟尾第2減圧槽 C=170
坂口浄水場
坂口送水ポンプ所 Q=30000
坂口第1配水池 C=7500
坂口第2配水池 C=6000
供用開始：昭和55年
向木場減圧槽 C=250
木場配水池 C=1000
須田の木配水池 C=500
須田の木送水ポンプ
松並水源 Q=900
松並浄水場
内倉減圧槽 C=57.5
杭出津第1水源 Q=870
杭出津浄水場(UV) Q=2440
杭出津第2水源 Q=260
杭出津第3水源 Q=950
杭出津送水ポンプ
鈴田送水ポンプ所 Q=150
祝崎配水池 C=500
鈴田配水池 C=1500
連籏寺減圧槽 C=55
日岳水源 Q=560
日岳浄水場
蔦川内減圧槽 C=120
三浦配水池 C=278
日泊減圧槽 C=210
溝陸減圧槽 C=260
破坂減圧槽 C=60
大村湾
佐賀県
鹿島市
諫早市
東彼杵町
一般平面図 凡例
上水道給水区域
北部大村地区給水区域
東部大村地区給水区域
南川内地区給水区域
行政界
施設凡例
消毒済水源等
未消毒水源
配水池及び減圧槽
休止中水源
予備水源
検査実施-凡例
毎日検査実施
25か所
毎日・月検査実施
19か所
毎月検査実施
6か所
1:20,000

毎日検査採水場所　及び　水源･配水池等略図

① 坂口浄水場系

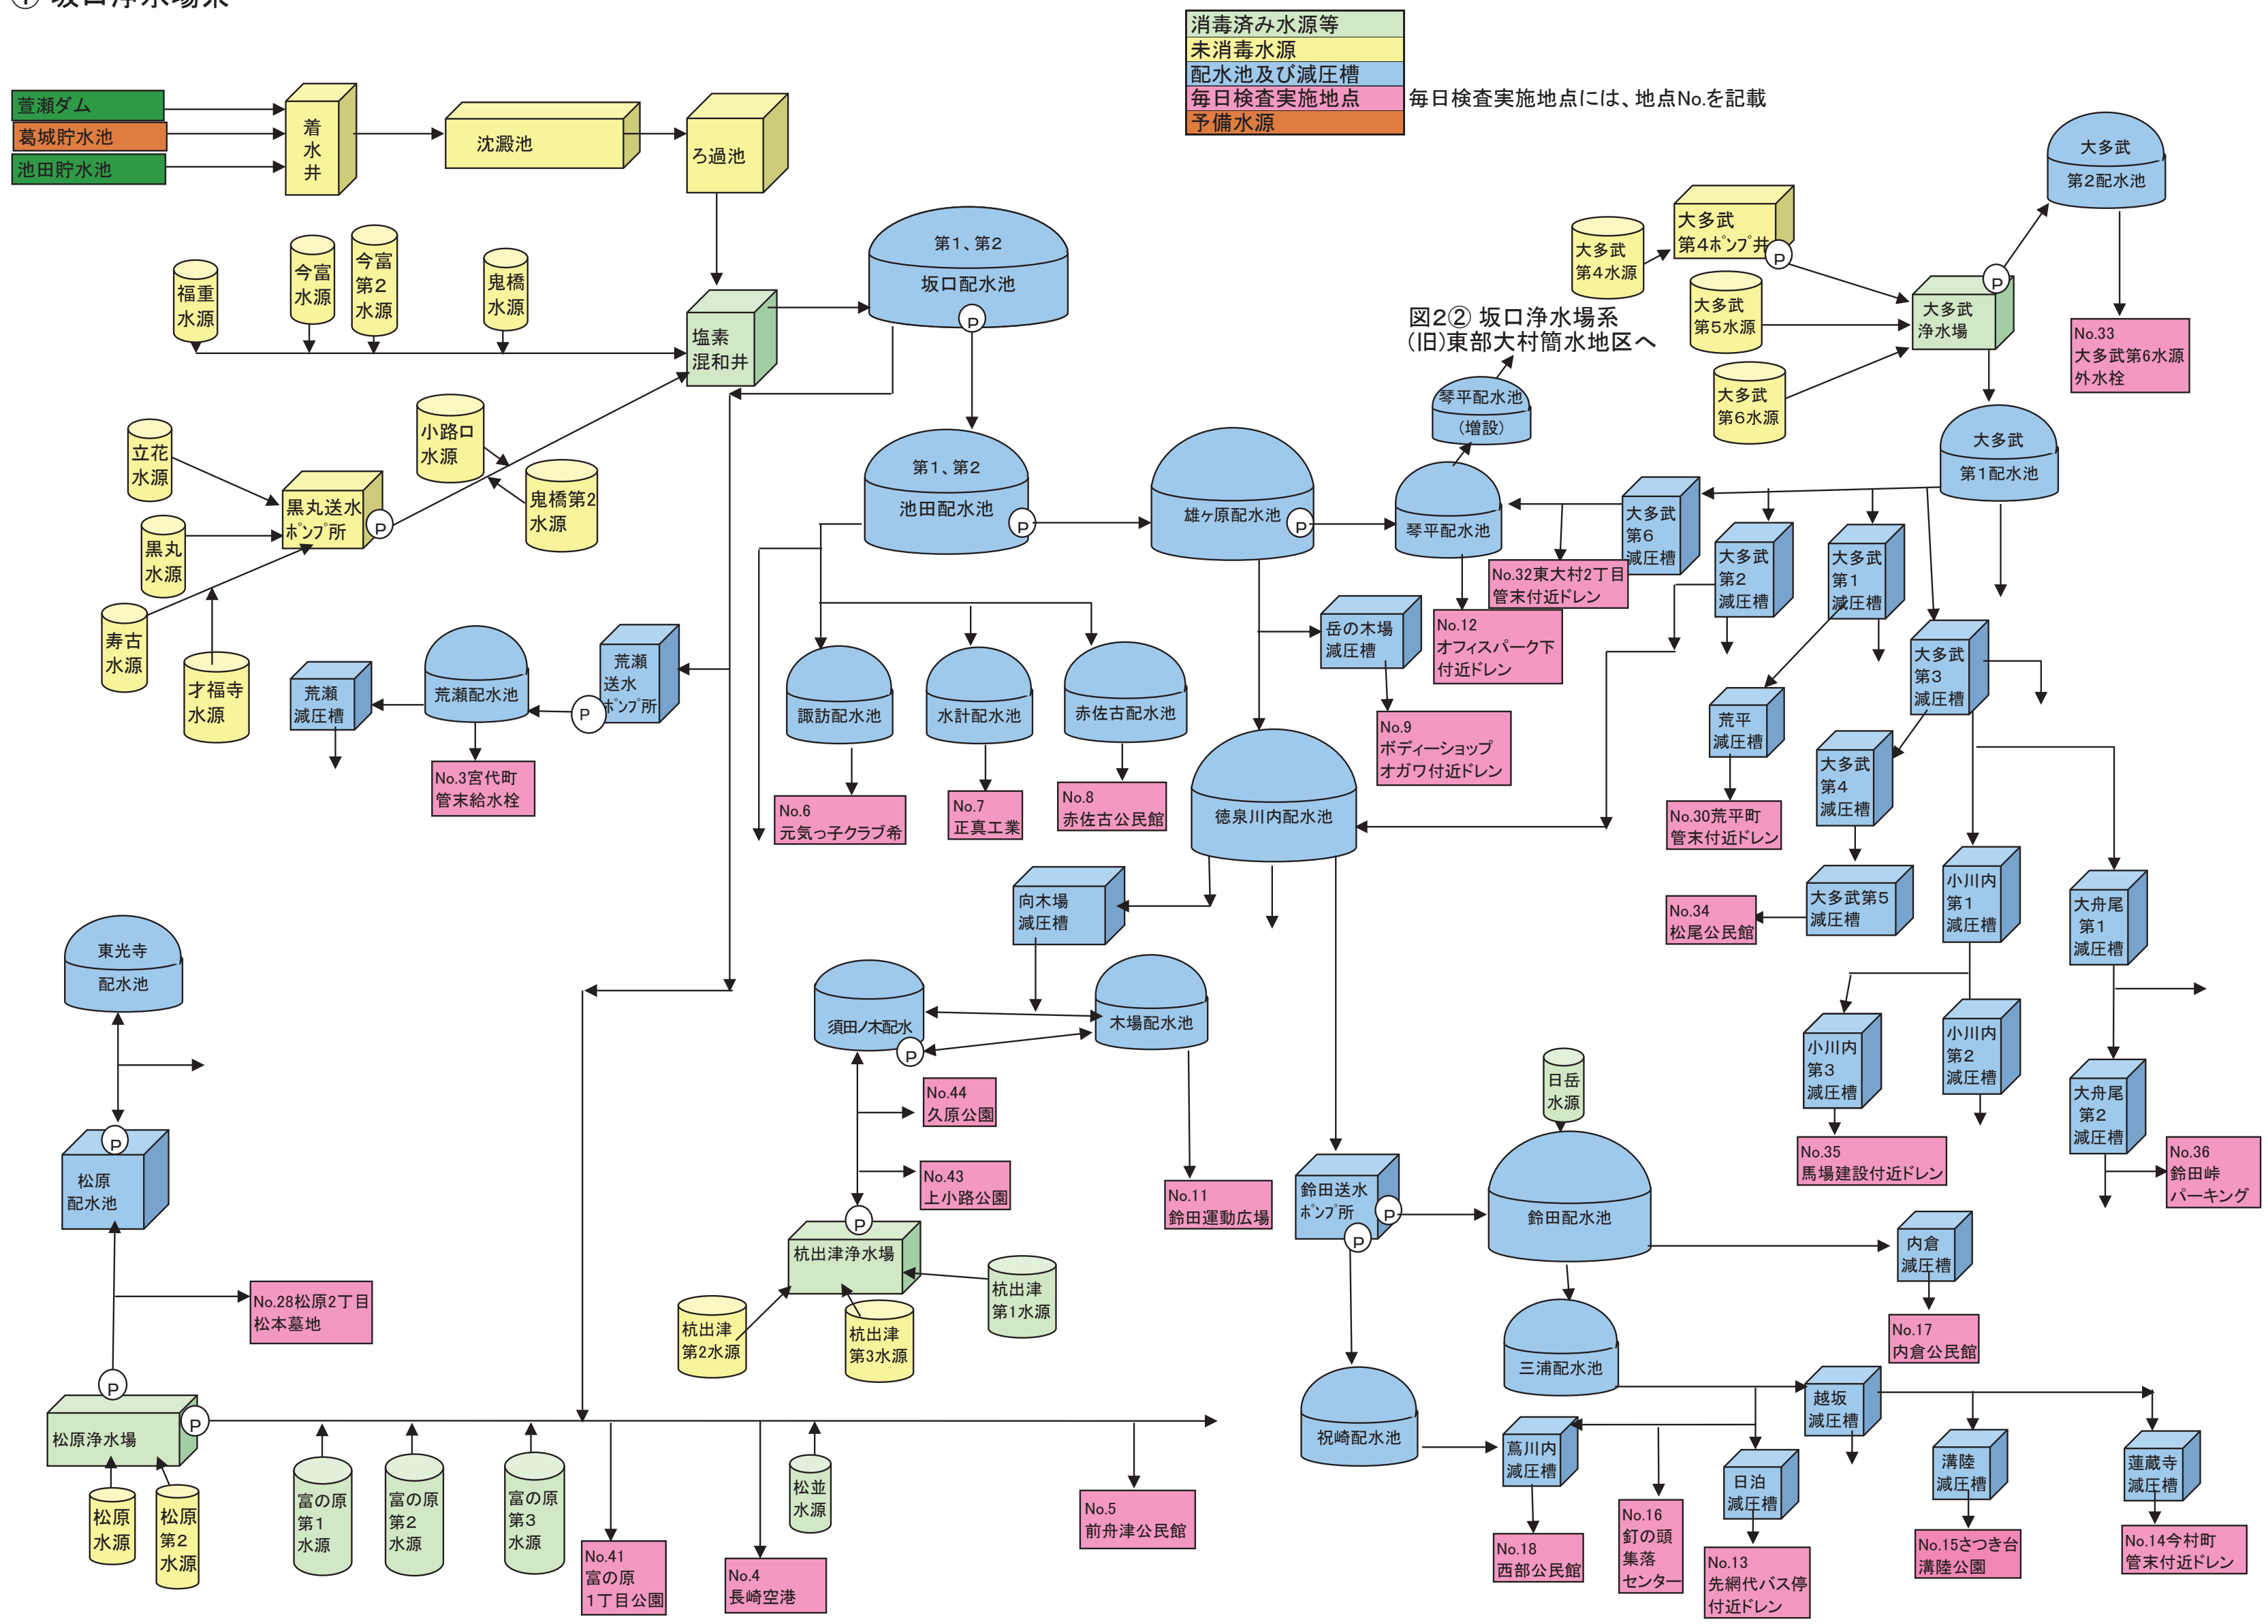

毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図

② 坂口浄水場系
（旧）東部大村簡水地区

③ 南川内浄水場系
（旧）南川内飲料水組合地区

④ 北木場浄水場系、東野岳浄水場系
（旧）北部大村簡水地区

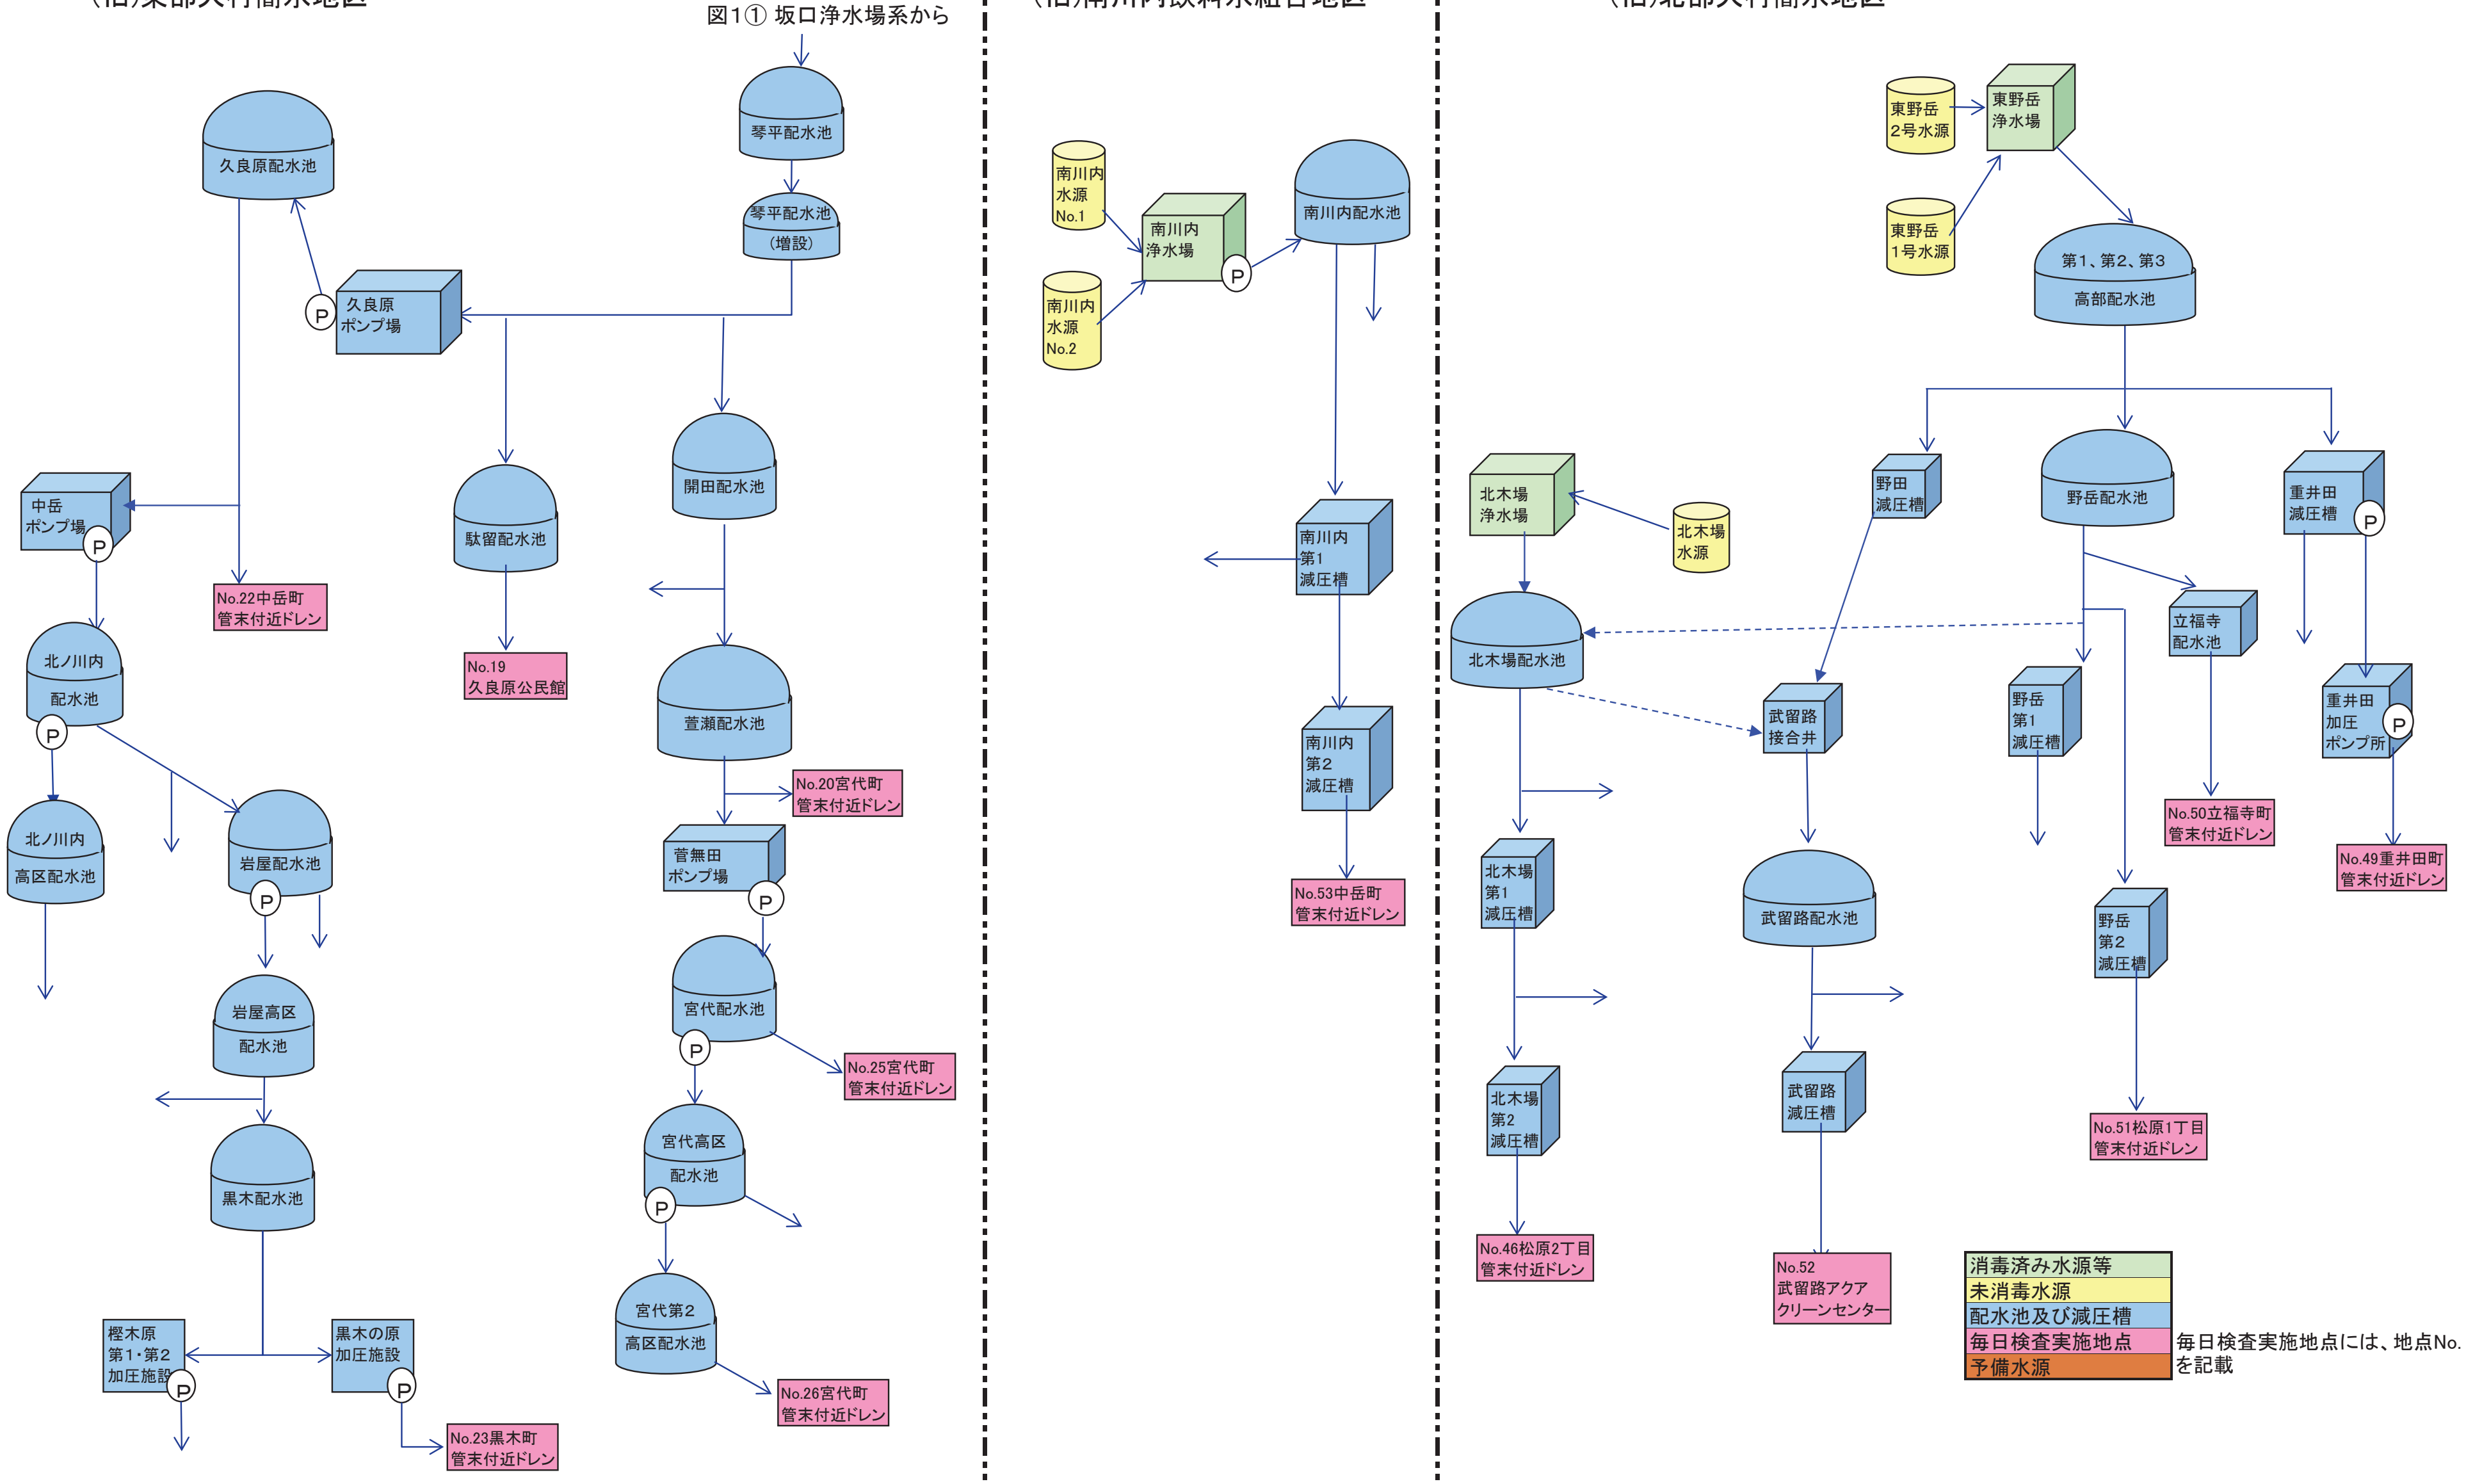

令和5年度　毎日検査年報

坂口浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No.2　坂口配水池		残留塩素	最大	0.66	0.62	0.68	0.66	0.69	0.74	0.62	0.67	0.65	0.65	0.65	0.67	0.74
		(mg/L)	最小	0.55	0.50	0.53	0.51	0.47	0.54	0.53	0.53	0.52	0.50	0.55	0.52	0.47
			平均	0.59	0.58	0.60	0.60	0.59	0.59	0.57	0.60	0.60	0.59	0.59	0.60	0.59
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
坂口配水池	No.4　長崎空港	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50
		(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.35
			平均	0.45	0.45	0.43	0.48	0.45	0.45	0.44	0.44	0.45	0.42	0.42	0.45	0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No.5　前舟津公民館	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.55
		(mg/L)	最小	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40
			平均	0.51	0.52	0.52	0.53	0.52	0.50	0.50	0.48	0.47	0.45	0.43	0.45	0.49
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	富の原系 No.41　富の原１丁目公園	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
		(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.50	0.55	0.50	0.55	0.50	0.40	0.45	0.45	0.35	0.45	0.35
			平均	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.52	0.53	0.54	0.49	0.50	0.53
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	荒瀬配水池 No.3　宮代町管末給水栓	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.45	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.45
		(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20
			平均	0.33	0.30	0.30	0.38	0.35	0.36	0.27	0.27	0.32	0.31	0.29	0.31	0.32
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	諏訪配水池 No.6　上諏訪町 元気っ子ｸﾗﾌﾞ希	残留塩素	最大	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45
		(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30
			平均	0.42	0.35	0.37	0.43	0.44	0.42	0.39	0.35	0.35	0.36	0.35	0.35	0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	水計配水池 No.7　正真工業	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.50
		(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30
			平均	0.42	0.38	0.40	0.44	0.45	0.45	0.43	0.37	0.39	0.37	0.35	0.35	0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	赤佐古配水池 No.8　赤佐古公民館	残留塩素	最大	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45
		(mg/L)	最小	0.35	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25
			平均	0.35	0.34	0.35	0.43	0.38	0.41	0.35	0.34	0.35	0.35	0.30	0.31	0.35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
雄ヶ原配水池	岳ノ木場減圧槽 No.9　ボディーショップオガワ付近ドレン	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45
		(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30
			平均	0.42	0.37	0.42	0.44	0.43	0.41	0.37	0.35	0.35	0.35	0.34	0.35	0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	琴平配水池 No.12　オフィスパーク下ドレン	残留塩素	最大	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45
		(mg/L)	最小	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30
			平均	0.39	0.37	0.38	0.41	0.40	0.41	0.35	0.37	0.37	0.35	0.35	0.35	0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

松原浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
松原配水池	No.28　松本墓地	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45	0.45	0.55	0.55	0.50	0.50	0.55	0.50	0.55
		(mg/L)	最小	0.35	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.25	0.25	0.35	0.35	0.25	0.20
			平均	0.47	0.46	0.40	0.42	0.39	0.41	0.47	0.43	0.43	0.44	0.44	0.45	0.43
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

坂口浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
鈴田配水池		残留塩素	最大	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45	0.50	0.45	0.55
		(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.50	0.55	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40
			平均	0.45	0.50	0.55	0.55	0.54	0.55	0.54	0.47	0.45	0.45	0.44	0.45	0.50
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
鈴田配水池	三浦配水池 No.16　釘の頭集落センター	残留塩素	最大	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.55
		(mg/L)	最小	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35
			平均	0.44	0.48	0.54	0.54	0.49	0.50	0.50	0.44	0.45	0.44	0.39	0.39	0.47
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	溝陸減圧槽 No.15　さつき台溝陸公園	残留塩素	最大	0.45	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.55
		(mg/L)	最小	0.40	0.40	0.50	0.50	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35
			平均	0.44	0.48	0.50	0.53	0.47	0.49	0.52	0.42	0.44	0.44	0.38	0.37	0.46
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	日泊減圧槽 No.13　先網代バス停付近ドレン	残留塩素	最大	0.35	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45
		(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25	0.35	0.35	0.25	0.20	0.20
			平均	0.34	0.35	0.39	0.38	0.35	0.36	0.35	0.30	0.35	0.35	0.32	0.28	0.34
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	蓮蔵寺減圧槽 No.14　今村町 長工醤油前ドレン	残留塩素	最大	0.45	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.55
		(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.50	0.30	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30
			平均	0.44	0.47	0.53	0.53	0.49	0.50	0.52	0.45	0.45	0.44	0.38	0.40	0.47
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	内倉減圧槽 No.17　内倉公民館	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35
		(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.20
			平均	0.32	0.30	0.26	0.30	0.27	0.28	0.30	0.26	0.35	0.33	0.28	0.28	0.29
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
祝崎配水池	蔦川内減圧槽 No.18　西部公民館	残留塩素	最大	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.40
		(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.30	0.35	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20
			平均	0.25	0.29	0.35	0.38	0.37	0.35	0.31	0.21	0.25	0.25	0.24	0.24	0.29
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
徳泉川内配水池	木場配水池 No.11　鈴田運動広場	残留塩素	最大	0.40	0.55	0.55	0.60	0.55	0.55	0.55	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.60
		(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.50	0.55	0.50	0.50	0.40	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25
			平均	0.36	0.46	0.55	0.55	0.55	0.55	0.51	0.38	0.35	0.35	0.31	0.32	0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	須田の木・杭出津系 No.44　久原公園	残留塩素	最大	0.45	0.55	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.45	0.50	0.45	0.40	0.45	0.55
		(mg/L)	最小	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35
			平均	0.45	0.47	0.48	0.53	0.51	0.51	0.51	0.41	0.42	0.44	0.37	0.39	0.46
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

杭出津浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
杭出津浄水場	No.42　杭出津浄水場	残留塩素	最大	0.55	0.60	0.60	0.60	0.55	0.55	0.60	0.65	0.60	0.60	0.60	0.65	0.65
		(mg/L)	最小	0.55	0.55	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45
			平均	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54	0.55	0.55	0.58	0.57	0.56	0.55	0.55	0.55
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	No.43　上小路公園	残留塩素	最大	0.55	0.55	0.50	0.55	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
		(mg/L)	最小	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40
			平均	0.51	0.52	0.46	0.47	0.46	0.45	0.47	0.51	0.52	0.54	0.50	0.52	0.49
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

令和5年度　毎日検査年報

大多武浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No.29　大多武浄水場		残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.55	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55
		(mg/L)	最小	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.35
			平均	0.43	0.44	0.44	0.42	0.43	0.45	0.46	0.48	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
大多武第1配水池	荒平減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40
	No.30　荒平町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.20
			平均	0.29	0.26	0.25	0.26	0.24	0.25	0.27	0.34	0.35	0.37	0.35	0.35	0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	大多武第６減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45
	No.32　東大村2丁目 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.25
			平均	0.33	0.32	0.31	0.30	0.31	0.35	0.36	0.40	0.40	0.42	0.42	0.40	0.36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
大多武第2配水池	No.33　大多武第6水源外水栓	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.50
		(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.42	0.44	0.44	0.43	0.42	0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
大多武第3減圧槽	大多武第５減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	No.34　松尾公民館	(mg/L)	最小	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.35	0.38	0.42	0.42	0.45	0.41	0.40	0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	小川内第３減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	No.35　馬場建設 付近ドレン	(mg/L)	最小	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.34	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34	0.35	0.38	0.44	0.43	0.45	0.42	0.41	0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	大舟尾第２減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45
	No.36　鈴田峠 パーキング	(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.33	0.33	0.35	0.37	0.42	0.41	0.44	0.42	0.40	0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

北木場浄水場系（旧北部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
北木場配水池	北木場第２減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
	No.46　松原2丁目 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.20
			平均	0.31	0.29	0.28	0.26	0.25	0.26	0.30	0.35	0.32	0.34	0.35	0.35	0.31
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

南川内浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
南川内配水池	南川内第２減圧槽	残留塩素	最大	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.45	0.35	0.45
	No.53　中岳町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.25	0.35	0.25
			平均	0.35	0.35	0.34	0.35	0.33	0.31	0.33	0.34	0.34	0.35	0.37	0.35	0.34
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

坂口浄水場系（旧東部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
雄ヶ原・琴平配水池（旧東部大村簡易水道地区）	萱瀬配水池	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40
	No.20　宮代町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25
			平均	0.35	0.33	0.33	0.35	0.35	0.35	0.32	0.28	0.33	0.34	0.31	0.32	0.33
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	久良原配水池	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.30	0.30	0.30	0.30	0.35
	No.22　中岳町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20
			平均	0.35	0.32	0.30	0.32	0.33	0.28	0.24	0.22	0.25	0.30	0.27	0.27	0.29
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	駄留配水池	残留塩素	最大	0.35	0.30	0.25	0.35	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35
	No.19　久良原公民館	(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.20
			平均	0.35	0.27	0.25	0.28	0.30	0.26	0.25	0.21	0.25	0.29	0.25	0.27	0.27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	黒木配水池	残留塩素	最大	0.30	0.35	0.35	0.45	0.45	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.45
	No.23　黒木町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.15	0.20	0.25	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.15
			平均	0.23	0.27	0.32	0.33	0.36	0.26	0.27	0.30	0.36	0.37	0.30	0.30	0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	宮代配水池	残留塩素	最大	0.40	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.50
	No.25　宮代町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.30	0.30	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30
			平均	0.37	0.39	0.44	0.45	0.45	0.45	0.44	0.38	0.39	0.39	0.35	0.38	0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	宮代第２高区配水池	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.45
	No.26　宮代町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.25	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.25	0.25	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25
			平均	0.31	0.29	0.35	0.38	0.39	0.35	0.29	0.28	0.35	0.35	0.31	0.31	0.33
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

東野岳浄水場系（旧北部大村簡易水道地区）

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
野岳配水池	立福寺配水池	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50	0.55	0.50	0.55
	No.50　立福寺町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.35	0.45	0.45	0.35
			平均	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.42	0.44	0.46	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	野岳第２減圧槽	残留塩素	最大	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.50
	No.51　松原1丁目 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.45	0.35
			平均	0.42	0.41	0.37	0.39	0.38	0.36	0.37	0.42	0.44	0.45	0.48	0.46	0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
重井田減圧槽	重井田加圧ポンプ所	残留塩素	最大	0.45	0.40	0.35	0.35	0.45	0.30	0.35	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50
	No.49　重井田町 管末付近ドレン	(mg/L)	最小	0.40	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.25
			平均	0.42	0.37	0.34	0.32	0.28	0.25	0.30	0.36	0.41	0.45	0.45	0.45	0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
武留路配水池	武留路減圧槽	残留塩素	最大	0.35	0.35	0.30	0.25	0.20	0.20	0.25	0.35	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45
	No.52　武留路アクアクリーンセンター	(mg/L)	最小	0.30	0.25	0.25	0.20	0.15	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.15
			平均	0.34	0.30	0.26	0.23	0.20	0.20	0.21	0.31	0.36	0.36	0.39	0.39	0.29
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	場所	坂口浄水場 ろ過水														
採水年月日					R5.4.13	R5.5.11	R5.5.23	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.14	R5.11.8	R5.12.14	R5.1.18	R5.2.8	R6.2.15	R5.3.12
天候					曇	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	14.2	18.9	20.6	16.4	26.3	29.5	28.0	21.3	12.2	13.2	13.0	15.7	5.3	16.2	10.6
水温				(水道法)	12.0	14.2	15.0	16.5	18.1	20.7	22.0	21.5	17.0	18.1	13.0	9.5	9.0	10.0	11.2
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.66	0.66	0.60	0.65	0.60	0.56	0.59	0.65	0.63	0.61	0.68	0.58	0.60	0.60	0.60
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.49	0.44		0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25		0.33	0.37	0.60		0.49
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05				0.22			0.06		0.05未満	0.05	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003			0.003				0.004				0.003	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.004			0.003未満				0.005				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.003	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.005				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.003			0.003				0.004				0.004	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.03			0.02				0.02				0.03	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.8	6.8				7			6.6		7.1	7.6	9.2		7.0
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	9.2	8.4		8	7	7	7	7	7.4		7.8	8.2	9.6		8.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	22.6	18.8				19			19.3		21.1	24.2	27.4		20.6
40	蒸発残留物			500 mg/L以下						76									
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.46	0.40		0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.45		0.46	0.49	0.56		0.46
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.4	7.4			7.2	7.2	7.3	7.1	7.3		7.3	7.3	7.5		7.3
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.06

□ 大村市上下水道局で実施　■ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	荒瀬配水池系 宮代町管末給水栓														
	採水年月日				R5.4.18	R5.5.16	R5.5.23	R5.6.6	R5.7.4	R5.8.1	R5.9.5	R5.10.3	R5.11.16	R5.11.8	R5.12.14	R5.1.23	R5.2.14	R6.2.15	R5.3.14
	天候				晴	晴	晴	雨	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴	雪	晴	晴	晴
	気温				19.6	21.8	20.6	16.4	26.3	29.5	28.0	21.3	11.6	13.2	13.0	−0.2	14.4	16.2	9.1
	水温				15.8	18.9	20.5	21.0	22.4	27.5	27.7	26.8	18.5	20.9	16.5	11.8	10.9	11.1	12.9
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.25	0.35
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.86	0.80		0.8	0.6	0.8	0.7	0.8	0.69		0.73	0.79	1.07		0.87
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.004				0.005				0.004	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.006			0.006				0.005				0.007	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.02			0.02				0.02				0.02	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003			0.003				0.004				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.006			0.006				0.006				0.006	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02			0.02				0.01				0.01	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.5	7.8							7.8		7.8	8.6	9.6		8.2
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.6	10.1		10	9	9	9	9	9.6		9.5	10.3	11.0		9.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	35.9	33.6							34.9		35.5	38.7	43.6		35.3
40	蒸発残留物			500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.32	0.29		0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.30		0.33	0.30	0.34		0.32
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.5	7.7		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6		7.7	7.6	7.7		7.6
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　■ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

番号	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.20	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.20	R5.10.17	R5.11.21	R5.11.8	R5.12.19	R5.1.25	R5.2.20	R6.2.15	R5.3.21
場所					木場配水池系　鈴田運動広場														
	天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	気温				19.3	20.7	20.6	25.5	26.8	29.7	26.3	19.0	11.3	13.2	6.2	2.1	14.3	16.2	8.4
	水温				18.5	20.5	21.0	24.0	27.0	29.2	27.9	25.5	18.5	22.4	14.0	11.2	14.8	13.4	15.2
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.35	0.50	0.45	0.50	0.55	0.50	0.50	0.45	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.35	0.35
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	0.95	0.91		0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.80		0.87	0.93	1.18		0.95
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.17			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.004			0.005				0.004				0.003	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.005				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.006			0.006				0.005				0.007	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.02			0.02				0.01				0.02	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.005			0.006				0.005				0.006	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.004			0.002未満				0.002未満				0.003	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.005			0.007				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下			0.02			0.02				0.01				0.01	
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	8.7	8.4				8			8.0		8.4	8.7	9.6		8.1
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	10.5	10.2		10	10	10	9	10	10.2		10.2	10.8	11.4		10.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状に関する項目		300 mg/L以下	39.6	38.3				37			38.4		39.8	42.0	46.3		38.1
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下						130									
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
43	2−メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物（TOC）	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.29	0.26		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.36		0.27	0.28	0.30		0.28
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.8		7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		7.8	7.7	7.8		7.8
48	味	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	性状に関する項目	基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度	性状に関する項目	基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

白欄：大村市上下水道局で実施　　網掛け欄（R5.5.23、R5.11.8、R6.2.15）：厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

場所：祝崎配水池系 西部公民館

No.	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.20	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.20	R5.10.17	R5.11.21	R5.11.8	R5.12.19	R5.1.25	R5.2.20	R6.2.15	R5.3.21
	天候				晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	気温				19.3	20.7	20.6	25.5	26.8	29.7	26.3	19.0	11.3	13.2	6.2	2.1	14.3	16.2	8.4
	水温				20.2	21.8	21.7	24.5	26.2	29.0	28.0	26.0	19.0	23.0	15.5	13.4	14.8	13.9	15.0
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	0.97	0.96		0.9	0.9	0.8	0.9	0.9	0.87		0.89	0.93	1.19		0.96
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.005			0.006				0.005				0.003	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.004				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.007			0.007				0.006				0.007	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.02			0.02				0.02				0.02	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003				0.004				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.006			0.008				0.006				0.006	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.002			0.002未満				0.002未満				0.003	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.009			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下			0.02			0.02				0.01				0.01	
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	8.7	8.9							8.1		8.3	8.6	9.6		8.0
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	10.6	10.5		10	10	10	9	10	10.3		10.1	10.6	11.3		10.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状に関する項目		300 mg/L以下	39.1	38.9							39.3		39.6	41.9	46.5		38.5
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物（TOC）	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.28	0.32		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.28		0.28	0.29	0.31		0.29
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8〜8.6	7.6	7.8		7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8		7.8	7.8	7.7		7.7
48	味	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	性状に関する項目	基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度	性状に関する項目	基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　■ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.20	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.20	R5.10.17	R5.11.21	R5.11.8	R5.12.19	R5.1.25	R5.2.20	R6.2.15	R5.3.21
場所					鈴田配水池系 さつき台溝陸公園														
採水年月日					R5.4.20	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.20	R5.10.17	R5.11.21	R5.11.8	R5.12.19	R5.1.25	R5.2.20	R6.2.15	R5.3.21
天候					晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
気温					19.3	20.7	20.6	25.5	26.8	29.7	26.3	19.0	11.3	13.2	6.2	2.1	14.3	16.2	8.4
水温					19.5	21.6	22.1	25.0	27.5	29.8	27.7	25.0	18.5	22.2	15.1	12.8	14.5	13.4	15.5
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.66	1.53		1.6	1.5	1.4	1.5	1.6	1.60		1.71	1.68	1.98		1.78
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.06		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.004				0.003				0.003	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.004				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.005			0.006				0.005				0.006	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.02			0.02				0.01				0.02	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005			0.006				0.005				0.005	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.004			0.002未満				0.002未満				0.003	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008			0.005				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02			0.02				0.01未満				0.01未満	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.5	8.6							8.0		8.2	8.4	9.2		7.9
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.2	10.0		9	10	9	9	9	9.8		9.7	10.2	10.7		10.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	40.9	40.2							41.8		41.7	42.7	46.9		40.2
40	蒸発残留物			500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.24	0.24		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.25		0.24	0.25	0.25		0.24
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.7	7.8		7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8		7.8	7.8	7.8		7.8
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

大村市上下水道局で実施　　厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

No	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.25	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.28	R5.11.8	R5.12.21	R5.1.30	R5.2.27	R6.2.15	R5.3.27
	場所				坂口浄水場系 長崎空港														
	天候				雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴	晴
	気温				11.0	20.7	20.6	25.3	26.1	28.3	27.0	21.3	11.8	13.2	0.9	4.8	6.7	16.2	11.9
	水温				20.0	22.1	23.0	24.8	30.1	33.2	30.2	26.5	19.8	24.0	16.0	13.5	14.1	14.0	15.9
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50	0.50	0.45	0.35	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.50	0.45
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.91	0.87		0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.74		0.82	1.09	1.09		0.89
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.08			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.002				0.004				0.003	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003				0.003				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.005			0.004				0.004				0.006	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.01				0.01				0.02	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005			0.004				0.005				0.005	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02			0.01未満				0.01				0.01未満	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.6	8.2				8			7.5		8.4	9.5	9.1		7.7
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.8	10.1		10	10	10	9	9	9.7		9.9	11.4	11.2		11.2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	37.9	37.3				37			36.1		39.4	43.4	40.1		35.7
40	蒸発残留物			500 mg/L以下						91									
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.32	0.24		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.29		0.32	0.36	0.36		0.31
47	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.7			7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		7.7	7.7	7.7		7.6
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　□ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目 ＼ 場所					坂口浄水場系 前舟津公民館														
採水年月日					R5.4.25	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.28	R5.11.8	R5.12.21	R5.1.30	R5.2.27	R6.2.15	R5.3.27
天候					雨	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	11.0	20.7	20.6	22.8	28.5	26.2	23.4	20.0	11.8	13.2	0.9	4.8	6.7	16.2	11.9
水温				(水道法)	19.0	20.3	21.4	22.3	24.0	28.0	26.8	24.5	19.8	23.1	15.0	15.0	15.5	15.4	15.8
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.45	0.50	0.45	0.40	0.35	0.45	0.45
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	1		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.28	0.99		1.3	1.2	1.1	1.4	1.5	1.18		1.38	1.42	1.50		1.42
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003			0.003				0.003				0.002	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004			0.004				0.004				0.005	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.01				0.01				0.01	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004			0.004				0.004				0.004	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.006			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02			0.01				0.01				0.01	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	9.0	8.5							8.1		9.0	9.8	9.6		8.5
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	11.3	10.3		10	10	10	10	10	10.5		10.9	11.7	11.5		11.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	46.0	42.6							45.6		49.1	50.8	50.7		46.3
40	蒸発残留物			500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.27	0.22		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.24		0.24	0.28	0.26		0.24
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.8	7.8		7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7		7.6	7.8	7.7		7.6
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

大村市上下水道局で実施　　厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	水質基準（水道法）	松原浄水場系 松本墓地														
採水年月日					R5.4.25	R5.5.9	R5.5.23	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.16	R5.11.16	R5.12.21	R5.1.30	R5.2.27	R6.2.15	R5.3.27
天候					雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雪	晴	晴	晴	晴
気温					11.0	19.0	20.6	25.3	27.8	28.3	27.0	21.3	11.6	11.6	0.9	4.8	6.7	16.2	11.9
水温					18.2	19.2	22.0	23.5	23.3	25.5	25.8	22.5	18.5	18.5	15.2	14.5	15.0	15.0	16.5
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.50	0.55	0.45	0.40	0.35	0.35	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40	0.45
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満	
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満				0.00005 未満				0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	0.51	0.52	0.5	1.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.56	0.6	0.55	0.53	0.52	0.5	0.53
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満				0.0002　未満				0.0002　未満	
15	1,4−ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下			0.004未満			0.004未満				0.004未満				0.004未満	
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06未満			0.06			0.06	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下			0.02			0.02				0.02				0.01	
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下			0.01			0.06				0.01未満				0.01未満	
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	6.9	6.9	7			6			7.0	6	7.0	6.9	6.9	7	6.6
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下			0.001			0.003				0.001未満				0.001未満	
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	5.9	5.9	6	11	6	6	6	6	6.1	6	5.9	5.9	5.9	6	5.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状に関する項目		300 mg/L以下	37.2	36.8	40			38			38.1	39	38.8	37.3	37.1	42	36.7
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下			86			90				90				91	
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満				0.02未満				0.02未満	
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満	
43	2−メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満	
46	有機物（TOC）	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.07	0.08	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.08	0.3未満	0.11	0.07	0.07	0.3未満	0.06
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8〜8.6	7.3	7.3	6.9		7.1	7.1	7.2	7.1	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2
48	味	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	性状に関する項目	基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	2.2	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	性状に関する項目	基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	0.1未満	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.53	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　■ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	水質基準（水道法）	富の原水源系 富の原1丁目公園														
採水年月日					R5.4.25	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.8	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.28	R5.11.8	R5.12.21	R5.1.30	R5.2.27	R6.2.15	R5.3.27
天候					雨	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴	晴
気温					11.0	20.7	20.6	17.7	25.5	31.3	27.3	21.0	11.8	13.2	0.9	4.8	6.7	16.2	11.9
水温					18.3	21.0	20.0	20.5	22.6	25.0	25.0	24.8	19.0	21.0	15.2	14.5	14.2	14.0	15.0
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.45	0.55	0.55	0.50	0.55	0.55	0.40	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40	0.55
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	0.93	0.85		1.0	0.7	0.8	0.8	0.7	0.98		0.82	1.09	1.09		0.88
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下															
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.003			0.003				0.003				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003			0.003未満				0.003				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.003			0.003				0.003				0.004	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.01			0.01				0.01				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.004			0.004				0.005				0.003	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下			0.02			0.01				0.01				0.01	
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	8.7	8.3							7.9		8.4	9.6	9.2		7.8
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	10.6	9.8		10	9	9	9	8	10.9		9.8	11.1	10.8		9.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状に関する項目		300 mg/L以下	39.7	37.4							42.2		39.2	44.6	41.5		36.1
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物（TOC）	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.31	0.28		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.35		0.39	0.34	0.33		0.30
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8～8.6	7.8	7.8		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7		7.7	7.8	7.7		7.6
48	味		基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気		基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度		基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度		基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　■ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	場所	杭出津浄水場系 上小路公園														
採水年月日					R5.4.25	R5.5.18	R5.5.23	R5.6.15	R5.7.13	R5.8.17	R5.9.14	R5.10.12	R5.11.28	R5.11.8	R5.12.21	R5.1.30	R5.2.27	R6.2.15	R5.3.27
天候					雨	雨	晴	晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	雪	晴	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	11.0	20.7	20.6	22.8	28.5	26.2	23.4	20.0	11.8	13.2	0.9	4.8	6.7	16.2	11.9
水温				(水道法)	18.3	20.4	20.8	22.0	24.5	24.9	24.0	23.0	18.8	21.0	15.8	16.8	17.0	15.2	17.5
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.55	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.50	0.45	0.50	0.45
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	3.72	2.80		3.8	3.8	3.0	3.7	3.8	3.14		3.51	3.43	3.00		2.96
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	13.1	11.3							11.6		13.3	13.3	12.6		11.4
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	15.5	13.4		15	14	14	14	14	14.6		15.7	16.1	14.8		15.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	70.9	59.1							64.3		71.5	70.9	66.0		61.8
40	蒸発残留物			500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.13	0.17		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.23		0.11	0.12	0.16		0.15
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.9	7.9		8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9		8.0	8.0	8.0		7.9
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

大村市上下水道局で実施（白）　厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施（網掛け）

令和5年度 基準項目 浄水検査

	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.20	R5.5.16	R5.5.23	R5.6.20	R5.7.19	R5.8.22	R5.9.20	R5.10.17	R5.11.21	R5.11.8	R5.12.19	R5.1.25	R5.2.20	R6.2.15	R5.3.21
	場所				大多武浄水場系 荒平公民館														
	天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴	晴
	気温				19.3	21.8	20.6	25.5	26.8	29.7	26.3	19.0	11.3	13.2	6.2	2.1	14.3	16.2	8.4
	水温				19.5	21.8	22.4	25.5	27.4	30.5	28.6	26.8	19.5	23.8	17.1	13.1	14.8	13.8	15.8
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.35	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	1.08	1.06		1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.15		1.18	1.15	1.17		1.18
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.06未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01									
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下						0.01未満									
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	7.4	7.6				8			7.5		7.5	7.5	7.6		7.3
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	5.5	5.8		6	6	6	5	6	6.0		5.9	5.8	5.9		5.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	性状に関する項目		300 mg/L以下	34.6	35.1				37			35.3		35.0	34.6	35.5		35.1
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下						150									
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
43	2−メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物（TOC）	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.08	0.08		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.08		0.06	0.06	0.06		0.07
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.7		7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.8		7.7	7.7	7.7		7.8
48	味	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	性状に関する項目	基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度	性状に関する項目	基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　□ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目＼場所		分類	区分	水質基準（水道法）	北木場浄水場系 北木場第2減圧槽														
採水年月日					R5.4.11	R5.5.9	R5.5.23	R5.6.13	R5.7.11	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.9	R5.11.8	R5.12.7	R5.1.16	R5.2.6	R6.2.15	R5.3.7
天候					曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温					18.8	19.0	20.6	25.3	27.8	28.3	27.0	21.3	17.6	13.2	12.0	5.0	5.9	16.2	8.7
水温					17.8	19.0	22.0	22.5	23.9	27.8	26.3	23.0	20.0	19.9	15.1	17.0	14.0	13.0	13.1
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.30	0.25	0.30	0.35	0.25	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	1	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満							0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.39	0.39		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.44		0.40	0.39	0.38		0.39
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下															
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満							0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002未満			0.003				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下															
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	6.6	6.6							6.8		6.8	6.7	6.7		6.7
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	5.5	5.5		5	6	6	5	5	5.9		5.7	5.6	5.5		5.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	36.5	36.1							37.1		38.1	37.4	36.8		36.7
40	蒸発残留物			500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下															
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下															
46	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.10	0.12		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.13		0.13	0.10	0.10		0.10
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.3	7.2		7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1		7.1	7.1	7.2		7.1
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5	0.5		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.06		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　□ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目 \ 場所					東野岳浄水場系 武留路アクアクリーンセンター														
採水年月日					R5.4.11	R5.5.9	R5.5.23	R5.6.13	R5.7.20	R5.8.8	R5.9.12	R5.10.10	R5.11.9	R5.11.8	R5.12.7	R5.1.16	R5.2.6	R6.2.15	R5.3.7
天候					曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	18.8	19.0	20.6	25.3	26.1	28.3	27.0	21.3	17.6	13.2	12.0	5.0	5.9	16.2	8.7
水温				(水道法)	19.5	21.5	24.1	26.0	28.8	31.1	31.8	28.5	25.5	24.7	19.5	14.0	16.0	14.8	15.3
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20	0.20	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	1		0	0	0		0
2	大腸菌	健康に関する項目	微生物	不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物	健康に関する項目	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物	健康に関する項目	金属	0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に関する項目	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	健康に関する項目	無機物	10 mg/L以下	0.32	0.28		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.33		0.32	0.32	0.32		0.32
12	フッ素及びその化合物	健康に関する項目	無機物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物	健康に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素	健康に関する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン	健康に関する項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン	健康に関する項目	有機化学物質	0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン	健康に関する項目	有機化学物質	0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.06未満			0.06		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン	健康に関する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム	健康に関する項目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド	健康に関する項目	消毒副生成物	0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.2 mg/L以下						0.01未満									
34	鉄及びその化合物	性状に関する項目	金属	0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	7.5	7.5				7			7.5		7.6	7.6	7.6		7.7
37	マンガン及びその化合物	性状に関する項目	色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン	性状に関する項目	味覚	200 mg/L以下	4.9	4.8		5	5	5	5	5	5.1		5.0	4.9	4.8		4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	性状に関する項目		300 mg/L以下	25.8	25.4				26			24.5		25.2	25.4	25.0		25.4
40	蒸発残留物	性状に関する項目		500 mg/L以下						98									
41	陰イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール	性状に関する項目	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	性状に関する項目	発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類	性状に関する項目	におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物(TOC)	性状に関する項目	味覚	3 mg/L以下	0.10	0.10		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.11		0.11	0.08	0.08		0.08
47	PH値	性状に関する項目	基礎的性状	5.8〜8.6	7.8	7.7		7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.8		7.7	7.8	7.9		7.8
48	味	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気	性状に関する項目	基礎的性状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度	性状に関する項目	基礎的性状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度	性状に関する項目	基礎的性状	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　□ 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

No	項目	分類	区分	水質基準（水道法）	R5.4.18	R5.5.16	R5.5.23	R5.6.8	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.16	R5.11.8	R5.12.12	R5.1.23	R5.2.14	R6.2.15	R5.3.14
	場所				開田配水池系 吉丸集落センター														
	採水年月日				R5.4.18	R5.5.16	R5.5.23	R5.6.8	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.16	R5.11.8	R5.12.12	R5.1.23	R5.2.14	R6.2.15	R5.3.14
	天候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪	晴	晴	晴
	気温				19.6	21.8	20.6	17.7	25.5	31.3	27.3	21.0	11.6	13.2	15.8	−0.2	14.4	16.2	9.1
	水温				16.0	17.5	19.0	19.2	22.0	24.5	25.6	25.0	19.1	21.0	16.5	13.0	12.8	12.7	13.5
	残留塩素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.25	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.30	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0		0
2	大腸菌			不検出	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)		検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下						0.0002未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.001未満									
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満				0.004未満			0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.95	0.94		0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.80		0.87	0.90	1.14		0.95
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.05未満			0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下						0.01未満									
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満									
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満									
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満									
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満				0.14			0.05		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004			0.003				0.004				0.003	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.006			0.005				0.006				0.006	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.02			0.01				0.02				0.02	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005			0.005				0.006				0.005	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002			0.002未満				0.002未満				0.003	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下						0.01未満									
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02			0.01				0.01				0.01未満	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下						0.01未満									
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下						0.01未満									
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8.6	8.2				8			8.0		8.2	8.7	9.6		8.4
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下						0.001未満									
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	10.7	10.3		10	10	10	9	9	10.1		9.8	10.5	11.0		10.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）			300 mg/L以下	39.2	38.6				39			38.2		39.7	41.5	45.8		38.4
40	蒸発残留物			500 mg/L以下						110									
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満									
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
43	2−メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下						0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下						0.005未満									
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下						0.0005未満									
46	有機物（TOC）		味覚	3 mg/L以下	0.33	0.24		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.29		0.25	0.34	0.30		0.30
47	PH値		基礎的性状	5.8〜8.6	7.6	7.8		7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7		7.7	7.7	7.8		7.7
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満

□ 大村市上下水道局で実施　□（網掛け） 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 浄水検査

項目		分類	区分	場所	南川内浄水場系 南川内第2減圧槽														
採水年月日					R5.4.18	R5.5.16	R5.5.23	R5.6.8	R5.7.6	R5.8.3	R5.9.7	R5.10.5	R5.11.16	R5.11.8	R5.12.12	R5.1.23	R5.2.14	R6.2.15	R5.3.14
天候					晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	雨	雪	晴	晴	晴
気温		分類	区分	水質基準	19.6	21.8	20.6	17.7	25.5	31.3	27.3	21.0	11.6	13.2	15.8	−0.2	14.4	16.2	9.1
水温				(水道法)	14.3	16.2	17.8	17.5	22.0	25.0	22.9	20.5	11.0	13.5	12.9	5.0	7.5	9.0	7.7
残留塩素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.35
1	一般細菌		微生物	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
2	大腸菌	健		不検出	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)	検出しない(−)	検出しない(−)	検出されない	検出しない(−)
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満				0.0002未満				0.0002未満	
4	水銀及びその化合物	康		0.0005 mg/L以下			0.00005未満			0.00005未満				0.00005 未満				0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
6	鉛及びその化合物	に		0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
8	6価クロム化合物	関		0.02 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満			0.004未満			0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	す		0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.11	0.11	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.13	0.1	0.13	0.12	0.12	0.1	0.12
12	フッ素及びその化合物	る		0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満			0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
14	四塩化炭素	項	有機化学物質	0.002 mg/L以下			0.0002未満			0.0002未満				0.0002 未満				0.0002 未満	
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	目		0.04 mg/L以下			0.004未満			0.004未満				0.004未満				0.004未満	
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.06未満			0.06未満			0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満				0.003未満				0.003未満	
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.002未満			0.002未満				0.002未満				0.002未満	
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
32	亜鉛及びその化合物		金属	1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
33	アルミニウム及びその化合物	性		0.2 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
35	銅及びその化合物	状		1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満				0.01未満				0.01未満	
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	7.0	7.1	8			7			7.0	6	7.0	7.1	7.2	8	7.3
37	マンガン及びその化合物	に	色	0.05 mg/L以下			0.001未満			0.001未満				0.001未満				0.001未満	
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	4.0	4.1	4	4	4	4	4	4	4.2	4	4.2	4.0	4.0	4	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	関		300 mg/L以下	21.7	21.9	24			24			21.9	23	21.9	22.0	22.2	25	21.8
40	蒸発残留物			500 mg/L以下			97			120				95				98	
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満				0.02未満				0.02未満	
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満	
43	2−メチルイソボルネオール	る		0.00001 mg/L以下			0.000001未満			0.000001未満				0.000001未満				0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下			0.005未満			0.005未満				0.005未満				0.005未満	
45	フェノール類	項	におい	0.005 mg/L以下			0.0005未満			0.0005未満				0.0005未満				0.0005未満	
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.06	0.13	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.08	0.3未満	0.06	0.05未満	0.07	0.3未満	0.06
47	PH値	目	基礎的性状	5.8～8.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.4	7.6
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満

大村市上下水道局で実施 厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 原水検査

No.	項目	分類	区分	場所	萱瀬ダム原水	池田貯水池原水	混合原水	鬼橋水源	今富水源	今富第2水源	福重水源	黒丸第1水源	立花水源	寿古水源	才福寺水源
	採水年月日				令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月8日
	天候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	気温	分類	区分	水質基準	29.5	29.5	29.5	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	30.8	28.3
	水温			(水道法)	20.9	21.9	21.0	20.4	20.0	19.9	20.4	20.0	21.5	22.0	20.9
	残留塩素			0.10 mg/L以上	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	一般細菌		微生物	100/ml以下	61	610	79	0	0	17	0	1	0	0	0
2	大腸菌	健		不検出	検出されない	検出	検出	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	康		0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物		金属	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	に		0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物	関		0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.2	0.4	0.3	1.4	1.5	2.4	1.2	5.2	1.1	1.1	1.4
12	フッ素及びその化合物	る		0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素	項		0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	目	有機化学物質	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸			0.6 mg/L以下											
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23	クロロホルム		消	0.06 mg/L以下											
24	ジクロロ酢酸		毒	0.03 mg/L以下											
25	ジブロモクロロメタン		副	0.1 mg/L以下											
26	臭素酸		生	0.01 mg/L以下											
27	総トリハロメタン		成	0.1 mg/L以下											
28	トリクロロ酢酸		物	0.03 mg/L以下											
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下											
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	性	金属	0.2 mg/L以下	0.10	0.18	0.15	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.09	0.60	0.13	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.02
35	銅及びその化合物	状		1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	5未満	12	5未満	8	10	10	10	11	11	9	9
37	マンガン及びその化合物	に	色	0.05 mg/L以下	0.026	0.11	0.036	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン			200 mg/L以下	4	11	5	8	9	8	8	11	26	15	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	関	味覚	300 mg/L以下	15	37	17	60	65	66	61	82	77	64	64
40	蒸発残留物			500 mg/L以下	58	140	73	120	140	140	130	180	150	120	120
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール	る		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	項	におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.8	1.5	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	目	基	5.8〜8.6	7.0	7.0	7.0	8.2	7.9	7.9	8.0	7.3	7.9	8.2	7.9
48	味		礎	異常でない											
49	臭気		的	異常でない	微藻臭	弱藻臭	微藻臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		性	5 度以下	3.9	27	5.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		状	2 度以下	1.7	14	2.4	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度　基準項目　原水検査

項目		分類	区分	場所	鬼橋第2水源	小路口水源	松原水源	松原第2水源	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源	松並水源	杭出津第1水源	杭出津第2水源	杭出津第3水源
採水年月日					令和5年8月24日	令和5年8月24日	令和5年8月8日	令和5年8月8日	令和5年8月3日	令和5年8月3日	令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月17日	令和5年8月17日	令和5年8月17日
天候					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	曇
気温		分類	区分	水質基準	30.8	30.8	28.3	28.3	31.3	31.3	29.7	29.7	26.2	26.2	26.2
水温				(水道法)	21.1	21.0	16.4	16.8	22.0	21.8	20.8	19.8	19.5	20.5	19.3
残留塩素				0.10 mg/L以上	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
1	一般細菌		微生物	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
2	大腸菌	健		不検出	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	水銀及びその化合物	康		0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	に		0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物	関		0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	す		0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.7	5.4	0.5	0.6	3.5	6.0	4.8	4.7	3.6	2.9	3.2
12	フッ素及びその化合物	る		0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.02	0.01
14	四塩化炭素	項	有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4−ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス−1,2−ジクロロエチレン及びトランス−1,2−ジクロロエチレン	目		0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸			0.6 mg/L以下											
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23	クロロホルム		消	0.06 mg/L以下											
24	ジクロロ酢酸		毒	0.03 mg/L以下											
25	ジブロモクロロメタン		副	0.1 mg/L以下											
26	臭素酸		生	0.01 mg/L以下											
27	総トリハロメタン		成	0.1 mg/L以下											
28	トリクロロ酢酸		物	0.03 mg/L以下											
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下											
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
32	亜鉛及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	性		0.2 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物	状		1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	9	10	6	6	11	11	13	11	12	13	13
37	マンガン及びその化合物	に	色	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.003	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	9	9	6	6	35	22	11	13	12	15	15
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	関		300 mg/L以下	60	78	37	40	97	97	79	88	73	64	70
40	蒸発残留物			500 mg/L以下	140	170	90	91	240	250	220	210	200	190	190
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2−メチルイソボルネオール	る		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	項	におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値	目	基	5.8～8.6	7.7	7.3	6.9	7.0	7.9	7.5	7.9	7.4	6.9	6.6	6.7
48	味		礎	異常でない											
49	臭気		的	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度		性	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度		状	2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和5年度 基準項目 原水検査

項目 ＼ 場所		分類	区分	水質基準（水道法）	大多武第4水源	大多武第5水源	大多武第6水源	日岳水源	北木場水源	東野岳1号水源	東野岳2号水源	南川内水源NO.1	南川内水源NO.2
採水年月日					令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月22日	令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月1日	令和5年8月3日	令和5年8月3日
天候					晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温					29.7	29.7	29.7	29.7	29.5	29.5	29.5	31.3	31.3
水温					15.9	16.0	16.0	18.0	15.2	17.8	17.0	15.0	15.0
残留塩素				0.10 mg/L以上	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	一般細菌	健康に関する項目	微生物	100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌			不検出	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない	検出されない
3	カドミウム及びその化合物		金属	0.003 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
9	亜硝酸態窒素		無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.0	0.1未満	2.2	4.1	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13	ほう素及びその化合物		金属	1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満
14	四塩化炭素		有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下									
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下									
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下									
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下									
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下									
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下									
32	亜鉛及びその化合物	性状に関する項目	金属	1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
36	ナトリウム及びその化合物		味覚	200 mg/L以下	8	7	8	8	6	8	7	7	6
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	6	4	6	10	5	4	5	4	4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	40	27	40	51	39	22	26	22	25
40	蒸発残留物			500 mg/L以下	130	100	140	160	110	81	120	120	110
41	陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.5	7.7	7.5	7.6	6.9	7.7	7.8	7.5	7.0
48	味			異常でない									
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度			2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和5年度 管理目標設定項目検査結果

項目			目標値	坂口浄水場				富の原系				松原浄水場系
				萱瀬ダム原水	池田貯水池原水	ろ過水	配水	富の原第1水源	富の原第2浄水場浄水	富の原第3浄水場浄水	松並水源浄水	松原浄水場浄水
	採水年月日			R5.8.3	R5.8.3	R5.8.3	R6.2.7	R6.2.27	R6.2.7	R6.2.7	R6.2.7	R6.2.7
	気温	℃		31.3	31.3	31.3	7.6	6.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	水温	℃		20.3	20.0	20.5	14.0	19.8	22.0	22.0	21.8	16.8
1	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
2	ｳﾗﾝ	mg/L	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満						
3	ﾆｯｹﾙ	mg/L	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
4	削除											
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満						
6	削除											
7	削除											
8	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満						
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満						
10	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下			0.06未満						
11	削除											
12	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下			0.06未満						
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.01mg/L以下（暫定）			0.001未満						
14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.02mg/L以下（暫定）			0.002未満						
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下									
16	残留塩素	mg/L	1mg/L以下			0.59	0.60		0.35	0.35	0.35	0.40
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下									
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下									
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下									
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満						
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満						
22	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	3mg/L以下	1.8	5.5	0.2未満						
23	臭気強度（TON）		3以下									
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下									
25	濁度	度	１度以下									
26	ｐＨ		7.5程度									
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける									
28	従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)									
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満						
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下									
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000017	0.000028	0.000028	0.000009	0.000005未満

令和5年度　管理目標設定項目検査結果

項目			目標値	杭出津浄水場系	大多武浄水場系	日岳浄水場	北木場浄水場系	東野岳浄水場系	南川内浄水場系		
				杭出津浄水場浄水	大多武浄水場浄水	日岳水源	北木場水源	東野岳浄水場浄水	南川内水源No.1	南川内水源No.2	南川内第2減圧槽
	採水年月日			R6.2.7	R6.2.7	R6.2.7	R6.2.7	R6.2.7	R5.8.3	R5.8.3	R5.8.3
	気温	℃		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	31.3	31.3	31.3
	水温	℃		20.0	13.0	17.5	16.0	17.5	15.0	15.0	25.0
1	ｱﾝﾁﾓﾝ	mg/L	ｱﾝﾁﾓﾝの量に関して、0.02mg/L以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満
2	ｳﾗﾝ	mg/L	ｳﾗﾝの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3	ﾆｯｹﾙ	mg/L	ﾆｯｹﾙの量に関して、0.02mg/L以下（暫定）						0.002未満	0.002未満	0.002未満
4	削除										
5	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004mg/L以下						0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
6	削除										
7	削除										
8	ﾄﾙｴﾝ	mg/L	0.4mg/L以下						0.04未満	0.04未満	0.04未満
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	mg/L	0.08mg/L以下						0.008未満	0.008未満	0.008未満
10	亜塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下								0.06未満
11	削除										
12	二酸化塩素	mg/L	0.6mg/L以下								0.06未満
13	ｼﾞｸﾛﾛｱｾﾄﾆﾄﾘﾙ	mg/L	0.01mg/L以下（暫定）								0.001未満
14	抱水ｸﾛﾗｰﾙ	mg/L	0.02mg/L以下（暫定）								0.002未満
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下								
16	残留塩素	mg/L	1mg/L以下	0.50	0.50			0.55			0.35
17	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下								
18	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	mg/L	ﾏﾝｶﾞﾝの量に関して、0.01mg/L以下								
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下								
20	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.3mg/L以下						0.03未満	0.03未満	0.03未満
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L	0.02mg/L以下						0.002未満	0.002未満	0.002未満
22	過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量	mg/L	3mg/L以下						0.2未満	0.2未満	0.2未満
23	臭気強度（TON）		3以下								
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下								
25	濁度	度	１度以下								
26	ｐＨ		7.5程度								
27	腐食性（ﾗﾝｹﾞﾘｱ指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける								
28	従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定)								
29	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	0.1mg/L以下						0.01未満	0.01未満	0.01未満
30	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	mg/L	ｱﾙﾐﾆｳﾑの量に関して、0.1mg/L以下								
31	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg/L	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下(暫定)	0.000012	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満			0.000005未満