

令和6年度

水質検査結果

(令和6年4月～8月速報)

大村市上下水道局


佐賀県 鹿島市



「この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て、同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。」


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図

① 坂口浄水場系

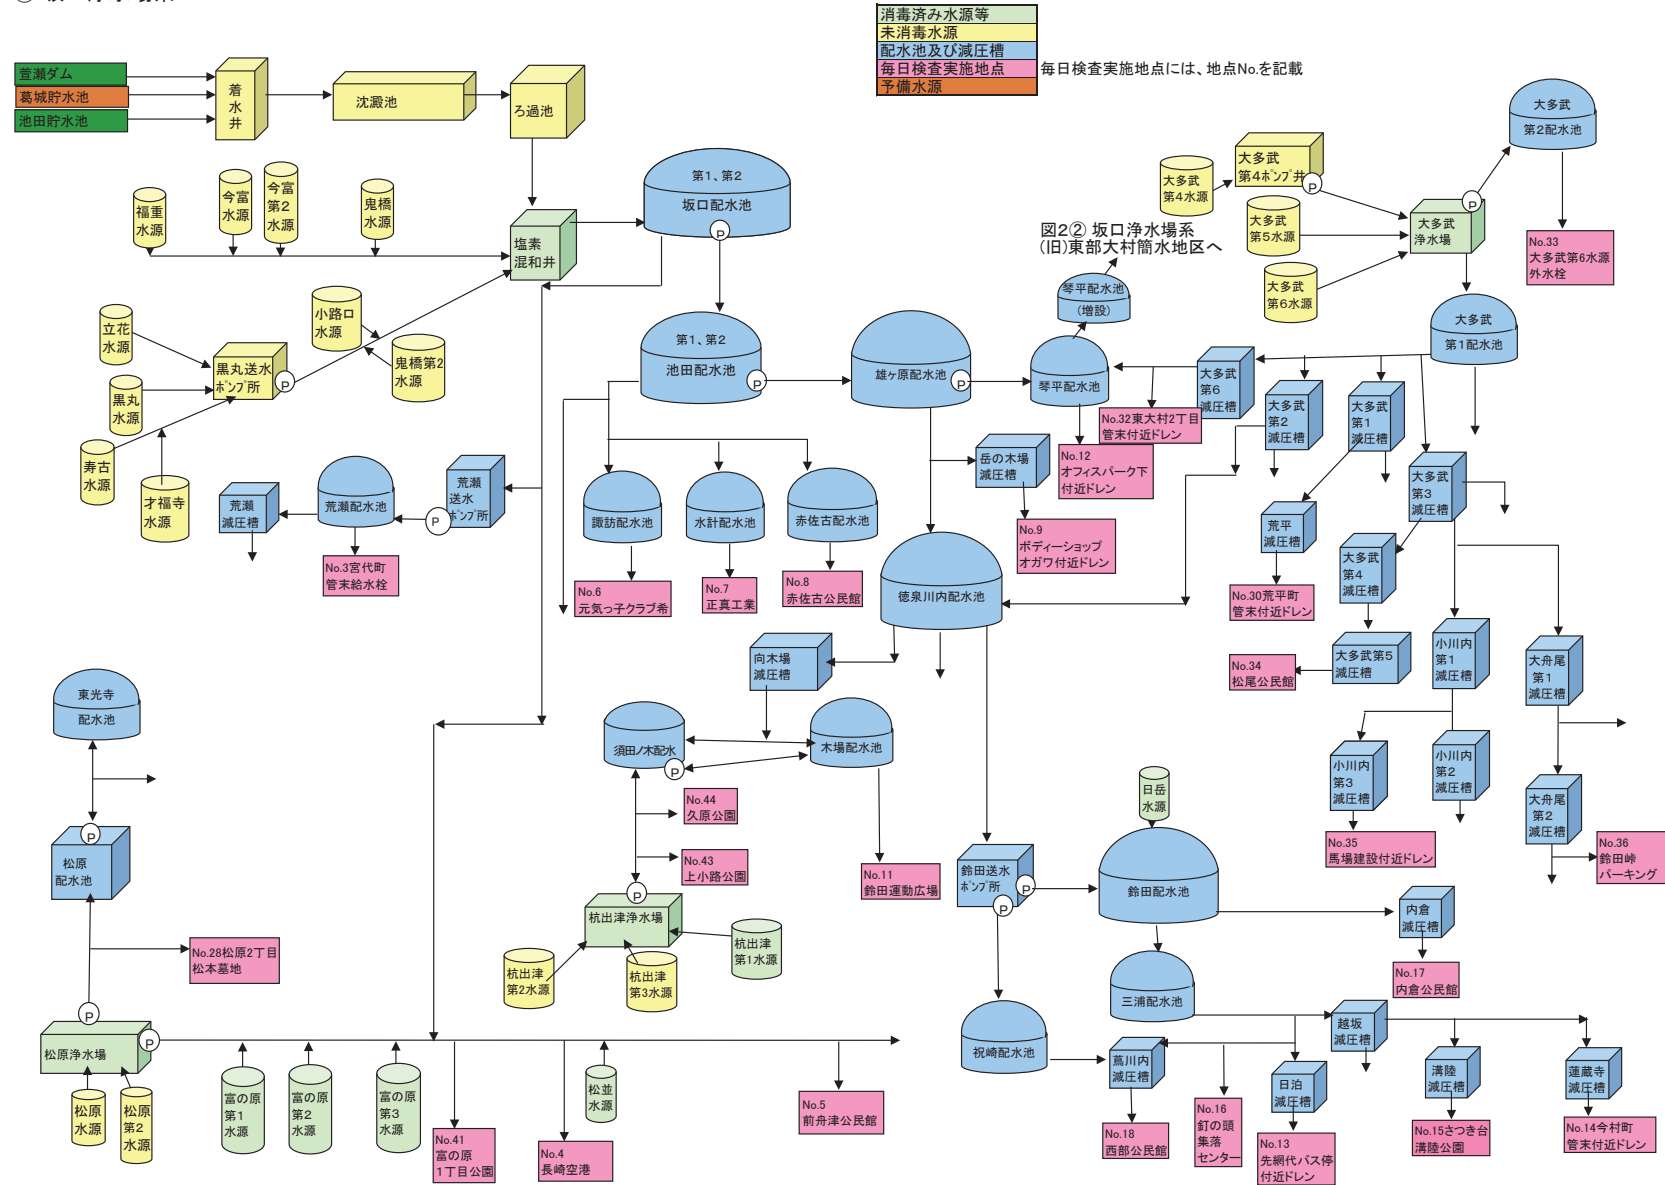


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図


② 坂口浄水場系
(旧)東部大村簡水地区

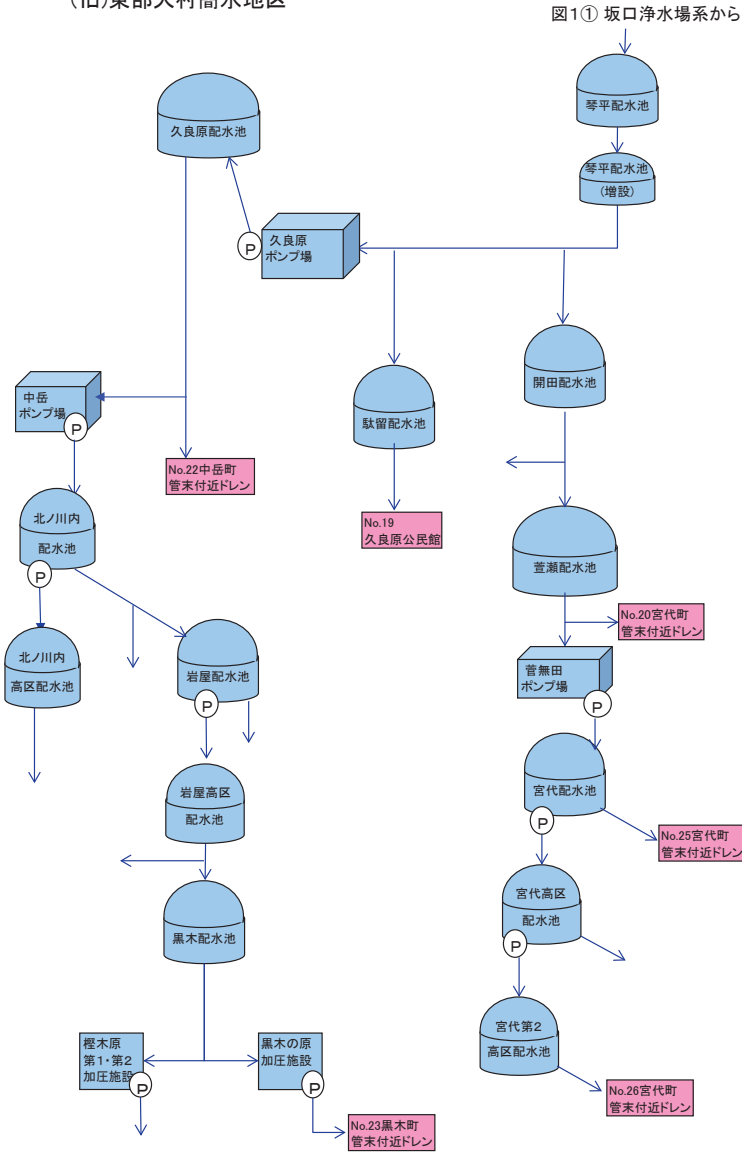

③ 南川内浄水場系
(旧)南川内飲料水組合地区

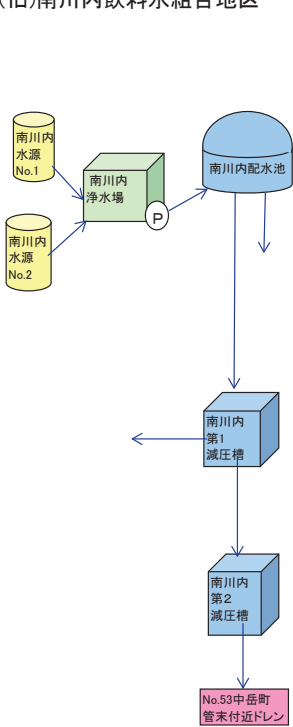

④ 北木場浄水場系、東野岳浄水場系
(旧)北部大村簡水地区

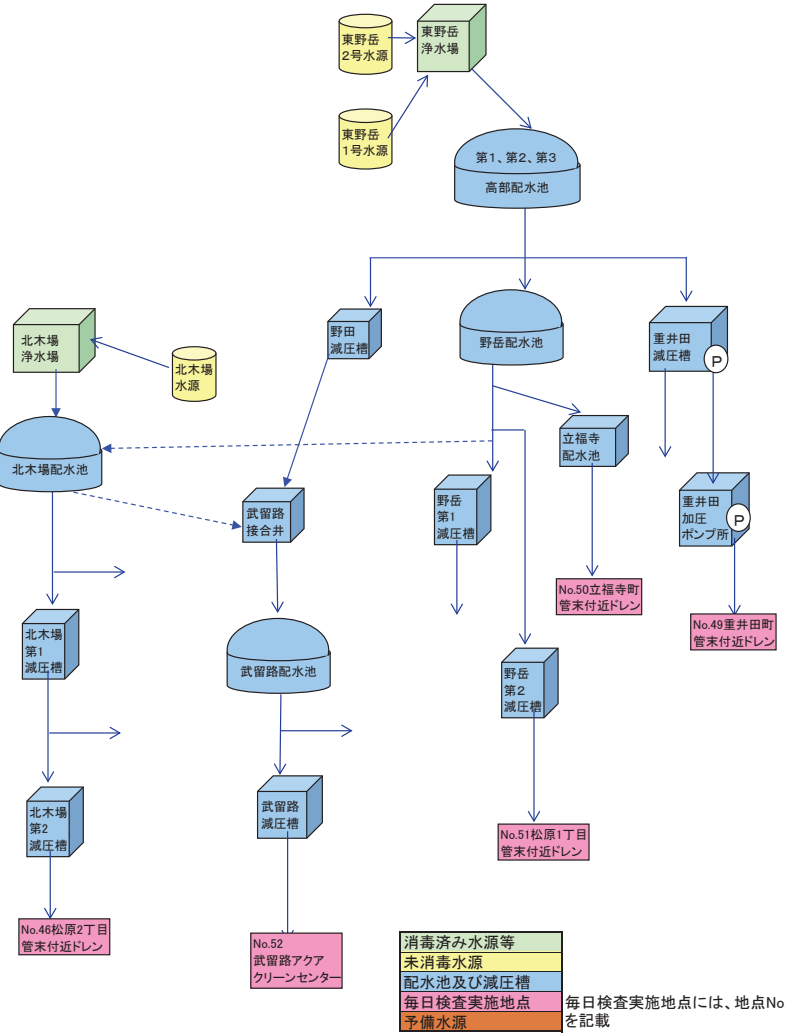

令和6年度 毎日検査年報

坂口浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No. 2 坂口配水池		残留塩素	最大	0. 67	0. 71	0. 69	0. 67	0. 66							0. 71
		(mg/L)	最小	0. 55	0. 55	0. 52	0. 55	0. 54							0. 52
			平均	0. 60	0. 62	0. 61	0. 60	0. 60							0. 61
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
坂口配水池	No. 4 長崎空港	残留塩素	最大	0. 45	0. 50	0. 45	0. 45	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 40	0. 40	0. 40	0. 35							0. 35
			平均	0. 45	0. 45	0. 43	0. 43	0. 45							0. 44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 5 前舟津公民館	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 45	0. 40	0. 40	0. 40							0. 40
			平均	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45	0. 44							0. 45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 41 富の原1丁目公園	残留塩素	最大	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55	0. 50							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 50	0. 50	0. 45	0. 35	0. 40							0. 35
			平均	0. 52	0. 51	0. 52	0. 46	0. 45							0. 49
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 3 宮代町管末給水栓	残留塩素	最大	0. 35	0. 35	0. 35	0. 30	0. 25							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 30	0. 20	0. 25	0. 20							0. 20
			平均	0. 35	0. 34	0. 29	0. 25	0. 25							0. 29
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 6 上諏訪町元気っ子クラブ 希	残留塩素	最大	0. 40	0. 45	0. 40	0. 40	0. 40							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35							0. 35
			平均	0. 40	0. 40	0. 38	0. 36	0. 38							0. 38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 7 水計配水池 正真工業	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 45	0. 40	0. 40							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35							0. 35
			平均	0. 40	0. 40	0. 38	0. 36	0. 39							0. 39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 8 赤佐古配水池 赤佐古公民館	残留塩素	最大	0. 35	0. 35	0. 35	0. 35	0. 30							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 25	0. 25	0. 25	0. 25	0. 25							0. 25
			平均	0. 32	0. 30	0. 30	0. 28	0. 30							0. 30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
雄ヶ原配水池	No. 9 岳ノ木場減圧槽 ボディーショップオガワ付近ドレン	残留塩素	最大	0. 45	0. 40	0. 40	0. 35	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 30	0. 30	0. 30							0. 30
			平均	0. 40	0. 37	0. 38	0. 35	0. 35							0. 37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 12 琴平配水池 オフィスパーク下ドレン	残留塩素	最大	0. 40	0. 40	0. 35	0. 35	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 30	0. 25	0. 30	0. 25							0. 25
			平均	0. 38	0. 36	0. 33	0. 34	0. 33							0. 35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

松原浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月								年
松原配水池	No. 28 松本墓地	残留塩素	最大	0. 50	0. 50	0. 55	0. 40	0. 45							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 25	0. 20	0. 20	0. 15							0. 15
			平均	0. 45	0. 42	0. 34	0. 33	0. 26							0. 36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

坂口浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
鈴田配水池		残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45	0. 50							0. 45
			平均	0. 45	0. 45	0. 51	0. 47	0. 52							0. 48
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
鈴田配水池	No. 16 三浦配水池 釘の頭集落センター	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 55	0. 50	0. 50							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 35	0. 40	0. 35	0. 45							0. 35
			平均	0. 41	0. 40	0. 47	0. 45	0. 47							0. 44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 15 溝陸減圧槽 さつき台 溝陸公園	残留塩素	最大	0. 40	0. 40	0. 50	0. 45	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 35	0. 40	0. 40							0. 35
			平均	0. 39	0. 35	0. 44	0. 41	0. 44							0. 41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 13 日泊減圧槽 先網代バス停 付近ドレン	残留塩素	最大	0. 35	0. 30	0. 35	0. 30	0. 35							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 25	0. 25	0. 25	0. 30							0. 25
			平均	0. 34	0. 30	0. 33	0. 30	0. 31							0. 31
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 14 蓮蔵寺減圧槽 今村町 長工醤油前ドレン	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 50	0. 45	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 35	0. 40	0. 40	0. 40							0. 35
			平均	0. 41	0. 39	0. 45	0. 43	0. 44							0. 42
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 17 内倉減圧槽 内倉公民館	残留塩素	最大	0. 30	0. 25	0. 30	0. 30	0. 20							0. 30
		(mg/L)	最小	0. 25	0. 15	0. 20	0. 15	0. 15							0. 15
			平均	0. 28	0. 20	0. 25	0. 22	0. 16							0. 22
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
祝崎配水池	No. 18 蕨川内減圧槽 西部公民館	残留塩素	最大	0. 25	0. 25	0. 35	0. 35	0. 30							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 25	0. 20	0. 25	0. 30	0. 20							0. 20
			平均	0. 25	0. 24	0. 31	0. 30	0. 25							0. 27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
徳泉川内配水池	No. 11 木場配水池 鈴田運動広場	残留塩素	最大	0. 35	0. 35	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 35	0. 40	0. 40							0. 35
			平均	0. 35	0. 35	0. 42	0. 44	0. 45							0. 40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 44 須田の木・杭出津系 久原公園	残留塩素	最大	0. 40	0. 40	0. 50	0. 45	0. 45							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 30	0. 40	0. 40	0. 40							0. 30
			平均	0. 36	0. 35	0. 45	0. 44	0. 40							0. 40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

杭出津浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月								年
杭出津浄水場	No. 42 杭出津浄水場	残留塩素	最大	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 45	0. 50	0. 50	0. 45	0. 50							0. 45
			平均	0. 51	0. 54	0. 54	0. 51	0. 52							0. 53
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 43 上小路公園	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 45	0. 45	0. 40	0. 40							0. 35
			平均	0. 42	0. 45	0. 45	0. 45	0. 45							0. 44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

令和6年度 毎日検査年報

大多武浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No. 29 大多武浄水場		残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.50	0.45	0.50								0.50
			最小	0.45	0.40	0.35	0.40	0.40								0.35
			平均	0.45	0.45	0.45	0.43	0.45								0.44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第1配水池	荒平減圧槽 No. 30 荒平町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.30	0.35	0.25								0.35
			最小	0.30	0.25	0.25	0.25	0.20								0.20
			平均	0.35	0.30	0.28	0.25	0.25								0.28
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大多武第6減圧槽 No. 32 東大村2丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35								0.40
			最小	0.35	0.30	0.30	0.25	0.30								0.25
			平均	0.39	0.35	0.34	0.34	0.33								0.35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武池第2配水	No. 33 大多武第6水源外水栓	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.40	0.45	0.40	0.35								0.45
			最小	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.41	0.37	0.38	0.36	0.35								0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第3減圧槽	大多武第5減圧槽 No. 34 松尾公民館	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35								0.40
			最小	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35								0.30
			平均	0.39	0.35	0.35	0.35	0.35								0.36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	小川内第3減圧槽 No. 35 馬場建設 付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.40	0.35	0.40	0.35								0.45
			最小	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.40	0.39	0.35	0.35	0.35								0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大舟尾第2減圧槽 No. 36 鈴田峠 パーキング	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35								0.40
			最小	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.40	0.36	0.35	0.35	0.34								0.36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

北木場浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
配北木水池場	北木場第2減圧槽 No. 46 松原2丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25								0.35
			最小	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20								0.20
			平均	0.34	0.34	0.33	0.28	0.25								0.31
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

南川内浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
配南水川池内	南川内第2減圧槽 No. 53 中岳町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35								0.40
			最小	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30								0.30
			平均	0.35	0.35	0.35	0.34	0.34								0.35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

坂口浄水場系(旧東部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
雄ヶ原・琴平配水池（旧東部大村簡易水道地区）	萱瀬配水池 No. 20 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25								0.35
			最小	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25								0.25
			平均	0.35	0.34	0.31	0.27	0.25								0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	久良原配水池 No. 22 中岳町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.30	0.25	0.25	0.20								0.35
			最小	0.25	0.25	0.20	0.20	0.15								0.15
			平均	0.30	0.27	0.24	0.21	0.19								0.24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	駄留配水池 No. 19 久良原公民館	残留塩素 (mg/L)	最大	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20								0.30
			最小	0.25	0.20	0.15	0.15	0.15								0.15
			平均	0.27	0.26	0.23	0.20	0.19								0.23
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	黒木配水池 No. 23 黒木町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.30	0.45	0.30								0.45
			最小	0.25	0.25	0.25	0.20	0.20								0.20
			平均	0.35	0.29	0.26	0.26	0.25								0.28
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代配水池 No. 25 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45								0.45
			最小	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35								0.30
			平均	0.40	0.42	0.40	0.43	0.43								0.42
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代第2高区配水池 No. 26 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30								0.40
			最小	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25								0.25
			平均	0.35	0.32	0.30	0.28	0.26								0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

東野岳浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
野岳配水池	立福寺配水池 No. 50 立福寺町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.50	0.50	0.45	0.45	0.40								0.50
			最小	0.45	0.45	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.49	0.45	0.43	0.38	0.37								0.42
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
減重井槽田	野岳第2減圧槽 No. 51 松原1丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40								0.45
			最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.45	0.42	0.37	0.35	0.35								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
配武留池路	重井田加压ポンプ所 No. 49 重井田町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.40	0.35	0.35	0.25								0.45
			最小	0.35	0.25	0.30	0.20	0.15								0.15
			平均	0.43	0.34	0.32	0.26	0.21								0.31
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	武留路減圧槽 No. 52 武留路アクア クリーンセン ター	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.35	0.25	0.30	0.20								0.40
			最小	0.30	0.25	0.20	0.20	0.15								0.15
			平均	0.36	0.32	0.25	0.24	0.16								0.27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

令和6年度 基準項目 浄水検査

場 所				坂口浄水場 ろ過水																	
				項 目																	
探 水 年 月 日				R6.4.9	R6.5.7	R6.5.14	R6.6.11	R6.7.9	R6.8.5	R6.8.5	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3		
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴											
気 温		分類	区分	水 質 基 準	15.9	19.2	18.6	22.4	28.4	31.1	31.1										
水 温				(水道法)	13.0	14.0	15.1	16.3	19.0	21.0	21.0										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.56	0.61	0.61	0.65	0.57	0.64	0.64										
1 一般細菌				100個/ml以下	0		0	0	0	0	0										
2 大腸菌		健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない										
3 カドミウム及びその化合物				金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4 水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下								0.00005未満								
5 セレン及びその化合物					0.01 mg/L以下								0.001未満								
6 鉛及びその化合物					0.01 mg/L以下								0.001未満								
7 ひ素及びその化合物					0.01 mg/L以下								0.001未満								
8 6価クロム化合物					0.02 mg/L以下								0.002未満								
9 亜硝酸態窒素					0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10 シアン化物イオン及び塩化シアン					0.01 mg/L以下		0.001未満						0.001未満								
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素					10 mg/L以下	0.44		0.39	0.34	0.32	0.27	0.3									
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満											
13 ほう素及びその化合物		有機化学物質	金属	1 mg/L以下						0.05未満											
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下							0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下							0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下							0.004未満										
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下							0.002未満										
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下							0.001未満										
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下							0.001未満										
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下							0.001未満										
21 塩素酸				0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.08	0.19	0.10	0.10										
22 クロロ酢酸				0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満										
23 クロロホルム		0.06 mg/L以下		0.002					0.003												
24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満												
25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下		0.001					0.001												
26 臭素酸		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満												
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満												
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満												
29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下		0.002					0.003												
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満												
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満												
32 亜鉛及びその化合物		性 状 に 関 する 項 目	金属	1 mg/L以下						0.05未満											
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下	0.02未満						0.02										
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下							0.03未満										
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下							0.005未満										
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	6.9		6.8	7.3	7.6	6.7	7										
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下							0.005未満										
38 塩化物イオン			味覚	200 mg/L以下	7.8		7.7	7.6	8.1	7.2	7.3										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			発泡	300 mg/L以下	19.0		19.3	18.3	17.9	16.4	16										
40 蒸発残留物				500 mg/L以下							65										
41 陰イオン界面活性剤				0.2 mg/L以下							0.02未満										
42 ジオスミン		有機物(TOC)	カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満										
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満										
45 フェノール類			におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満										
46 有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.40		0.42	0.42	0.36	0.38	0.4										
47 PH値			基礎的 性状	5.8～8.6	7.3		7.3	7.3	7.4	7.3	7.1										
48 味				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度				5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満未満									
51 濁度				2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満未満									

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				荒瀬配水池系 宮代町管末給水栓																
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.21	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
採 水 年 月 日																				
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴										
気 温	分類	区分	水 質 基 準	17.2	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	30.5										
水 温			(水道法)	17.8	19.0	21.5	23.5	24.8	30.5	29.8										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.30										
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0											
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物	金属		0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	無機物		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.80		0.79	0.80	0.71	0.68											
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素	有機化学物質		0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.06	0.09	0.13	0.20											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満										
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.004					0.005										
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.005					0.005												
26 臭素酸	消毒副生成物		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01				0.02											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.005				0.006											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物			性状	金属	1 mg/L以下															
33 アルミニウム及びその化合物					0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満									
34 鉄及びその化合物					0.3 mg/L以下															
35 銅及びその化合物					1 mg/L以下															
36 ナトリウム及びその化合物	関連する 項目	味覚	200 mg/L以下	8.1		7.9	8.8	8.4	7.9											
37 マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下																	
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	10.3		9.5	10.3	10.0	9.1											
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	34.5		34.3	37.0	33.3	32.5											
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下																	
42 ジオスミン			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満										
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満										
44 非イオン界面活性剤	基礎的な 性状	発泡	0.02 mg/L以下																	
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.29		0.28	0.29	0.25	0.27											
47 PH値			5.8～8.6	7.6		7.7	7.7	7.8	7.8											
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				木場配水池系 鈴田運動広場															
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2									
水 温			(水道法)	18.8	20.8	22.5	24.8	26.5	30.2	30.1									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.45	0.40									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		1	0	0	0										
2 大腸菌	健	微生	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			康	金属	0.003 mg/L以下														
4 水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下														
5 セレン及びその化合物					0.01 mg/L以下														
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																		
7 ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	す	無機物	10 mg/L以下	0.94		0.88	0.92	0.80	0.84										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			項	金属	1 mg/L以下														
14 四塩化炭素					0.002 mg/L以下														
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																		
17 ジクロロメタン	目	有機化学物質	0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸	消	毒	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.11	0.11	0.21										
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満										
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003				0.004										
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満											
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.004			0.004											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01			0.01											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.004			0.005											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満			0.009未満											
31 ホルムアルデヒド	副	生	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物			成	物	1 mg/L以下														
33 アルミニウム及びその化合物					0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満									
34 鉄及びその化合物					0.3 mg/L以下														
35 銅及びその化合物	1 mg/L以下																		
36 ナトリウム及びその化合物	味	覚	200 mg/L以下	8.3		8.2	9.1	8.2	8.4										
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	10.5		10.1	10.8	10.3	9.8									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	38.3		37.5	39.9	35.4	37.1									
40 蒸発残留物	500 mg/L以下																		
41 陰イオン界面活性剤	発	泡	0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン			カ	0.00001 mg/L以下															
43 2-メチルイソボルネオール			ビ	0.00001 mg/L以下															
44 非イオン界面活性剤			臭	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類	項	にお	い	0.005 mg/L以下															
46 有機物(TOC)			味	3 mg/L以下	0.24		0.25	0.30	0.24	0.25									
47 PH値			基	5.8～8.6	7.7		7.7	7.8	7.7	7.8									
48 味				異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49 臭気	異常でない	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度	5 度以下	0.5未満			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
51 濁度	性	状	2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				祝崎配水池系 西部公民館																	
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3		
採 水 年 月 日				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3		
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴											
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2											
水 温			(水道法)	19.0	20.8	22.8	24.8	27.0	30.5	30.5											
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.25	0.25	0.25	0.35	0.35	0.25	0.25											
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0											
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない											
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下						0.0003未満												
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満												
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満												
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下							0.001未満											
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満												
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.002未満												
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	関連する項目	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満											
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.96		0.90	0.90	0.79	0.81	0.8											
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満											
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満											
14 四塩化炭素	関連する項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下							0.0002未満											
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満											
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満											
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満											
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.10	0.15	0.24	0.21											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満											
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003					0.005											
24 ジクロロ酢酸	関連する項目	消毒副生成物	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満											
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.005					0.005											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01					0.02											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.005					0.006											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満											
33 アルミニウム及びその化合物	関連する項目	金属	0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満											
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満											
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満											
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	8.3		8.2	8.9	8.2	8.3	8										
37 マンガン及びその化合物	関連する項目	色	0.05 mg/L以下							0.005未満											
38 塩化物イオン			味覚	200 mg/L以下	10.5		10.1	10.6	10.4	9.8	9.8										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.1		37.5	39.4	35.0	36.1	35											
40 蒸発残留物			500 mg/L以下							92											
41 陰イオン界面活性剤	関連する項目	発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満											
42 ジオスミン			カビ物質臭	0.00001 mg/L以下						0.000001未満											
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満											
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下						0.002未満											
45 フェノール類	関連する項目	におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満											
46 有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.26		0.25	0.32	0.26	0.27	0.3未満										
47 PH値			基礎的	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.7	7.8	7.8										
48 味			基礎的	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気			基礎的	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度			性状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満未満										
51 濁度		性状	2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.1未満未満											



大村市上下水道局で実施



厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				鈴田配水池系 さつき台溝陸公園															
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
探 水 年 月 日				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2									
水 温			(水道法)	19.8	21.8	23.8	26.3	29.0	31.9	31.5									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0										
2 大腸菌	健	微生	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			康	金属	0.003 mg/L以下														
4 水銀及びその化合物					0.0005 mg/L以下														
5 セレン及びその化合物					0.01 mg/L以下														
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																		
7 ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	す	無機物	10 mg/L以下	1.71		1.62	1.60	1.40	1.54										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			項	金属	1 mg/L以下														
14 四塩化炭素					0.002 mg/L以下														
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																		
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																		
17 ジクロロメタン	目	有機化学物質	0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸	消毒副生成物		0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.10	0.15	0.25										
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003					0.004									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.004					0.004									
26 臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01					0.01									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.004					0.004									
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31 ホルムアルデヒド	性	金属	0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満									
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満									
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物		1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物		味覚	色	200 mg/L以下	8.2		8.2	8.8	8.1	8.3									
37 マンガン及びその化合物				0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	10.1		9.8	10.2	10.1	9.6									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	40.7		40.4	42.2	39.3	39.6									
40 蒸発残留物		関	味覚	500 mg/L以下															
41 陰イオン界面活性剤	す			発泡	0.2 mg/L以下														
42 ジオスミン					る	物質臭	カビ	0.00001 mg/L以下											
43 2-メチルイソボルネオール							臭	0.00001 mg/L以下											
44 非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																
45 フェノール類	におい	0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)	項	味覚	3 mg/L以下	0.22		0.21	0.24	0.21	0.22										
47 PH値			目	基礎的性状	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.7	7.8								
48 味					異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49 臭気					異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50 色度					5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51 濁度					2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満								

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				坂口浄水場系 長崎空港																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
採 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	30.5										
水 温			(水道法)	19.5	21.2	21.0	23.8	26.0	33.2	31.9										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40										
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0										
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物	金属		0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	無機物		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.86		0.87	0.82	0.77	0.72											
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素	有機化学物質		0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.05未満	0.08	0.10											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満										
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003					0.004										
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.004					0.004												
26 臭素酸	消毒副生成物		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01				0.01											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.004				0.005											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下																	
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満											
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																	
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物	関連する 項目	味覚	200 mg/L以下	8.2		8.3	8.0	8.2	7.8											
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	10.9		10.7	9.9	10.4	9.2											
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	37.2		37.7	35.9	33.4	31.4											
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン			カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																	
44 非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																	
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.26		0.27	0.28	0.26	0.26										
47 PH値			基礎的な性状	5.8～8.6	7.6		7.6	7.7	7.6	7.6										
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				坂口浄水場系 前舟津公民館															
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	29.2									
水 温			(水道法)	18.7	20.0	21.4	24.3	25.0	28.7	28.8									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0	1								
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない									
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下							0.001未満										
7 ひ素及びその化合物		0.01 mg/L以下							0.001未満										
8 6価クロム化合物		0.02 mg/L以下							0.002未満										
9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	1.37		1.44	1.20	1.32	1.20	0.8										
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満										
13 ほう素及びその化合物		1 mg/L以下							0.05未満										
14 四塩化炭素		0.002 mg/L以下							0.0002未満										
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下							0.005未満										
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下							0.004未満										
17 ジクロロメタン		0.02 mg/L以下							0.002未満										
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満											
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							0.001未満											
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下							0.001未満											
21 塩素酸	消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.08	0.12	0.19	0.07										
22 クロロ酢酸		0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満										
23 クロロホルム		0.06 mg/L以下		0.002					0.003										
24 ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満										
25 ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下		0.002					0.003										
26 臭素酸		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01										
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満										
29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下		0.003					0.004										
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満										
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満										
32 亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満									
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
36 ナトリウム及びその化合物	関連項目	味覚	200 mg/L以下	8.9		8.9	9.3	9.1	8.6	8									
37 マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下							0.005未満									
38 塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	11.2		10.6	11.2	11.0	10.2	9.9									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	47.8		48.5	46.2	46.1	44.0	37									
40 蒸発残留物	関連項目		500 mg/L以下							93									
41 陰イオン界面活性剤		発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
42 ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
45 フェノール類	性状	におい	0.005 mg/L以下							0.0005未満									
46 有機物(TOC)		味覚	3 mg/L以下	0.21		0.20	0.26	0.20	0.22	0.3未満									
47 PH値		基礎	5.8～8.6	7.7		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7									
48 味		的	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49 臭気		性	異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 色度		状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満未満									
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満未満									



大村市上下水道局で実施



厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				松原浄水場系 松本基地															
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.5	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.5	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	31.1									
水 温			(水道法)	18.5	19.3	22.0	26.0	27.5	32.3	33.3									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.50	0.40	0.45	0.25	0.35	0.15	0.20									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0										
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.50		0.52	0.89	0.53	0.54										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14 四塩化炭素	目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン	に	消毒副生成物	0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.10	0.07	0.09										
22 クロロ酢酸	関	消毒副生成物	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
26 臭素酸	す	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
30 ブロモホルム	に	消毒副生成物	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満									
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満									
34 鉄及びその化合物	健康に	金属	0.3 mg/L以下		0.03未満					0.06									
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	6.9		6.8	8.9	6.9	7.0									
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン	関連する項目	味覚	200 mg/L以下	5.9		5.7	10.9	6.0	6.2										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36.5		37.1	38.3	36.9	39.0										
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン	関	カビ物質臭	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)	目	味覚	3 mg/L以下	0.07		0.06	0.32	0.09	0.08										
47 PH値			5.8～8.6	7.2		7.2	7.7	7.3	7.3										
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	性的性状	性 状	5 度以下	0.5未満		0.6	0.5未満	0.9	2.3										
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.20	0.40										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				富の原水源系 富の原1丁目公園															
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.8.21	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	30.5									
水 温			(水道法)	17.5	18.5	19.0	21.2	22.0	27.0	27.0									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.55	0.50	0.50	0.55	0.45	0.55	0.45									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	1										
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.85		0.82	0.78	3.47	0.74										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14 四塩化炭素	目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン	性	消毒副生成物	0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.07	0.05未満	0.05未満	0.10										
22 クロロ酢酸	状	金属	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.002					0.003									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.003					0.002									
26 臭素酸	に	関係する項目	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.003					0.003									
30 ブロモホルム	関	味覚	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満									
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満									
34 鉄及びその化合物	す	物 質	0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物			味覚 200 mg/L以下	8.2		8.1	8.1	10.6	7.9										
37 マンガン及びその化合物			色 0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン	る	発泡	味覚 200 mg/L以下	10.0		10.0	9.5	22.3	9.0										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36.7		35.1	34.8	71.9	32.7										
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下																
42 ジオスミン	項	カビ臭	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下																
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)	目	基礎的性状	味覚 3 mg/L以下	0.27		0.28	0.32	0.15	0.26										
47 PH値			5.8～8.6	7.7		7.6	7.7	7.6	7.7										
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	性	状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				杭出津浄水場系 上小路公園																
項 目				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
採 水 年 月 日				R6.4.18	R6.5.7	R6.5.23	R6.6.18	R6.7.11	R6.8.20	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
天 候				曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴										
気 温	分類	区分	水 質 基 準	18.1	19.2	21.6	23.8	24.4	30.4	29.2										
水 温			(水道法)	19.9	20.8	22.0	22.8	24.5	26.0	21.2										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.40	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45										
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0	0										
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																	
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																	
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
6 鉛及びその化合物	金属		0.01 mg/L以下																	
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																	
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																	
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	無機物		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	3.43		3.64	3.54	3.74	3.73											
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																	
14 四塩化炭素	有機化学物質		0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																	
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																	
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.06	0.08	0.11											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満										
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満												
26 臭素酸	消毒副生成物		0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満										
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満				0.01未満											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																	
33 アルミニウム及びその化合物	性状に 関する 項目	金属	0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満											
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																	
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																	
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	12.0		13.0	12.9	12.9	13.0										
37 マンガン及びその化合物	色・味覚		0.05 mg/L以下																	
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	14.6		14.2	14.7	14.1	14.0											
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	62.5		69.8	69.3	70.4	70.8											
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤	発泡 カビ臭		0.2 mg/L以下																	
42 ジオスミン			0.00001 mg/L以下																	
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																	
44 非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下																	
45 フェノール類	におい		0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.14		0.11	0.13	0.12	0.13											
47 PH値			5.8～8.6	7.9		8.0	8.0	8.0	7.8											
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49 臭気	基礎的な 性状		異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満											

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				大多武浄水場系 荒平公民館																
項 目				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
採 水 年 月 日				R6.4.16	R6.5.7	R6.5.21	R6.6.20	R6.7.23	R6.8.27	R6.8.28	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3	
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴										
気 温	分類	区分	水 質 基 準	19.7	19.2	22.3	20.4	29.7	30.9	29.2										
水 温			(水道法)	19.2	21.5	23.0	26.1	28.0	31.2	31.1										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.25										
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	2											
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)											
3 カドミウム及びその化合物			金属	0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下																		
7 ひ素及びその化合物		0.01 mg/L以下																		
8 6価クロム化合物		0.02 mg/L以下																		
9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下		0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満											
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			0.001未満					0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	1.17		0.83	1.17	1.21	1.21												
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満												
13 ほう素及びその化合物		有機化学物質	金属	1 mg/L以下																
14 四塩化炭素			0.002 mg/L以下																	
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																	
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																	
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																	
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																			
20 ベンゼン	0.01 mg/L以下																			
21 塩素酸	0.6 mg/L以下		0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06												
22 クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			0.002未満					0.002未満											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.001未満					0.001未満											
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満					0.003未満											
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001												
26 臭素酸	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満												
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下		0.01未満				0.01未満												
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満												
29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下		0.001未満				0.001未満												
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満												
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満												
32 亜鉛及びその化合物		性状	金属	1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下																	
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																			
35 銅及びその化合物	1 mg/L以下																			
36 ナトリウム及びその化合物	関連項目	味覚	200 mg/L以下	7.6		7.4	7.5	7.3	7.6											
37 マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下																	
38 塩化物イオン		味覚	200 mg/L以下	6.0		5.5	5.9	6.0	6.0											
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	34.8		33.5	36.3	35.8	35.5											
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																	
41 陰イオン界面活性剤	関連項目	発泡	0.2 mg/L以下																	
42 ジオスミン		カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																	
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																	
44 非イオン界面活性剤		発泡	0.02 mg/L以下																	
45 フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)	関連項目	味覚	3 mg/L以下	0.07		0.07	0.08	0.08	0.08											
47 PH値		基礎的性状	5.8～8.6	7.7		7.8	7.8	7.8	7.8											
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											
50 色度			5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											
51 濁度		2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満												

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				北木場浄水場系 北木場第2減圧槽															
項 目				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
探 水 年 月 日				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	14.3	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	27.4									
水 温			(水道法)	17.2	20.2	19.5	22.7	24.0	29.1	26.7									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.25	0.30									
1 一般細菌			100個/ml以下	1		0	0	0	0										
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.39		0.38	0.39	0.40	0.46										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14 四塩化炭素	目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン	性	消毒副生成物	0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
22 クロロ酢酸	状	金属	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
26 臭素酸	に	関係する項目	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
30 ブロモホルム	関	性	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満									
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下																
34 鉄及びその化合物	す	味覚	0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物			200 mg/L以下	6.6		6.6	6.6	6.5	6.8										
37 マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン	る	味覚	200 mg/L以下	5.9		5.7	5.6	5.7	5.8										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36.1		35.8	36.2	35.9	37.6										
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン	項	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)	目	基礎的性状	味覚	3 mg/L以下	0.11	0.10	0.10	0.11	0.14										
47 PH値			5.8～8.6	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1											
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	性	状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				東野岳浄水場系 武留路アクアクリンセンター															
項 目				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.11	R6.5.7	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.8	R6.9.2	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	14.3	19.2	15.9	21.7	27.3	31.1	27.4									
水 温			(水道法)	18.3	22.5	22.5	25.5	25.6	34.1	31.0									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25	0.15	0.15									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0	0										
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)									
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.32		0.32	0.33	0.35	0.32										
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14 四塩化炭素	目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン	項	金属	0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										
22 クロロ酢酸	目	消毒副生成物	0.02 mg/L以下		0.002未満					0.002未満									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.001					0.001未満									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.001					0.002									
26 臭素酸	目	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01未満					0.01未満									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.001					0.001									
30 ブロモホルム	目	消毒副生成物	0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満					0.008未満									
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下																
34 鉄及びその化合物	性	金属	0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	7.5		7.4	7.4	7.2	7.3									
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン	関連する項目	味覚	200 mg/L以下	5.2		5.1	5.0	5.2	5.1										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	25.3		24.9	24.9	24.6	24.6										
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン	す	物カビ質臭	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)	目	味覚	3 mg/L以下	0.08		0.10	0.10	0.11	0.12										
47 PH値			5.8～8.6	7.8		7.7	7.8	7.7	7.6										
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50 色度	性	性	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				開田配水池系 吉丸集落センター															
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	17.2	19.2	16.8	25.8	27.9	30.5	30.6									
水 温			(水道法)	16.8	18.0	17.8	20.1	21.8	26.8	27.5									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.25									
1 一般細菌			100個/ml以下	0		0	0	0		0									
2 大腸菌	健康に	微生物	不検出	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)									
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物	関連する項目	金属	0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	健康に	無機物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.90		0.85	0.85	0.72		0.79									
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満									
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14 四塩化炭素	健康に	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン	健康に	有機化学物質	0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21 塩素酸			0.6 mg/L以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.17		0.20									
22 クロロ酢酸	健康に	消毒副生成物	0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満										
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.003				0.004										
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満										
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.004				0.005										
26 臭素酸	健康に	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満										
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01				0.01										
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満										
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.004				0.005										
30 ブロモホルム	健康に	消毒副生成物	0.09 mg/L以下		0.009未満				0.009未満										
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満										
32 亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満										
34 鉄及びその化合物	健康に	金属	0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	8.3		8.2	8.3	8.3		8.1								
37 マンガン及びその化合物			色	0.05 mg/L以下															
38 塩化物イオン	健康に	味覚	200 mg/L以下	10.7		10.1	10.0	10.4		9.4									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	37.8		38.3	38.0	34.0		35.4									
40 蒸発残留物			500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン	健康に	カビ物質臭	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類			におい	0.005 mg/L以下															
46 有機物(TOC)	健康に	基礎的性状	味覚	3 mg/L以下	0.28		0.27	0.25	0.28		0.26								
47 PH値			5.8～8.6	7.6		7.8	7.7	7.7		7.7									
48 味			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし									
49 臭気			異常でない	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし		異常なし									
50 色度	健康に	基礎的性状	5 度以下	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満									
51 濁度			2 度以下	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				南川内浄水場系 南川内第2減圧槽															
項 目				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
採 水 年 月 日				R6.4.23	R6.5.7	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.18	R6.8.21	R6.8.22	R6.9	R6.10	R6.11	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.2	R7.3
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴									
気 温	分類	区分	水 質 基 準	17.2	19.2	16.8	25.8	27.9	30.5	30.6									
水 温			(水道法)	15.3	16.3	15.5	19.5	22.0	25.8	26.0									
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35									
1 一般細菌			100個/ml以下	0	0	0	0	0	1	1									
2 大腸菌	健康に 関する 項目	微生物	不検出	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)									
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下		0.0003未満				0.0003未満										
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下		0.00005未満				0.00005未満										
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満										
6 鉛及びその化合物		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
7 ひ素及びその化合物		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
8 6価クロム化合物		0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満											
9 亜硝酸態窒素		0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.11	0.1	0.12	0.12	0.12	0.1	0.12										
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満											
13 ほう素及びその化合物	有機化学物質	金属	1 mg/L以下		0.05未満				0.05未満										
14 四塩化炭素		0.002 mg/L以下		0.0002未満				0.0002未満											
15 1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下		0.005未満				0.005未満											
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下		0.004未満				0.004未満											
17 ジクロロメタン		0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満											
18 テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
19 トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
20 ベンゼン		0.01 mg/L以下		0.001未満				0.001未満											
21 塩素酸		0.6 mg/L以下	0.05未満	0.06未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06未満	0.05未満										
22 クロロ酢酸		0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満											
23 クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.001未満				0.001未満												
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003未満				0.003未満												
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001未満				0.001未満												
26 臭素酸	消毒副生成物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満												
27 総トリハロメタン		0.1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満												
28 トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満												
29 ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下		0.001未満			0.001未満												
30 ブロモホルム		0.09 mg/L以下		0.009未満			0.009未満												
31 ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満												
32 亜鉛及びその化合物		金属	1 mg/L以下		0.05未満			0.05未満											
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満											
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満											
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下		0.005未満			0.005未満											
36 ナトリウム及びその化合物	味覚 色	200 mg/L以下	7.1	7	7.1	7.1	6.9	7	7.0										
37 マンガン及びその化合物		0.05 mg/L以下		0.005未満				0.005未満											
38 塩化物イオン		200 mg/L以下	4.3	4.2	4.1	4.1	4.3	4.1	4.1										
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)		300 mg/L以下	21.7	22	22.1	22.1	22.3	22	22.3										
40 蒸発残留物	味覚	500 mg/L以下		106				110											
41 陰イオン界面活性剤		0.2 mg/L以下		0.02未満				0.02未満											
42 ジオスミン		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
43 2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満									
44 非イオン界面活性剤	発泡	0.02 mg/L以下		0.002未満				0.002未満											
45 フェノール類		0.005 mg/L以下		0.0005未満				0.0005未満											
46 有機物(TOC)		3 mg/L以下	0.06	0.3未満	0.06	0.06	0.06	0.3未満	0.08										
47 PH値		5.8～8.6	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	7.6										
48 味	基礎的 性状	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49 臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50 色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満未満	0.5未満										
51 濁度		2 度以下	0.05未満	0.1未満未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

厚生労働省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和6年度 基準項目 原水検査

場 所				萱瀬ダム原水	池田貯水池原水	混合原水	鬼橋水源	今富水源	今富第2水源	福重水源	黒丸第1水源	立花水源	寿古水源	才福寺水源
項 目				令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年8月5日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日	令和6年7月17日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温				31.1	31.1	31.1	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8	28.8
水 温				20.8	23.4	21.2	21.3	20.0	20.8	21.0	20.0	21.0	21.0	20.5
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
1 一般細菌	分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	100/ml以下	39	1400	64	0	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌			不検出	検出する	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物	健康	金属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 6価クロム化合物	関連	金属	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.2	0.5	0.3	1.4	1.5	2.1	1.1	4.7	0.9	1.1	1.4
12 フッ素及びその化合物	る	金属	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ぼう素及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 四塩化炭素	項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸			0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸	消毒副生成物	消毒副生成物	0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
29 プロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
30 プロモホルム			0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
32 亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.03	0.17	0.12	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.06	0.08	0.08	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物	に	味覚	200 mg/L以下	4	7	5	8	10	10	9	11	11	9	10
37 マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下	0.018	0.029	0.016	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	3.9	7.0	4.5	8.1	9.3	8.3	8.1	10.7	31.5	14.4	12.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	14	27	16	58	64	64	58	80	82	64	63
40 蒸発残留物	す	味覚	500 mg/L以下	57	83	60	132	148	144	137	190	202	129	138
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン			カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール			カビ臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	項目	におい	発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェノール類			0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)			味覚	3 mg/L以下	0.9	1.7	0.9	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値			基礎	5.8～8.6	6.9	6.7	6.8	8.1	7.8	7.9	7.9	7.2	7.8	7.9
48 味	性的	基礎	異常でない											
49 臭気			異常でない	生ぐさ臭	生ぐさ臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度			5 度以下	3.2	5.8	3.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度			2 度以下	1.7	5.0	2.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

場 所				項 目									
採 水 年 月 日				項 目									
天 候				項 目									
気 温				項 目									
水 温				項 目									
残 留 塩 素				項 目									
1 一般細菌				項 目									
2 大腸菌				項 目									
3 カドミウム及びその化合物				項 目									
4 水銀及びその化合物				項 目									
5 セレン及びその化合物				項 目									
6 鉛及びその化合物				項 目									
7 ひ素及びその化合物				項 目									
8 6価クロム化合物				項 目									
9 亜硝酸態窒素				項 目									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン				項 目									
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				項 目									
12 フッ素及びその化合物				項 目									
13 ぼう素及びその化合物				項 目									
14 四塩化炭素				項 目									
15 1,4-ジオキサン				項 目									
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				項 目									
17 ジクロロメタン				項 目									
18 テトラクロロエチレン				項 目									
19 トリクロロエチレン				項 目									
20 ベンゼン				項 目									
21 塩素酸				項 目									
22 クロロ酢酸				項 目									
23 クロロホルム				項 目									
24 ジクロロ酢酸				項 目									
25 ジブロモクロロメタン				項 目									
26 臭素酸				項 目									
27 総トリハロメタン				項 目									
28 トリクロロ酢酸				項 目									
29 プロモジクロロメタン				項 目									
30 プロモホルム				項 目									
31 ホルムアルデヒド				項 目									
32 亜鉛及びその化合物				項 目									
33 アルミニウム及びその化合物				項 目									
34 鉄及びその化合物				項 目									
35 銅及びその化合物				項 目									
36 ナトリウム及びその化合物				項 目									
37 マンガン及びその化合物				項 目									
38 塩化物イオン				項 目									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				項 目									
40 蒸発残留物				項 目									
41 陰イオン界面活性剤				項 目									
42 ジオスミン				項 目									
43 2-メチルイソボルネオール				項 目									
44 非イオン界面活性剤				項 目									
45 フェノール類				項 目									
46 有機物(TOC)				項 目									
47 PH値				項 目									
48 味				項 目									
49 臭気				項 目									
50 色度				項 目									
51 濁度				項 目									

場 所				大多武第4水源	大多武第5水源	大多武第6水源	日岳水源	北木場水源	東野岳1号水源	東野岳2号水源	南川内水源NO.1	南川内水源NO.2		
項 目				令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年8月21日	令和6年8月21日		
探 水 年 月 日				令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年8月28日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年9月2日	令和6年8月21日	令和6年8月21日		
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
気 温		分類	区分	水 質 基 準	29.2	29.2	29.2	29.2	27.4	27.4	27.4	30.5	30.5	
水 温				(水道法)	16.8	16.8	16.8	18.0	15.9	18.2	17.6	15.3	15.2	
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	一般細菌			100/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
2	大腸菌	健 康 に 関 す る 項 目	微 生 物	不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	
3	カドミウム及びその化合物			金 属	0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	6価クロム化合物				0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	無 機 物	10 mg/L以下	1.1	0.1未満	2.2	4.2	0.4	0.1	0.3	0.1未満	0.1		
12	フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満		
13	ほう素及びその化合物		金 属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		
14	四塩化炭素		有 機 化 学 物 質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下												
22	クロロ酢酸	消 毒 副 生 成 物	0.02 mg/L以下											
23	クロロホルム		0.06 mg/L以下											
24	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下											
25	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下											
26	臭素酸		0.01 mg/L以下											
27	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下											
28	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下											
29	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下											
30	ブロモホルム		0.09 mg/L以下											
31	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下											
32	亜鉛及びその化合物	性 状 に 関 す る 項 目	金 属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
36	ナトリウム及びその化合物		味 覚	200 mg/L以下	7	6	7	7	6	8	7	7	7	
37	マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン		味 覚	200 mg/L以下	6.1	4.2	6.5	8.0	5.5	4.5	4.6	3.9	4.0	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36	24	37	48	37	20	24	22	21	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		124	101	133	138	92	89	100	110	110		
41	陰イオン界面活性剤	発 泡		0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジオスミン	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
43	2-メチルイソボルネオール		0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		
44	非イオン界面活性剤		発 泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	
45	フェノール類		におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(TOC)	基 礎 的 性 状	味 覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	PH値		5.8～8.6	7.6	7.8	7.5	7.7	6.9	7.6	7.9	7.4	7.0		
48	味		異常でない											
49	臭気		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度		5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度		2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

令和6年度 管理目標設定項目検査結果

項目	目標値	坂口浄水場						富の原系		
		黒丸第1水源	鬼橋第2水源	今富水源	福重水源	ろ過水	配水	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源
採水年月日		R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 7. 17	R6. 8. 5	R6. 8. 5	R6. 8. 21	R6. 8. 21	R6. 8. 8
気温℃		28.8	28.8	28.8	28.8	31.1	31.1	30.5	30.5	31.1
水温℃		20.0	21.0	20.0	21.0	21.0	21.2	21.9	22.2	21.8
1アンチモンmg/L	アンチモンの量に関して、0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
2ウランmg/L	ウランの量に関して、0.002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満				
3ニッケルmg/L	ニッケルの量に関して、0.02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
4削除										
51,2-ジクロロエタンmg/L	0.004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満				
6削除										
7削除										
8トリンmg/L	0.4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満				
9フタル酸ジ-2-エチルヘキシルmg/L	0.08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満				
10亜塩素酸mg/L	0.6mg/L以下					0.06未満				
11削除										
12二酸化塩素mg/L	0.6mg/L以下					0.06未満				
13ジクロロアセトリルmg/L	0.01mg/L以下（暫定）					0.001未満				
14抱水クロールmg/L	0.02mg/L以下（暫定）					0.002未満				
15農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下									
16残留塩素mg/L	1mg/L以下					0.64	0.63			
17カルシウム、マグネシウム等（硬度）mg/L	10mg/L以上100mg/L以下									
18マンガン及びその化合物mg/L	マンガンの量に関して、0.01mg/L以下									
19遊離炭酸mg/L	20mg/L以下									
201,1,1-トリクロロエタンmg/L	0.3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満				
21メチルtertブチルエーテルmg/L	0.02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満				
22過マンガニ酸カリウム消費量mg/L	3mg/L以下	0.4	0.3	0.2	0.4	1.0				
23臭気強度（TON）	3以下									
24蒸発残留物mg/L	30mg/L以上200mg/L以下									
25濁度度	1度以下									
26pH	7.5程度									
27腐食性（ランゲリア指数）	-1程度以上とし、極力0に近づける									
28従属栄養細菌	1mlの検水で形成される集落数が2,000以下（暫定）									
291,1-ジクロロエレンmg/L	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満				
30アルミニウム及びその化合物mg/L	アルミニウムの量に関して、0.1mg/L以下									
31ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)mg/L	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005mg/L以下（暫定）	0.000024	0.000006	0.000006	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000014	0.000036	0.000026

令和6年度 管理目標設定項目検査結果

項目		目標値	富の原系	松原浄水場系	杭出津浄水場系	大多武浄水場系	日岳浄水場	北木場浄水場系	東野岳浄水場系	南川内浄水場系
			松並水源	松原墓地	杭出津浄水場 浄水	大多武浄水場 浄水	日岳水源	北木場水源	東野岳浄水場 浄水	南川内第2減圧 槽
採水年月日			R6. 8. 8	R6. 8. 5	R6. 8. 21	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 8	R6. 8. 21
気温℃			31.1	31.1	30.5	31.1	31.1	31.1	31.1	30.5
水温℃			20.8	33.3	21.5	22.5	18.2	15.7	17.7	25.8
1	アンチモン	mg/L	アンチモンの量に関して、0. 02mg/L以下							
2	ウラン	mg/L	ウランの量に関して、0. 002mg/L以下（暫定）							
3	ニッケル	mg/L	ニッケルの量に関して、0. 02mg/L以下（暫定）							
4	削除									
5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004mg/L以下							
6	削除									
7	削除									
8	トリン	mg/L	0. 4mg/L以下							
9	フタル酸ジ-2-エチルヘキシル	mg/L	0. 08mg/L以下							
10	亜塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下							
11	削除									
12	二酸化塩素	mg/L	0. 6mg/L以下							
13	ジクロロアセトリル	mg/L	0. 01mg/L以下（暫定）							
14	抱水コロアル	mg/L	0. 02mg/L以下（暫定）							
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下							
16	残留塩素	mg/L	1mg/L以下		0.20	0.50			0.50	0.35
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下							
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0. 01mg/L以下							
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下							
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3mg/L以下							
21	メチル-tert-ブチルエーテル	mg/L	0. 02mg/L以下							
22	過マンガニ酸カリウム消費量	mg/L	3mg/L以下		0.6					
23	臭気強度（TON）		3以下							
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下							
25	濁度	度	1 度以下							
26	p H		7. 5程度							
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける							
28	従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2, 000以下(暫定)							
29	1, 1-ジクロロエレン	mg/L	0. 1mg/L以下							
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0. 1mg/L以下							
31	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ヘフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びヘフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下(暫定)		0.000008	0.000005未満	0.000011	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満