

令和7年度

水質検査結果

令和7年4月から8月（速報）

大村市上下水道局

【配水池別水質検査箇所】



一般平面図 凡例

[Light Blue Box]	上水道給水区域
[Green Box]	北部大村地区給水区域
[Yellow Box]	東部大村地区給水区域
[Light Green Box]	南川内地区給水区域
[Dashed Line]	行政界

施設凡例


[Green Box]	消毒済水源等
[Yellow Box]	未消毒水源
[Blue Box]	配水池及び減圧槽
[Orange Box]	休止中水源
[Red Box]	予備水源

検査実施-凡例

[Blue Box]	毎日検査実施 25か所
[Green Box]	毎日・月検査実施 19か所
[Orange Box]	毎月検査実施 6か所


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図

① 坂口浄水場系

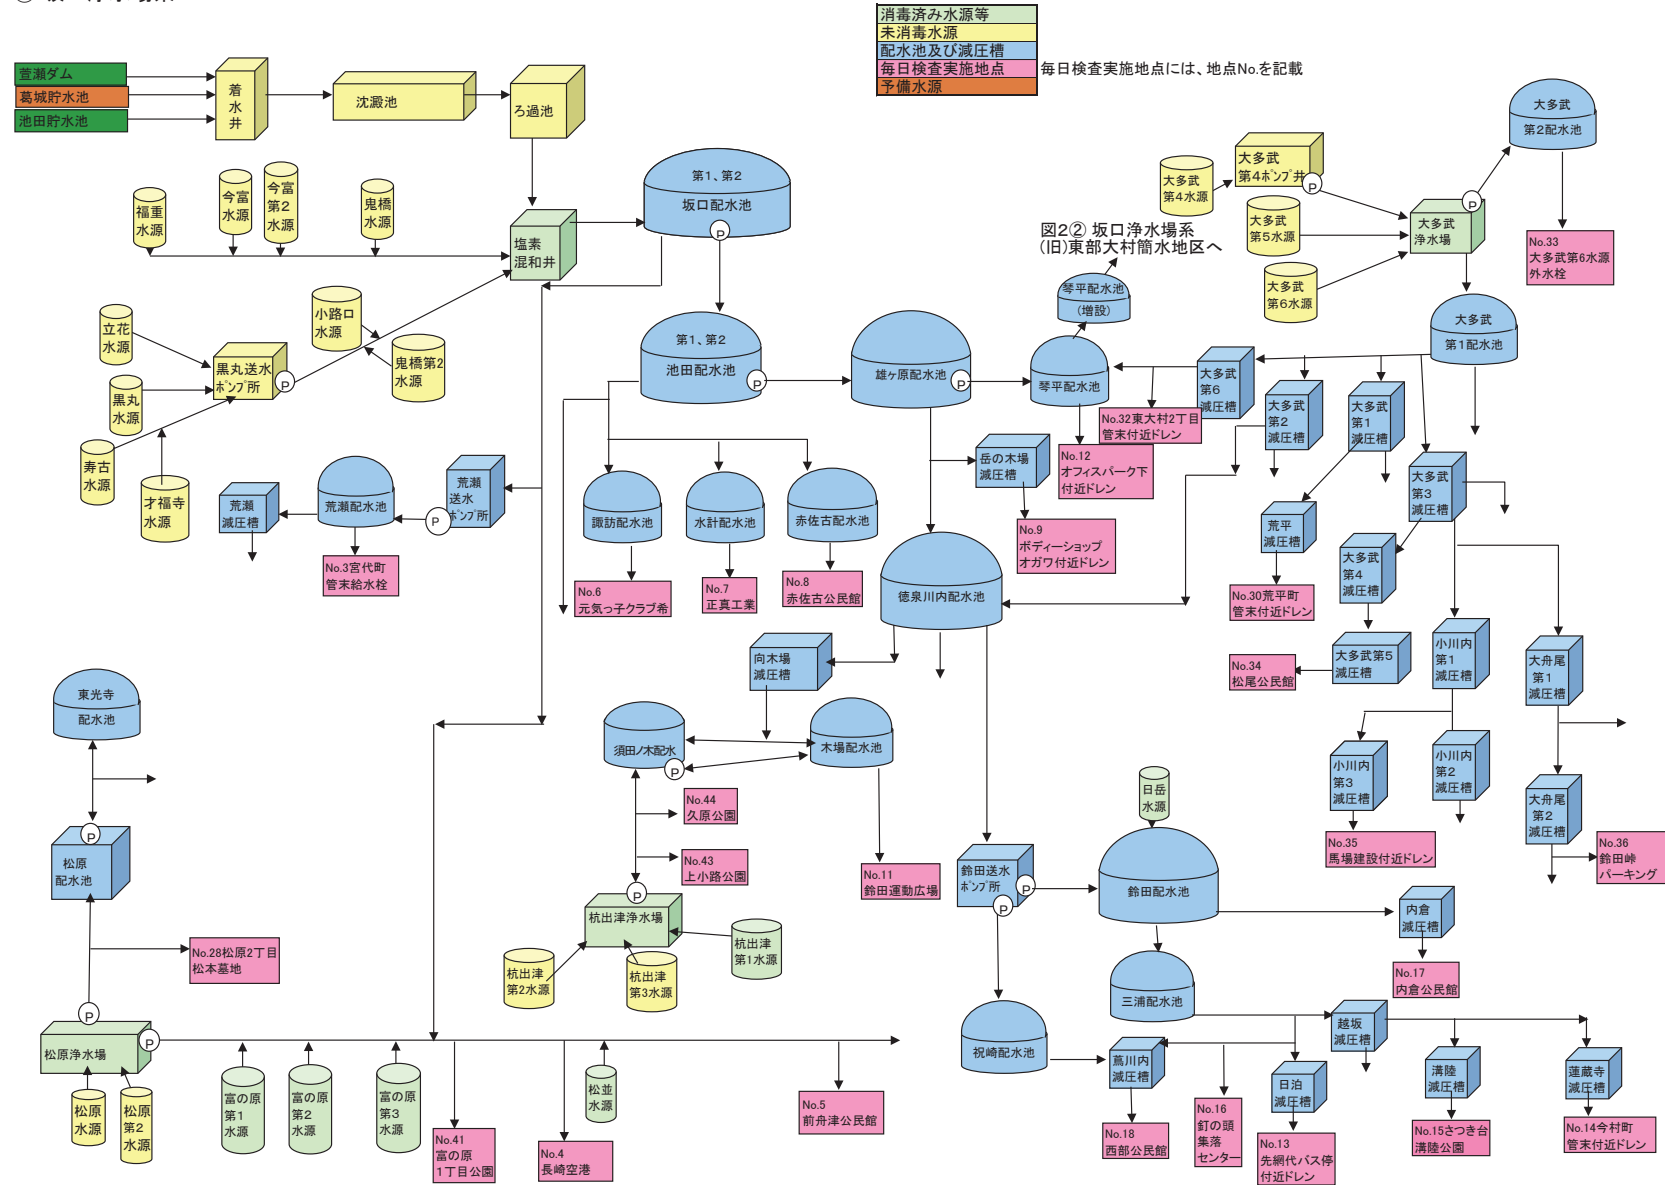


毎日検査採水場所 及び 水源・配水池等略図


② 坂口浄水場系
(旧)東部大村簡水地区

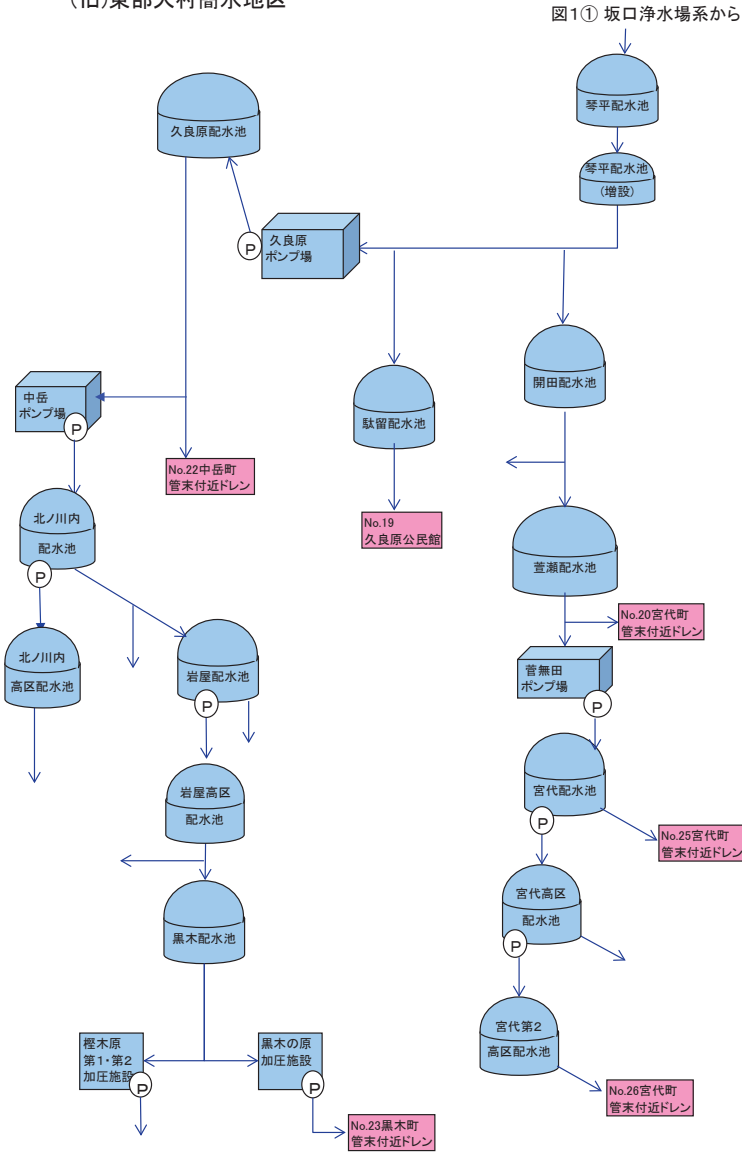

③ 南川内浄水場系
(旧)南川内飲料水組合地区

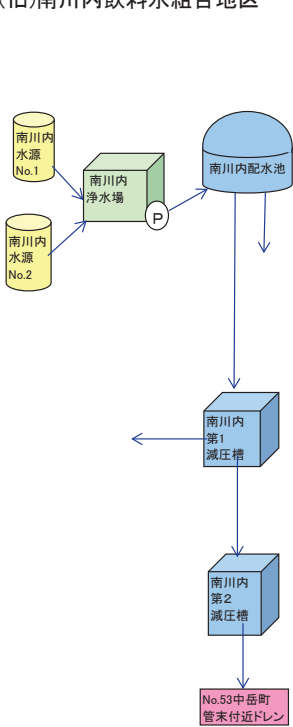

④ 北木場浄水場系、東野岳浄水場系
(旧)北部大村簡水地区

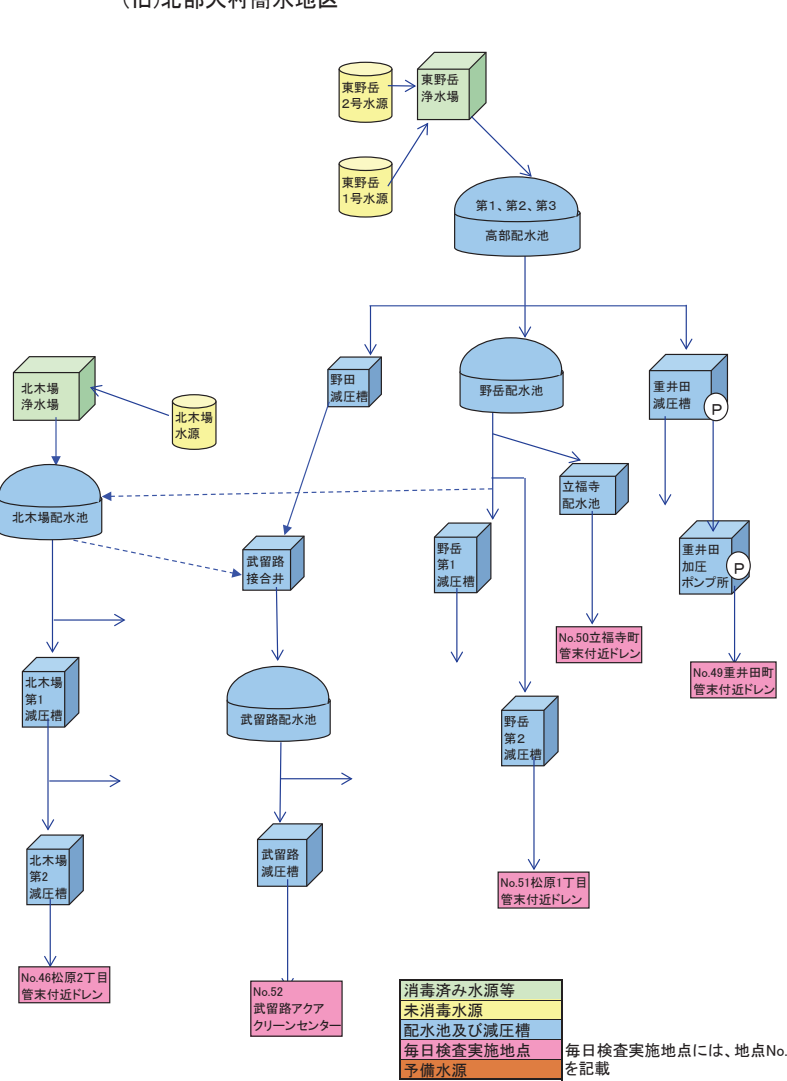

令和7年度 毎日検査年報

坂口浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No. 2 坂口配水池		残留塩素	最大	0. 63	0. 64	0. 67	0. 70	0. 74							0. 74
		(mg/L)	最小	0. 50	0. 52	0. 56	0. 57	0. 60							0. 50
			平均	0. 57	0. 59	0. 63	0. 63	0. 67							0. 62
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
坂口配水池	No. 4 長崎空港	残留塩素	最大	0. 45	0. 45	0. 45	0. 50	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 35	0. 40	0. 45	0. 40							0. 35
			平均	0. 42	0. 41	0. 44	0. 46	0. 47							0. 44
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 5 前舟津公民館	残留塩素	最大	0. 45	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 40	0. 50	0. 45	0. 45							0. 40
			平均	0. 45	0. 46	0. 54	0. 51	0. 53							0. 50
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 41 富の原1丁目公園	残留塩素	最大	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 50	0. 50	0. 55	0. 50	0. 50							0. 50
			平均	0. 55	0. 54	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 3 宮代町管末給水栓	残留塩素	最大	0. 35	0. 35	0. 40	0. 35	0. 35							0. 40
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 30	0. 35	0. 30	0. 25							0. 25
			平均	0. 34	0. 34	0. 35	0. 34	0. 34							0. 34
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 6 上諏訪町元気っ子クラブ 希	残留塩素	最大	0. 35	0. 40	0. 40	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 30	0. 35	0. 35	0. 30							0. 30
			平均	0. 35	0. 35	0. 40	0. 40	0. 40							0. 38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 7 水計配水池 正真工業	残留塩素	最大	0. 35	0. 40	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 30	0. 35	0. 40	0. 35							0. 30
			平均	0. 35	0. 35	0. 40	0. 42	0. 40							0. 38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 8 赤佐古配水池 赤佐古公民館	残留塩素	最大	0. 35	0. 35	0. 40	0. 40	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 25	0. 30	0. 35	0. 35	0. 30							0. 25
			平均	0. 33	0. 34	0. 37	0. 37	0. 38							0. 36
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
雄ヶ原配水池	No. 9 岳ノ木場減圧槽 ボディーショップオガワ付近ドレン	残留塩素	最大	0. 35	0. 40	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 35	0. 30	0. 35	0. 35							0. 30
			平均	0. 35	0. 35	0. 39	0. 40	0. 40							0. 38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 12 琴平配水池 オフィスパーク下ドレン	残留塩素	最大	0. 40	0. 40	0. 45	0. 45	0. 45							0. 45
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 35	0. 35	0. 30	0. 25							0. 25
			平均	0. 36	0. 36	0. 41	0. 39	0. 39							0. 38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

松原浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
松原配水池	No. 28 松本墓地	残留塩素	最大	0. 55	0. 55	0. 50	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 40	0. 40	0. 45	0. 40							0. 40
			平均	0. 46	0. 46	0. 45	0. 51	0. 49							0. 47
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

坂口浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
鈴田配水池		残留塩素	最大	0. 45	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 40	0. 40	0. 50	0. 45	0. 45							0. 40
			平均	0. 43	0. 49	0. 54	0. 49	0. 50							0. 49
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
鈴田配水池	No. 16 三浦配水池 釘の頭集落センター	残留塩素	最大	0. 40	0. 55	0. 50	0. 50	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 40	0. 40	0. 45	0. 40							0. 35
			平均	0. 39	0. 44	0. 49	0. 46	0. 49							0. 45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 15 溝陸減圧槽 さつき台 溝陸公園	残留塩素	最大	0. 40	0. 50	0. 50	0. 45	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 30	0. 35	0. 40	0. 45	0. 40							0. 30
			平均	0. 37	0. 41	0. 48	0. 45	0. 45							0. 43
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 13 日泊減圧槽 先網代バス停 付近ドレン	残留塩素	最大	0. 35	0. 40	0. 40	0. 35	0. 35							0. 40
		(mg/L)	最小	0. 25	0. 30	0. 35	0. 25	0. 25							0. 25
			平均	0. 30	0. 33	0. 36	0. 33	0. 29							0. 32
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 14 蓮蔵寺減圧槽 今村町 長工醤油前ドレン	残留塩素	最大	0. 45	0. 55	0. 50	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 45	0. 45	0. 35							0. 35
			平均	0. 40	0. 44	0. 49	0. 46	0. 45							0. 45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 17 内倉減圧槽 内倉公民館	残留塩素	最大	0. 25	0. 30	0. 25	0. 25	0. 35							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 20	0. 20	0. 20	0. 15	0. 20							0. 15
			平均	0. 24	0. 25	0. 23	0. 22	0. 28							0. 24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
祝崎配水池	No. 18 蕨川内減圧槽 西部公民館	残留塩素	最大	0. 25	0. 35	0. 35	0. 25	0. 30							0. 35
		(mg/L)	最小	0. 20	0. 20	0. 25	0. 25	0. 20							0. 20
			平均	0. 25	0. 27	0. 33	0. 25	0. 25							0. 27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 11 木場配水池 鈴田運動広場	残留塩素	最大	0. 40	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 35	0. 45	0. 45	0. 40							0. 35
			平均	0. 35	0. 41	0. 50	0. 48	0. 50							0. 45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
徳泉川内配水池	No. 44 須田の木・杭出津系 久原公園	残留塩素	最大	0. 45	0. 50	0. 50	0. 50	0. 50							0. 50
		(mg/L)	最小	0. 35	0. 40	0. 45	0. 35	0. 35							0. 35
			平均	0. 44	0. 44	0. 49	0. 45	0. 44							0. 45
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 42 杭出津浄水場	残留塩素	最大	0. 60	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 60
		(mg/L)	最小	0. 50	0. 55	0. 55	0. 50	0. 50							0. 50
			平均	0. 55	0. 55	0. 55	0. 54	0. 54							0. 54
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

杭出津浄水場系

検査地点		検査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
杭出津浄水場	No. 42 杭出津浄水場	残留塩素	最大	0. 60	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55							0. 60
		(mg/L)	最小	0. 50	0. 55	0. 55	0. 50	0. 50							0. 50
			平均	0. 55	0. 55	0. 55	0. 54	0. 54							0. 54
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし
	No. 43 上小路公園	残留塩素	最大	0. 55	0. 55	0. 55	0. 55	0. 50							0. 55
		(mg/L)	最小	0. 45	0. 45	0. 50	0. 40	0. 45							0. 40
			平均	0. 52	0. 53	0. 53	0. 48	0. 46							0. 50
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし

令和7年度 毎日検査年報

大多武浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
No. 29 大多武浄水場		残留塩素 (mg/L)	最大	0.55	0.55	0.55	0.50	0.45								0.55
			最小	0.45	0.45	0.45	0.40	0.40								0.40
			平均	0.50	0.50	0.48	0.45	0.45								0.48
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第1配水池	荒平減圧槽 No. 30 荒平町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25								0.35
			最小	0.35	0.30	0.30	0.25	0.20								0.20
			平均	0.35	0.32	0.31	0.26	0.24								0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大多武第6減圧槽 No. 32 東大村2丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.40	0.35	0.35								0.45
			最小	0.40	0.30	0.35	0.35	0.30								0.30
			平均	0.43	0.40	0.35	0.35	0.33								0.37
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武池第2配水	No. 33 大多武第6水源外水栓	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.50	0.45	0.45	0.35								0.50
			最小	0.45	0.40	0.40	0.35	0.30								0.30
			平均	0.45	0.45	0.42	0.38	0.35								0.41
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
大多武第3減圧槽	大多武第5減圧槽 No. 34 松尾公民館	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35								0.45
			最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.44	0.40	0.35	0.35	0.35								0.38
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	小川内第3減圧槽 No. 35 馬場建設 付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.45	0.40	0.35								0.45
			最小	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.45	0.44	0.40	0.37	0.35								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	大舟尾第2減圧槽 No. 36 鈴田峠 パーキング	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35								0.45
			最小	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.44	0.42	0.37	0.35	0.35								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

北木場浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
配北水木池場	北木場第2減圧槽 No. 46 松原2丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30								0.35
			最小	0.25	0.30	0.25	0.25	0.25								0.25
			平均	0.32	0.32	0.30	0.28	0.27								0.30
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

南川内浄水場系

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
配南水川池内	南川内第2減圧槽 No. 53 中岳町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			最小	0.30	0.30	0.30	0.30	0.25								0.25
			平均	0.35	0.35	0.35	0.31	0.30								0.33
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

坂口浄水場系(旧東部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
雄ヶ原・琴平配水池（旧東部大村簡易水道地区）	萱瀬配水池 No. 20 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.40	0.35	0.35								0.40
			最小	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30								0.30
			平均	0.34	0.34	0.36	0.35	0.34								0.35
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	久良原配水池 No. 22 中岳町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25								0.30
			最小	0.25	0.20	0.25	0.20	0.15								0.15
			平均	0.28	0.24	0.26	0.22	0.20								0.24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	駄留配水池 No. 19 久良原公民館	残留塩素 (mg/L)	最大	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25								0.30
			最小	0.25	0.20	0.20	0.20	0.15								0.15
			平均	0.28	0.23	0.24	0.24	0.20								0.24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	黒木配水池 No. 23 黒木町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.39	0.34	0.25	0.22								0.40
			最小	0.25	0.24	0.21	0.16	0.13								0.13
			平均	0.28	0.30	0.26	0.19	0.17								0.24
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代配水池 No. 25 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.50	0.50	0.45	0.45								0.50
			最小	0.30	0.35	0.45	0.35	0.30								0.30
			平均	0.35	0.42	0.46	0.41	0.37								0.40
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	宮代第2高区配水池 No. 26 宮代町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.30	0.35	0.45	0.40	0.25								0.45
			最小	0.25	0.25	0.30	0.25	0.20								0.20
			平均	0.26	0.31	0.34	0.30	0.20								0.28
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

東野岳浄水場系(旧北部大村簡易水道地区)

検査地点		検査項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年
野岳配水池	立福寺配水池 No. 50 立福寺町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.45	0.45	0.40	0.35	0.40								0.45
			最小	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.44	0.41	0.38	0.35	0.36								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
	野岳第2減圧槽 No. 51 松原1丁目 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.50	0.45	0.45	0.35	0.40								0.50
			最小	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35								0.35
			平均	0.44	0.42	0.38	0.35	0.36								0.39
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
減重井槽田	重井田加圧ポンプ所 No. 49 重井田町 管末付近ドレン	残留塩素 (mg/L)	最大	0.40	0.42	0.39	0.31	0.35								0.42
			最小	0.35	0.30	0.26	0.19	0.20								0.19
			平均	0.35	0.37	0.34	0.26	0.27								0.32
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし
配武留池路	武留路減圧槽 No. 52 武留路アクア クリーンセン ター	残留塩素 (mg/L)	最大	0.35	0.35	0.35	0.25	0.25								0.35
			最小	0.30	0.25	0.20	0.15	0.20								0.15
			平均	0.35	0.33	0.28	0.20	0.22								0.27
		色、濁り		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし

令和7年度 基準項目 浄水検査

場 所				坂口浄水場 ろ過水															
項 目				R7.4.15	R7.5.8	R7.5.26	R7.6.10	R7.7.8	R7.8.4	R7.8.4									
採 水 年 月 日																			
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	雨	雨									
気 温		分類	区分	水 質 基 準	10.1	17.4	15.8	23.8	29.6	26.5	26.5								
水 温				(水道法)	12.0	13.1	14.5	16.0	18.3	21.0	21.0								
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.66	0.64	0.73	0.71	0.74	0.66	0.66								
1	一般細菌	健康	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	2								
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物	健康	金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満								
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満								
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満								
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満								
7	ひ素及びその化合物	関係	金属	0.01 mg/L以下							0.001未満								
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満								
9	亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	する	無機物	10 mg/L以下	0.38	0.32		0.34	0.28	0.24	0.2								
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満								
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満								
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下							0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン	項目	有機化学物質	0.05 mg/L以下							0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満								
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満								
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
21	塩素酸	消毒副生成物	金属	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.07		0.10	0.11	0.19	0.17								
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.002				0.003								
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.003未満								
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001				0.001未満								
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満								
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.002				0.002								
30	プロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下							0.05未満								
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満								
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満								
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満								
36	ナトリウム及びその化合物	味覚色	金属	200 mg/L以下	6.6	6.7		6.5	6.0	6.1	6								
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下							0.005未満								
38	塩化物イオン	味覚	金属	200 mg/L以下	8.1	8.2		8.1	8.1	7.4	7.4								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	21.1	20.5		19.6	17.7	17.1	16								
40	蒸発残留物	関係	金属	500 mg/L以下							56								
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下							0.02未満								
42	ジオスミン	する	カビ臭物質	0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	項目	カビ臭物質	0.02 mg/L以下							0.002未満								
45	フェノール類			0.005 mg/L以下							0.0005未満								
46	有機物(TOC)	基礎的性質	金属	3 mg/L以下	0.40	0.44		0.35	0.40	0.40	0.4								
47	PH値			5.8～8.6	7.4	7.3		7.2	7.1	7.1	7.1								
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
50	色度	性状	金属	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満								

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		荒瀬配水池系 宮代町管末給水栓														
採 水 年 月 日				R7.4.24	R7.5.22	R7.5.26	R7.6.24	R7.7.25	R7.8.26	R7.8.20										
天 候				晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	15.3	20.2	15.8	25.3	30.2	28.9	29.8									
水 温				17.7	19.5	20.1	24.0	28.0	28.8	28.9										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.35									
1	一般細菌	健	微生物	100個/ml以下	0	0		1	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物	康	金属	0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	す	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.77	0.79		0.81	0.75	0.83	0.8									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物	項	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	目	有機化学物質	0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
21	塩素酸	消 毒 副 生 成 物	金属	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.20	0.09	0.06未満									
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.004				0.006									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.005				0.005									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.02									
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003				0.004									
29	プロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.005				0.006									
30	プロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満									
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満									
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
35	銅及びその化合物	に	味覚 色	1 mg/L以下							0.005未満									
36	ナトリウム及びその化合物			200 mg/L以下	7.7	7.7		8.3	7.8	7.1	7									
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下							0.005未満									
38	塩化物イオン	関	味覚	200 mg/L以下	10.0	10.1		10.2	10.1	9.2	9.1									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	35.0	35.5		36.6	34.7	33.7	31									
40	蒸発残留物			500 mg/L以下							84									
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下							0.02未満									
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満		0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	項	発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
45	フェノール類			0.005 mg/L以下							0.0005未満									
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.28	0.27		0.22	0.24	0.26	0.3									
47	PH値	基 礎 性 状	目	5.8～8.6	7.6	7.7		7.8	7.7	7.8	7.5									
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	性 状	目	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				木場配水池系 鈴田運動広場																
項 目																				
採 水 年 月 日				R7.4.22	R7.5.20	R7.5.26	R7.6.17	R7.7.17	R7.8.19	R7.8.25										
天 候				雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準	19.3	24.3	15.8	20.6	29.7	29.7	29.8									
水 温				(水道法)	18.3	22.6	21.9	22.8	28.8	29.5	29.5									
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.45	0.50	0.50	0.55	0.55	0.55									
1	一般細菌	健康	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3	カドミウム及びその化合物	健康	金属	0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物	健康	金属	0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物	関連	金属	0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	関連	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.88	0.90		0.90	0.86	0.90										
12	フッ素及びその化合物	関連	金属	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14	四塩化炭素	項目	有機化学物質	0.002 mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	項目	有機化学物質	0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21	塩素酸	消毒副生成物	有機化学物質	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.07		0.06未満	0.14	0.07										
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満										
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003			0.004										
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004			0.004										
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.01										
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003										
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.004			0.005										
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満										
31	ホルムアルデヒド	性状	金属	0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満										
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36	ナトリウム及びその化合物	性状	色	200 mg/L以下	8.0	8.0		8.0	8.1	7.5										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下																
38	塩化物イオン	関連	味覚	200 mg/L以下	10.5	10.7		10.6	10.5	9.8										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.6	39.1		39.1	37.9	35.7										
40	蒸発残留物	関連	発泡	500 mg/L以下																
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下																
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール	項目	物質臭	0.00001 mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤			0.02 mg/L以下																
45	フェノール類	項目	におい	0.005 mg/L以下																
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.26	0.25		0.25	0.24	0.24										
47	PH値			5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.7	7.7										
48	味	性的	基礎的	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	性状	基礎的	2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				祝崎配水池系 西部公民館																
項 目																				
採 水 年 月 日				R7.4.22	R7.5.20	R7.5.26	R7.6.17	R7.7.17	R7.8.19	R7.8.25										
天 候				雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	19.3	24.3	15.8	20.6	29.7	29.7	29.8									
水 温				19.7	22.0	21.5	23.0	28.9	28.6	30.3										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.20	0.25	0.45	0.30	0.25	0.25	0.25									
1	一般細菌	健康に	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	3										
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3	カドミウム及びその化合物	金属		0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物	関する項目		0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.89	0.93		0.94	0.88	0.91										
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下																
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン	有機化学物質		0.05 mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21	塩素酸	消毒剤副生成物		0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06		0.07	0.11	0.10										
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下		0.004					0.006									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003未満					0.003未満									
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下		0.005					0.006									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下		0.001未満					0.001未満									
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下		0.01					0.02									
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下		0.003					0.004									
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下		0.005					0.007									
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下		0.009未満					0.009未満									
31	ホルムアルデヒド	性状	金属	0.08 mg/L以下		0.008未満				0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下		0.02未満					0.02未満									
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35	銅及びその化合物	関する項目		1 mg/L以下																
36	ナトリウム及びその化合物			味覚 200 mg/L以下	8.0	8.0		8.0	8.0	7.7										
37	マンガン及びその化合物			色 0.05 mg/L以下																
38	塩化物イオン			味覚 200 mg/L以下	10.4	10.7		10.7	10.7	10.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.7	39.4		39.4	38.3	36.0										
40	蒸発残留物			500 mg/L以下																
41	陰イオン界面活性剤			発泡 0.2 mg/L以下																
42	ジオスミン			物質カピ臭 0.00001 mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤			発泡 0.02 mg/L以下																
45	フェノール類			におい 0.005 mg/L以下																
46	有機物(TOC)			味覚 3 mg/L以下	0.26	0.27		0.24	0.23	0.27										
47	PH値	基礎的性質		5.8～8.6	7.6	7.7		7.6	7.7	7.7										
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		鈴田配水池系 さつき台溝陸公園														
採 水 年 月 日				R7.4.22	R7.5.20	R7.5.26	R7.6.17	R7.7.17	R7.8.19	R7.8.25										
天 候				雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	19.3	24.3	15.8	20.6	29.7	29.7	29.8									
水 温				19.8	21.8	22.2	23.4	28.2	29.0	29.2										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.30	0.35	0.45	0.45	0.45	0.45	0.50									
1	一般細菌	健康	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない									
3	カドミウム及びその化合物	健康に	金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満									
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満									
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満									
7	ひ素及びその化合物	関係		0.01 mg/L以下							0.001未満									
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満									
9	亜硝酸態窒素	する	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下				1.64	1.58	1.57	1.6									
12	フッ素及びその化合物	項目	金属	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満									
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満									
14	四塩化炭素	有機化学物質		0.002 mg/L以下							0.0002未満									
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満									
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満									
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満									
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06		0.06	0.12	0.09	0.11									
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.004									
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満											
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.004				0.004											
26	臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.01				0.01											
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満											
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004				0.004											
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	性状	金属	1 mg/L以下							0.05未満									
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満				0.02未満									
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満									
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.005未満									
36	ナトリウム及びその化合物	に	味覚	200 mg/L以下	8.0	8.0		8.0	7.9	7.7	8									
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下							0.005未満									
38	塩化物イオン	関係	味覚	200 mg/L以下	10.2	10.2		10.2	10.2	9.7	9.7									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	39.7	41.8		41.8	40.5	39.1	40									
40	蒸発残留物	する	発泡	500 mg/L以下							93									
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下							0.02未満									
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満									
44	非イオン界面活性剤	項目	発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満									
45	フェノール類			0.005 mg/L以下							0.0005未満									
46	有機物(TOC)	基礎的性質	味覚	3 mg/L以下	0.24	0.21		0.21	0.23	0.22	0.3未満									
47	PH値			5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.7	7.7	7.7									
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	性状		異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満									

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		坂口浄水場系 長崎空港														
採 水 年 月 日				R7.4.10	R7.5.13	R7.5.26	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.8.20										
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	18.0	18.7	15.8	21.0	29.7	30.3	29.8									
水 温				18.0	21.0	22.1	23.0	28.7	31.6	32.2										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.40	0.35	0.40	0.45	0.45	0.55	0.55									
1	一般細菌	健康	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.84	0.86		0.87	0.94	0.82										
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13	ほう素及びその化合物	項 目	金属	1 mg/L以下																
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下																
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下																
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下																
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下																
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下																
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下																
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.11	0.15										
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003				0.004									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003									
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004				0.004									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01				0.01									
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003									
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004				0.004											
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下																
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満										
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36	ナトリウム及びその化合物	関	味覚	200 mg/L以下	7.8	8.0		8.0	8.6	8.0										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下																
38	塩化物イオン			200 mg/L以下	10.3	10.9		11.0	11.0	10.3										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36.8	37.8		38.6	40.2	37.8										
40	蒸発残留物	す	発泡	500 mg/L以下																
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下																
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤	項 目	発泡	0.02 mg/L以下																
45	フェノール類			0.005 mg/L以下																
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.27	0.33		0.25	0.25	0.24										
47	PH値			5.8～8.6	7.6	7.6		7.6	7.7	7.6										
48	味	礎 的 性 状	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51	濁度			2 度以下	0.10	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				坂口浄水場系 前舟津公民館																
項 目				R7.4.24	R7.5.22	R7.5.26	R7.6.24	R7.7.25	R7.8.20	R7.8.26										
採 水 年 月 日																				
天 候				晴	晴	晴	曇	晴	晴											
気 温		分類	区分	水 質 基 準	15.3	20.2	15.8	25.3	30.2	29.8	28.9									
水 温				(水道法)	19.5	20.8	20.7	23.0	28.0	28.2	28.6									
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.40	0.40	0.45	0.55	0.40	0.55	0.45									
1 一般細菌		健	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0		0									
2 大腸菌				不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)									
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物		康	金属	0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物		関	金属	0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		す	無機物	0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				10 mg/L以下	1.24	1.47		1.28	1.25		1.31									
12 フッ素及びその化合物				0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									
13 ほう素及びその化合物		る	金属	1 mg/L以下																
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		項	有機化学物質	0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン		目	有機化学物質	0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																
21 塩素酸				0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.11		0.12									
22 クロロ酢酸		消	毒	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満											
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下		0.002			0.003											
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満											
25 ジブロモクロロメタン		副	生	0.1 mg/L以下		0.003			0.003											
26 臭素酸				0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満											
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満											
28 トリクロロ酢酸		成	物	0.03 mg/L以下		0.003未満			0.003未満											
29 プロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下		0.003			0.003											
30 プロモホルム				0.09 mg/L以下		0.009未満			0.009未満											
31 ホルムアルデヒド		状	金属	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満											
32 亜鉛及びその化合物				1 mg/L以下																
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満											
34 鉄及びその化合物		に	味覚	0.3 mg/L以下																
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下																
36 ナトリウム及びその化合物				200 mg/L以下	8.5	8.6		8.9	8.7		8.2									
37 マンガン及びその化合物		関	味覚	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	11.1	11.3		11.4	10.9		10.6									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	46.0	49.1		47.0	47.0		45.9									
40 蒸発残留物		す	カビ臭	500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤				発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン				0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール		る	発泡	0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤				0.02 mg/L以下																
45 フェノール類				0.005 mg/L以下																
46 有機物(TOC)		目	基	3 mg/L以下	0.28	0.22	0.20	0.24		0.20										
47 pH値				5.8～8.6	7.6	7.6		7.7	7.8		7.7									
48 味				異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
49 臭気		性	状	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
50 色度				5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満									
51 濁度				2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		松原浄水場系 松本基地														
採 水 年 月 日				R7.4.24	R7.5.22	R7.5.26	R7.6.24	R7.7.25	R7.8.25	R7.8.26										
天 候				晴	晴	晴	曇	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準	15.3	20.2	15.8	25.3	30.2	29.8	28.9									
水 温				(水道法)	19.2	20.0	20.1	23.0	26.3	25.0	25.8									
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.45	0.50	0.40	0.45	0.55	0.45	0.45									
1 一般細菌				100個/ml以下	0	0		0	0		3									
2 大腸菌		健 康 関 連 項 目	微 生 物	不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3 カドミウム及びその化合物				0.003 mg/L以下																
4 水銀及びその化合物				0.0005 mg/L以下																
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下																
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下																
7 ひ素及びその化合物				0.01 mg/L以下																
8 6価クロム化合物				0.02 mg/L以下																
9 亜硝酸態窒素				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満												
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		10 mg/L以下	0.50	0.49		0.50	0.52		0.56											
12 フッ素及びその化合物		0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満											
13 ほう素及びその化合物		有 機 化 学 物 質	金 属	1 mg/L以下																
14 四塩化炭素				0.002 mg/L以下																
15 1,4-ジオキサン				0.05 mg/L以下																
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.04 mg/L以下																
17 ジクロロメタン				0.02 mg/L以下																
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下																
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下																
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下																
21 塩素酸		消 毒 副 生 成 物	金 属	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満		0.06未満									
22 クロロ酢酸				0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満										
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
26 臭素酸				0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満										
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
30 ブロモホルム				0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満										
31 ホルムアルデヒド				0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満										
32 亜鉛及びその化合物				性 状	金 属	1 mg/L以下														
33 アルミニウム及びその化合物		0.2 mg/L以下					0.08		0.02未満											
34 鉄及びその化合物		0.3 mg/L以下					0.03未満		0.03未満											
35 銅及びその化合物		1 mg/L以下																		
36 ナトリウム及びその化合物		200 mg/L以下	6.8			6.7		6.9	6.8		6.9									
37 マンガン及びその化合物		関 連 項 目	色	0.05 mg/L以下																
38 塩化物イオン				200 mg/L以下	5.7	5.6		5.9	5.8		5.8									
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				300 mg/L以下	37.6	37.1		37.7	37.7		38.0									
40 蒸発残留物				500 mg/L以下																
41 陰イオン界面活性剤				発泡	0.2 mg/L以下															
42 ジオスミン		カビ臭	物 質	0.00001 mg/L以下																
43 2-メチルイソボルネオール				0.00001 mg/L以下																
44 非イオン界面活性剤				発泡	0.02 mg/L以下															
45 フェノール類		におい	0.005 mg/L以下																	
46 有機物(TOC)		基 礎 的 性 状	味 覚	3 mg/L以下	0.14	0.12		0.09	0.07	0.07										
47 PH値				5.8～8.6	7.2	7.2		7.1	7.1		7.3									
48 味				異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
49 臭気				異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし		異常なし									
50 色度				5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満		0.5未満									
51 濁度		2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満		0.05未満											

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所			富の原水源系 富の原1丁目公園															
項 目																		
採 水 年 月 日			R7.4.10	R7.5.13	R7.5.26	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.8.25									
天 候			曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴									
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	18.0	18.7	15.8	21.0	29.7	30.3	29.8							
水 温					15.8	18.3	19.0	21.0	26.0	26.5	27.0							
残 留 塩 素					0.10 mg/L以上	0.35	0.50	0.50	0.55	0.45	0.55	0.55						
1	一般細菌	健	微生物	100個/ml以下	2	0		0	0	0	0							
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない							
3	カドミウム及びその化合物	康	金属	0.003 mg/L以下							0.0003未満							
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満							
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満							
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満							
7	ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下							0.001未満							
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満							
9	亜硝酸態窒素	す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満							
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.76	0.78		0.82	0.80	0.80	0.8							
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満							
13	ほう素及びその化合物	項	金属	1 mg/L以下							0.05未満							
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下							0.0002未満							
15	1,4-ジオキサン	目	有機化学物質	0.05 mg/L以下							0.005未満							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満							
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下							0.002未満							
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満							
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満							
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満							
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06		0.06未満	0.12	0.16	0.12							
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満							
23	クロロホルム	消 毒 副 生 成 物	0.06 mg/L以下			0.002			0.003									
24	ジクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
25	ジブロモクロロメタン		0.1 mg/L以下			0.002				0.002								
26	臭素酸		0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
27	総トリハロメタン		0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満								
28	トリクロロ酢酸		0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
29	ブロモジクロロメタン		0.03 mg/L以下			0.003				0.003								
30	プロモホルム		0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
31	ホルムアルデヒド		0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物		性 状 関 連 項 目	金属	1 mg/L以下					0.05未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下					0.02未満				0.02未満							
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下									0.03未満							
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下									0.005未満							
36	ナトリウム及びその化合物	に	味覚	200 mg/L以下	7.6	7.7		7.9	8.3	7.9	7							
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下							0.005未満							
38	塩化物イオン	関	味覚	200 mg/L以下	9.9	10.2		10.4	10.4	9.9	9.4							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	34.0	35.0		37.1	36.1	37.2	34							
40	蒸発残留物			500 mg/L以下							86							
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下							0.02未満							
42	ジオスミン	る	物質カビ臭	0.00001 mg/L以下							0.000001未満							
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下							0.000001未満							
44	非イオン界面活性剤	項	発泡	0.02 mg/L以下							0.002未満							
45	フェノール類			0.005 mg/L以下							0.0005未満							
46	有機物(TOC)	目	味覚	3 mg/L以下	0.30	0.33		0.25	0.23	0.32	0.3未満							
47	PH値			5.8～8.6	7.6	7.6		7.7	7.7	7.7	7.5							
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	性 状 関 連 項 目	性的	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満							

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所			杭出津浄水場系 上小路公園															
項 目																		
採 水 年 月 日			R7.4.24	R7.5.22	R7.5.26	R7.6.24	R7.7.25	R7.8.4	R7.8.26									
天 候			晴	晴	晴	曇	晴	雨	晴									
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	15.3	20.2	15.8	25.3	30.2	26.5	28.9							
水 温					18.9	21.9	21.1	21.9	24.3	26.9	30.2							
残 留 塩 素					0.10 mg/L以上	0.45	0.55	0.45	0.45	0.40	0.45	0.50						
1	一般細菌	健	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0							
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)							
3	カドミウム及びその化合物	康	金属	0.003 mg/L以下						0.0003未満								
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下						0.00005未満								
5	セレン及びその化合物	に	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満								
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下						0.001未満								
7	ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下						0.001未満								
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下						0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満							
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	2.27	3.24		3.61	3.64	3.5	3.74							
12	フッ素及びその化合物	る	金属	0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満							
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下						0.05未満								
14	四塩化炭素	項 目	有機化学物質	0.002 mg/L以下						0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下						0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下						0.004未満								
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下						0.002未満								
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満								
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下						0.001未満								
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下						0.001未満								
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.09	0.09	0.11							
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満								
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満			0.001未満								
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	消 毒 副 生 成 物	金属	0.1 mg/L以下			0.001未満		0.001未満									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満								
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満			0.01未満								
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満								
29	ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満			0.001未満								
30	ブロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満								
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下						0.05未満								
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満			0.02未満								
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下						0.03未満								
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下						0.005未満										
36	ナトリウム及びその化合物	に	味覚 色	200 mg/L以下	11.0	13.0		13.1	13.0	13	11.5							
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下						0.005未満								
38	塩化物イオン	関	味覚	200 mg/L以下	13.4	14.9		14.3	14.3	14.4	14.1							
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	57.2	69.6		70.9	70.5	67	61.7							
40	蒸発残留物			500 mg/L以下						166								
41	陰イオン界面活性剤	す	発泡	0.2 mg/L以下						0.02未満								
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下						0.000001未満								
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下						0.000001未満								
44	非イオン界面活性剤	項	発泡	0.02 mg/L以下						0.002未満								
45	フェノール類			0.005 mg/L以下						0.0005未満								
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.17	0.15		0.15	0.12	0.3未満	0.15							
47	PH値	目	基	5.8～8.6	7.8	7.9		7.9	8.0	7.9	7.8							
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
50	色度	性 状	性 状	5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満							

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所			大多武浄水場系 荒平公民館																
項 目																			
採 水 年 月 日			R7.4.22	R7.5.20	R7.5.26	R7.6.17	R7.7.17	R7.8.19	R7.8.25										
天 候			雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴										
気 温		分類 区分	水 質 基 準 (水道法)	19.3	24.3	15.8	20.6	29.7	29.7	29.8									
水 温			19.6	22.0	22.8	23.2	29.6	31.0	31.2										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25									
1	一般細菌	健 康 関 連 項 目	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)									
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	す る	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.22	1.22		1.21	1.24	1.22									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物	有 機 化 学 物 質	金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満									
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.001				0.001								
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満								
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
29	プロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満										
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満										
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下															
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	関 連 項 目	味覚 色	200 mg/L以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン			200 mg/L以下	5.9	5.9	6.1	6.2	6.2										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	36.4	36.6	36.6	37.1	36.8										
40	蒸発残留物	す る	発泡	500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	項 目	発泡	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類			0.005 mg/L以下															
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.10	0.07	0.09	0.21	0.08										
47	PH値			5.8～8.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.7										
48	味	礎 的 性 状	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		北木場浄水場系 北木場第2減圧槽													
採 水 年 月 日				R7.4.10	R7.5.13	R7.5.26	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.8.20									
天 候				曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴									
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	18.0	18.7	15.8	21.0	29.7	30.3	29.8								
水 温				17.2	19.9	20.8	22.0	26.6	28.5	28.8									
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30								
1	一般細菌	健 康 関 連 項 目	微生物に金属	100個/ml以下	0	0		0	0	0	0								
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない								
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下							0.0003未満								
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下							0.00005未満								
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満								
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満								
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下							0.001未満								
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下							0.002未満								
9	亜硝酸態窒素	す る 項 目	無機物に金属	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.37	0.36		0.36	0.39	0.43	0.4								
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.08未満								
13	ほう素及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満								
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下							0.0002未満								
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下							0.005未満								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下							0.004未満								
17	ジクロロメタン	有 機 化 学 物 質		0.02 mg/L以下							0.002未満								
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下							0.001未満								
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満								
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満								
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
25	ジプロモクロロメタン	消 毒 副 生 成 物		0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満								
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満								
29	プロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満								
30	プロモホルム			0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満								
31	ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満								
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下							0.05未満								
33	アルミニウム及びその化合物	性 状 関 連 項 目	金属	0.2 mg/L以下							0.02未満								
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下							0.03未満								
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下							0.007								
36	ナトリウム及びその化合物			200 mg/L以下	6.6	6.6		6.5	6.7	6.6	7								
37	マンガン及びその化合物	色								0.005未満									
38	塩化物イオン	味覚									5.4								
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	200 mg/L以下	5.4	5.4		5.5	5.5	5.6	5.4										
40	蒸発残留物	300 mg/L以下	36.4	36.5		36.6	36.8	36.0	35										
41	陰イオン界面活性剤	500 mg/L以下							94										
42	ジオスミン	発泡							0.2 mg/L以下										
43	2-メチルイソボルネオール	0.2 mg/L以下							0.00001 mg/L以下										
44	非イオン界面活性剤	0.00001 mg/L以下							0.00001 mg/L以下										
45	フェノール類	0.02 mg/L以下							0.002 mg/L以下										
46	有機物(TOC)	0.005 mg/L以下							0.0005 mg/L以下										
47	PH値	3 mg/L以下	0.11	0.26		0.17	0.16	0.14	0.3未満										
48	味	5.8～8.6	7.2	7.2		7.2	7.2	7.3	7.1										
49	臭気	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度	異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
51	濁度	5 度以下	0.5未満	0.6		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満										
		2 度以下	0.19	0.09		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.1未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所				東野岳浄水場系 武留路アクアクリーンセンター																
項 目				採 水 年 月 日																
天 候				R7.4.10	R7.5.13	R7.5.26	R7.6.5	R7.7.3	R7.8.7	R7.8.20										
気 温				曇	晴	晴	晴	晴	雨	晴										
水 温				18.0	18.7	15.8	21.0	29.7	30.3	29.8										
残 留 塩 素				18.0	22.5	23.8	25.0	28.6	34.0	34.1										
				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.25										
1	一般細菌	健康	微生物	100個/ml以下	0	0		0	0	0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)										
3	カドミウム及びその化合物	金属に	金 属	0.003 mg/L以下																
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下																
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下																
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下																
7	ひ素及びその化合物	関係		0.01 mg/L以下																
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下																
9	亜硝酸態窒素	測定する	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.34	0.34		0.34	0.38	0.32										
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										
13	ほう素及びその化合物	項目	金属	1 mg/L以下																
14	四塩化炭素		0.002 mg/L以下																	
15	1,4-ジオキサン		0.05 mg/L以下																	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		0.04 mg/L以下																	
17	ジクロロメタン		0.02 mg/L以下																	
18	テトラクロロエチレン		0.01 mg/L以下																	
19	トリクロロエチレン		0.01 mg/L以下																	
20	ベンゼン		0.01 mg/L以下																	
21	塩素酸		消毒副生成物	0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.06未満	0.06未満	0.06未満										
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下				0.001				0.001										
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.003未満				0.003未満										
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下				0.001				0.002										
26	臭素酸	0.01 mg/L以下				0.001未満				0.001未満										
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下				0.01未満				0.01未満										
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下				0.003未満				0.003未満										
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下				0.001				0.001										
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下				0.009未満				0.009未満										
31	ホルムアルデヒド	性状	金属	0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満										
32	亜鉛及びその化合物			1 mg/L以下																
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下																
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下																
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下																
36	ナトリウム及びその化合物	関係	味覚に色	200 mg/L以下	7.5	7.4		7.3	7.2	7.4										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下																
38	塩化物イオン	測定する	味覚	200 mg/L以下	4.9	5.0		5.0	5.2	5.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	26.7	26.7		26.6	26.1	25.8										
40	蒸発残留物			500 mg/L以下																
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下																
42	ジオスミン	測定する	物質臭	0.00001 mg/L以下																
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下																
44	非イオン界面活性剤	項目	発泡	0.02 mg/L以下																
45	フェノール類			0.005 mg/L以下																
46	有機物(TOC)	基礎的な性状	味覚	3 mg/L以下	0.08	0.11		0.10	0.15	0.12										
47	PH値			5.8～8.6	7.7	7.7		7.7	7.6	7.7										
48	味			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし										
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満										
51	濁度	性状		2 度以下	0.06	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満										

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

項 目				場 所		南川内浄水場系 南川内第2減圧槽														
採 水 年 月 日				R7.4.17	R7.5.15	R7.5.26	R7.6.12	R7.7.10	R7.7.22	R7.8.21										
天 候				晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴										
気 温		分類	区分	水 質 基 準 (水道法)	20.1	21.8	15.8	19.8	29.2	30.0	29.8									
水 温				12.5	16.4	15.9	18.6	24.0	24.2	24.5										
残 留 塩 素				0.10 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35									
1	一般細菌	健	微生物	100個/ml以下	0	0	0	0	0		0									
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない	検出しない(-)	検出しない(-)		検出しない(-)									
3	カドミウム及びその化合物	康	金属	0.003 mg/L以下			0.0003未満													
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下			0.00005未満													
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下			0.001未満													
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下			0.001未満													
7	ひ素及びその化合物	関	金属	0.01 mg/L以下			0.001未満													
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下			0.002未満													
9	亜硝酸態窒素	す	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		0.004未満									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満										
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.12	0.11	0.1	0.12	0.12		0.13									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.08未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満									
13	ほう素及びその化合物	項 目	金属	1 mg/L以下			0.05未満													
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下			0.0002未満													
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下			0.005未満													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下			0.004未満													
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下			0.002未満													
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下			0.001未満													
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下			0.001未満													
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下			0.001未満													
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満		0.06未満									
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満				0.002未満									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.001未満				0.001未満									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満									
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001未満				0.001未満											
26	臭素酸	0.01 mg/L以下			0.001未満				0.001未満											
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.01未満				0.01未満											
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003未満				0.003未満											
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001未満				0.001未満											
30	プロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満				0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満				0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下			0.05未満													
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満													
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下			0.03未満													
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下			0.005未満													
36	ナトリウム及びその化合物	に	味覚 色	200 mg/L以下	7.1	7.1	7	7.2	7.1	7.0										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下			0.005未満													
38	塩化物イオン	関	味覚	200 mg/L以下	4.0	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	22.1	22.1	21	22.0	22.0		23.4									
40	蒸発残留物			500 mg/L以下			100													
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下			0.02未満													
42	ジオスミン	る	物質 臭	0.00001 mg/L以下			0.000001未満													
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下			0.000001未満													
44	非イオン界面活性剤	項	におい	発泡 0.02 mg/L以下			0.002未満													
45	フェノール類			0.005 mg/L以下			0.0005未満													
46	有機物(TOC)	目 的 性 状	味覚 基 礎 性 状	3 mg/L以下	0.06	0.05	0.3未満	0.07	0.18	0.05										
47	PH値			5.8～8.6	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.4										
48	味			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満	0.1未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

場 所		開田配水池系 吉丸集落センター																	
項 目																			
採 水 年 月 日		R7.4.17	R7.5.15	R7.5.26	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.20	R7.8.21											
天 候		晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴											
気 温		水 質 基 準 (水道法)	20.1	21.8	15.8	19.8	29.2	29.8	29.8										
水 温			15.5	18.0	18.2	19.3	24.7	25.3	25.7										
残 留 塩 素			0.10 mg/L以上	0.35	0.25	0.30	0.40	0.35	0.35	0.35									
1	一般細菌	健 康 関 連 項 目	微生物	100個/ml以下	1	0	0	0	0										
2	大腸菌			不検出	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)	検出しない(-)									
3	カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下															
4	水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下															
5	セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下															
6	鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下															
7	ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下															
8	6価クロム化合物			0.02 mg/L以下															
9	亜硝酸態窒素	す る	無機物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満										
10	シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下		0.001未満		0.001未満											
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	0.88	0.88		0.88	0.89	0.91									
12	フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.05未満	0.05未満		0.05未満	0.05未満	0.05未満									
13	ほう素及びその化合物	有 機 化 学 物 質	金属	1 mg/L以下															
14	四塩化炭素			0.002 mg/L以下															
15	1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下															
17	ジクロロメタン			0.02 mg/L以下															
18	テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
19	トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下															
20	ベンゼン			0.01 mg/L以下															
21	塩素酸			0.6 mg/L以下	0.06未満	0.06未満		0.07	0.07		0.06未満								
22	クロロ酢酸			0.02 mg/L以下			0.002未満			0.002未満									
23	クロロホルム			0.06 mg/L以下			0.003			0.005									
24	ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.003未満									
25	ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下			0.004			0.005									
26	臭素酸			0.01 mg/L以下			0.001未満			0.001未満									
27	総トリハロメタン			0.1 mg/L以下			0.01			0.02									
28	トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下			0.003未満			0.004									
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.004			0.005											
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			0.009未満			0.009未満											
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			0.008未満			0.008未満											
32	亜鉛及びその化合物	性 状	金属	1 mg/L以下															
33	アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下			0.02未満		0.02未満										
34	鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下															
35	銅及びその化合物			1 mg/L以下															
36	ナトリウム及びその化合物	有 機 化 学 物 質	味覚 色	200 mg/L以下	7.9	8.0	8.0	8.2	7.4										
37	マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下															
38	塩化物イオン			200 mg/L以下	10.3	10.6	10.5	10.5		9.5									
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38.1	38.9	38.2	39.5		36.1									
40	蒸発残留物	す る	発泡	500 mg/L以下															
41	陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下															
42	ジオスミン			0.00001 mg/L以下															
43	2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下															
44	非イオン界面活性剤	有 機 化 学 物 質	味覚 性 状	0.02 mg/L以下															
45	フェノール類			0.005 mg/L以下															
46	有機物(TOC)			3 mg/L以下	0.28	0.26	0.24	0.22		0.25									
47	PH値			5.8～8.6	7.6	7.6	7.5	7.6		7.7									
48	味	礎 的 性 状		異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										
49	臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし									
50	色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満									
51	濁度			2 度以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満		0.05未満									

大村市上下水道局で実施

国土交通省及び環境省登録水質検査機関(業務委託)で実施

令和7年度 基準項目 原水検査

場 所				萱瀬ダム原水	池田貯水池原水	混合原水	鬼橋水源	今富水源	今富第2水源	福重水源	黒丸第1水源	立花水源	寿古水源	才福寺水源
項 目				令和7年8月4日	令和7年8月4日	令和7年8月4日	令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年8月25日	令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年7月22日
探 水 年 月 日				雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
天 候				26.5	26.5	26.5	30.0	30.0	29.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
気 温				20.8	24.1	21.1	21.1	20.2	20.0	21.1	20.0	21.3	21.8	20.8
水 温				0.10 mg/L以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
残 留 塩 素				100/ml以下	560	630	530	2	6	0	0	0	0	0
1 一般細菌				不検出	検出しない	検出する	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
2 大腸菌				0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
3 カドミウム及びその化合物				0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
4 水銀及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
5 セレン及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物				0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
8 6価クロム化合物				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
9 亜硝酸態窒素				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン				10 mg/L以下	0.2	0.1未満	0.2	1.4	1.4	2.1	1.1	4.7	0.9	1.0
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素				0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
12 フッ素及びその化合物				1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
13 ほう素及びその化合物				0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
14 四塩化炭素				0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
15 1,4-ジオキサン				0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
16 ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
17 ジクロロメタン				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
18 テトラクロロエチレン				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン				0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸				0.6 mg/L以下										
22 クロロ酢酸				0.02 mg/L以下										
23 クロロホルム				0.06 mg/L以下										
24 ジクロロ酢酸				0.03 mg/L以下										
25 ジブロモクロロメタン				0.1 mg/L以下										
26 臭素酸				0.01 mg/L以下										
27 総トリハロメタン				0.1 mg/L以下										
28 トリクロロ酢酸				0.03 mg/L以下										
29 ブロモジクロロメタン				0.03 mg/L以下										
30 ブロモホルム				0.09 mg/L以下										
31 ホルムアルデヒド				0.08 mg/L以下										
32 亜鉛及びその化合物				1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物				0.2 mg/L以下	0.03	0.03	0.16	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物				0.3 mg/L以下	0.11	0.44	0.12	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物				1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物				味覚	200 mg/L以下	5	9	5	9	10	10	9	11	10
37 マンガン及びその化合物				色	0.05 mg/L以下	0.025	0.045	0.033	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン				味覚	200 mg/L以下	4.2	8.8	4.7	8.1	9.4	8.4	7.9	10.7	12.9
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)				味覚	300 mg/L以下	15	31	15	59	63	65	57	79	63
40 蒸発残留物				味覚	500 mg/L以下	53	88	56	118	140	148	134	174	141
41 陰イオン界面活性剤				発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン				カ ビ 臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール				カ ビ 臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤				発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェノール類				におい	0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)				味覚	3 mg/L以下	0.9	2.3	1.0	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 PH値				基 礎	5.8～8.6	6.9	7.1	6.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.3	7.9
48 味				確 定	異常でない									
49 臭気				性	異常でない	藻臭	腐敗臭	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度				状	5 度以下	4.6	8.7	4.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度				状	2 度以下	2.2	4.8	2.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

場 所				鬼橋第2水源	小路口水源	松原水源	松原第2水源	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源	松並水源	杭出津第1水源	杭出津第2水源	杭出津第3水源
項 目				令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年7月22日	令和7年8月20日	令和7年8月20日	令和7年7月22日	令和7年8月20日	令和7年8月20日	令和7年8月20日
探 水 年 月 日				令和7年7月22日	令和7年7月22日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年7月22日	令和7年8月20日	令和7年8月20日	令和7年7月22日	令和7年8月20日	令和7年8月20日	令和7年8月20日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	分 類	区 分	水 質 基 準	30.0	30.0	29.8	29.8	30.0	29.8	29.8	30.0	29.8	29.8	29.8
			(水道法)	21.4	20.7	17.0	17.5	21.3	23.3	21.0	20.8	20.0	21.3	19.8
			残 留 塩 素	0.10 mg/L以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 一般細菌	健康に關する項目	微生物	100/ml以下	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
2 大腸菌			不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出する	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物			0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物		金属	0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		無機物	10 mg/L以下	1.6	4.4	0.5	0.6	3.4	5.9	5.4	4.0	4.1	3.5	3.5
12 フッ素及びその化合物			0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 四塩化炭素			0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		有機化学物質	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	消毒副生成物	消毒副生成物	0.6 mg/L以下											
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下											
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下											
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下											
26 臭素酸			0.01 mg/L以下											
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下											
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下											
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下											
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下											
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下											
32 亜鉛及びその化合物	性状に關する項目	金属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物			味覚	200 mg/L以下	9	9	7	12	11	12	11	12	14	13
37 マンガン及びその化合物		色	0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン			200 mg/L以下	9.1	8.7	5.7	6.0	37.7	10.0	11.2	13.2	12.7	15.5	15.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	59	75	36	40	100	89	81	87	74	65	71
40 蒸発残留物			500 mg/L以下	144	166	92	98	229	194	178	190	170	160	166
41 陰イオン界面活性剤			発泡	0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン	物理臭におい	物理臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤			発泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェーラル類			0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)		基礎的性状	味覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値			5.8～8.6	7.7	7.4	7.0	7.0	7.8	7.4	7.8	7.3	6.9	6.7	6.8
48 味			異常でない											
49 臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度			5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度			2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

場 所				大多武第4水源	大多武第5水源	大多武第6水源	日岳水源	北木場水源	東野岳1号水源	東野岳2号水源	南川内水源NO.1	南川内水源NO.2
項 目				令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年7月22日	令和7年7月22日
探 水 年 月 日				令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年8月25日	令和7年7月22日	令和7年7月22日
天 候				晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気 温	分 類	区 分	水 質 基 準	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	29.8	30.0	30.0
			(水道法)	16.3	16.5	16.2	17.8	15.7	17.7	17.2	15.5	15.2
			残 留 塩 素	0.10 mg/L以上	-	-	-	-	-	-	-	-
1 一般細菌	健康に 関する 項目	健 物	100/ml以下	0	1	0	0	0	0	0	0	2
2 大腸菌			不検出	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない
3 カドミウム及びその化合物			0.003 mg/L以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4 水銀及びその化合物		金 属	0.0005 mg/L以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5 セレン及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6 鉛及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7 ひ素及びその化合物			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8 6価クロム化合物			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9 亜硝酸態窒素		無 機 物	0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			0.1 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			10 mg/L以下	1.2	0.1未満	2.3	4.2	0.5	0.2	0.3	0.1未満	0.1
12 フッ素及びその化合物		金 属	0.8 mg/L以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13 ほう素及びその化合物			1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
14 四塩化炭素		有 機 化 学 物 質	0.002 mg/L以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15 1,4-ジオキサン			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.04 mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17 ジクロロメタン			0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18 テトラクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19 トリクロロエチレン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20 ベンゼン			0.01 mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21 塩素酸	消毒 副生 成 物	消 毒 副 生 成 物	0.6 mg/L以下									
22 クロロ酢酸			0.02 mg/L以下									
23 クロロホルム			0.06 mg/L以下									
24 ジクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
25 ジブロモクロロメタン			0.1 mg/L以下									
26 臭素酸			0.01 mg/L以下									
27 総トリハロメタン			0.1 mg/L以下									
28 トリクロロ酢酸			0.03 mg/L以下									
29 ブロモジクロロメタン			0.03 mg/L以下									
30 ブロモホルム			0.09 mg/L以下									
31 ホルムアルデヒド			0.08 mg/L以下									
32 亜鉛及びその化合物	性 状 に 関 する 項目	金 属	1 mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
33 アルミニウム及びその化合物			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34 鉄及びその化合物			0.3 mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35 銅及びその化合物			1 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
36 ナトリウム及びその化合物		味 覚 色	200 mg/L以下	8	7	8	7	6	8	7	7	7
37 マンガン及びその化合物			0.05 mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38 塩化物イオン		味 覚	200 mg/L以下	6.4	4.3	6.7	8.3	5.5	4.6	4.7	3.8	4.0
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)			300 mg/L以下	38	24	39	49	36	21	25	23	21
40 蒸発残留物			500 mg/L以下	124	97	125	128	88	85	94	110	108
41 陰イオン界面活性剤			0.2 mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42 ジオスミン	有 機 物 に 関 する 項目	カ ビ 臭	0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール			0.00001 mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤		発 泡	0.02 mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45 フェノール類			0.005 mg/L以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46 有機物(TOC)		味 覚	3 mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47 pH値			5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.0	7.3	7.6	7.5	7.0
48 味		礎 的 性 状	異常でない									
49 臭気			異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	性 状	性 状	5 度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51 濁度			2 度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

令和7年度 管理目標設定項目検査結果

項目		目標値	坂口浄水場			富の原系					
			黒丸第1水源	立花水源	ろ過水	富の原第1水源	富の原第2水源	富の原第3水源	松並水源		
			原水	原水	浄水	原水	原水	原水	原水		
採水年月日			R7. 7. 22	R7. 5. 12	R7. 8. 4	R7. 7. 22	R7. 8. 20	R7. 8. 20	R7. 7. 22		
気温℃			30.0	17.7	26.5	30.0	29.8	29.8	30.0		
水温℃			20.0	21.0	21.0	21.3	23.3	21.0	20.8		
1	アンモン	mg/L	アンモンの量に関して、0. 02mg/L以下		0.002未満	0.002未満					
2	ウラン	mg/L	ウランの量に関して、0. 002mg/L以下（暫定）		0.0002未満	0.0002未満					
3	ニッケル	mg/L	ニッケルの量に関して、0. 02mg/L以下（暫定）		0.002未満	0.002未満					
4	削除										
5	1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004mg/L以下		0.0004未満	0.0004未満					
6	削除										
7	削除										
8	トルエン	mg/L	0. 4mg/L以下		0.04未満	0.04未満					
9	フタル酸ジ 2-エチルヘキシル	mg/L	0. 08mg/L以下		0.008未満	0.008未満					
10	亜塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下		0.06未満						
11	削除										
12	二酸化塩素	mg/L	0. 6mg/L以下		0.06未満						
13	ジクロロアセトリル	mg/L	0. 01mg/L以下（暫定）		0.001未満						
14	抱水コロイド	mg/L	0. 02mg/L以下（暫定）		0.002未満						
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下								
16	残留塩素	mg/L	1mg/L以下		0.66						
17	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下								
18	マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0. 01mg/L以下								
19	遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下								
20	1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3mg/L以下		0.03未満	0.03未満					
21	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0. 02mg/L以下		0.002未満	0.002未満					
22	過マンガノ酸カリウム消費量	mg/L	3mg/L以下		0.4	0.6					
23	臭気強度（TON）		3以下								
24	蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下								
25	濁度	度	1 度以下								
26	p H		7. 5程度								
27	腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける								
28	従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2, 000以下（暫定）								
29	1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1mg/L以下		0.01未満	0.01未満					
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0. 1mg/L以下								
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）		0.000021	0.000005未満	0.000005未満	0.000015	0.000035	0.000028	0.000008

令和7年度 管理目標設定項目検査結果

項目	目標値	杭出津浄水場系			
		杭出津第1水源	杭出津第2水源	杭出津第3水源	上小路公園
		原水	原水	原水	浄水
採水年月日		R7. 5. 12	R7. 5. 12	R7. 5. 12	R7. 8. 4
気温	℃	17.7	17.7	17.7	26.5
水温	℃	19.4	19.7	20.2	26.9
1 アンチモン	mg/L	アンチモンの量に関して、0. 02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
2 ウラン	mg/L	ウランの量に関して、0. 002mg/L以下（暫定）	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
3 ニッケル	mg/L	ニッケルの量に関して、0. 02mg/L以下（暫定）	0.002未満	0.002未満	0.002未満
4 削除					
5 1, 2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004mg/L以下	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
6 削除					
7 削除					
8 トルエン	mg/L	0. 4mg/L以下	0.04未満	0.04未満	0.04未満
9 フタル酸ジ 2-エチルヘキシル	mg/L	0. 08mg/L以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満
10 亜塩素酸	mg/L	0. 6mg/L以下			0.06未満
11 削除					
12 二酸化塩素	mg/L	0. 6mg/L以下			0.06未満
13 ジクロロアセトリル	mg/L	0. 01mg/L以下（暫定）			0.001未満
14 抱水コロイド	mg/L	0. 02mg/L以下（暫定）			0.002未満
15 農薬類		検出値と目標値の比の和として、1以下			
16 残留塩素	mg/L	1mg/L以下			0.45
17 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	10mg/L以上100mg/L以下			
18 マンガン及びその化合物	mg/L	マンガンの量に関して、0. 01mg/L以下			
19 遊離炭酸	mg/L	20mg/L以下			
20 1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3mg/L以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満
21 メチルtertブチルエーテル	mg/L	0. 02mg/L以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満
22 過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	3mg/L以下	0.3	0.3	0.2未満
23 臭気強度（TON）		3以下			
24 蒸発残留物	mg/L	30mg/L以上200mg/L以下			
25 濁度	度	1 度以下			
26 pH		7. 5程度			
27 腐食性（ランゲリア指数）		-1程度以上とし、極力0に近づける			
28 従属栄養細菌		1mlの検水で形成される集落数が2, 000以下（暫定）			
29 1, 1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満
30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	アルミニウムの量に関して、0. 1mg/L以下			
31 p-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びp-フルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	p-フルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びp-フルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下（暫定）	0.000008	0.000012	0.000014

令和7年度 管理目標設定項目検査結果

項目		目標値	坂口浄水場系	富の原系	松原浄水場系	杭出津浄水場系	大多武浄水場系
			宮代町給水栓	富の原公園	松原墓地	上小路公園	荒平公民館
			浄水	浄水	浄水	浄水	浄水
採水年月日			R7. 7. 24	R7. 7. 24	R7. 7. 24	R7. 8. 4	R7. 7. 24
水温℃			28.0	25.9	26.3	26.9	30.2
16	残留塩素mg/L	1mg/L以下	0.30	0.55	0.55	0.45	0.25
31	ℳ ℳ						

項目		目標値	日岳浄水場系	北木場浄水場系	東野岳浄水場系	南川内浄水場系
			さつき台公園	北木場第2減圧槽	武留路ア77クリーンセンター	南川内第2減圧槽
			浄水	浄水	浄水	浄水
採水年月日			R7. 7. 24	R7. 7. 24	R7. 7. 24	R7. 7. 22
水温℃			29.9	28.0	32.3	24.2
16	残留塩素mg/L	1mg/L以下	0.45	0.35	0.20	0.35
31	ℳ° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びℳ° ルフルオロオクタン酸(PFOA)mg/L	ℳ° ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びℳ° ルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0. 00005mg/L以下(暫定)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満