



# 令和7年度大村浄水管理センター 処理水量と処理水質の推移(平均値)

|         | 処理水量<br>m <sup>3</sup> /日 | pH      | BOD<br>mg/L | COD<br>mg/L   | SS<br>mg/L    | 全窒素<br>mg/L    | 全りん<br>mg/L  |
|---------|---------------------------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|         | 放流基準→                     | 5.8~8.6 | 15          | 20<br>(日最大30) | 40<br>(日最大50) | 60<br>(日最大120) | 8<br>(日最大16) |
| 令和7年4月  | 36,779                    | 6.7     | 5.0         | 8.6           | 2.3           | 15.0           | 1.55         |
| 令和7年5月  | 37,739                    | 6.8     | 6.3         | 8.6           | 2.0           | 13.2           | 1.58         |
| 令和7年6月  | 40,678                    | 6.8     | 5.8         | 7.4           | 2.0           | 11.5           | 1.05         |
| 令和7年7月  | 38,119                    | 6.8     | 6.3         | 7.5           | 2.1           | 10.5           | 1.05         |
| 令和7年8月  | 40,550                    | 6.9     | 8.0         | 7.1           | 3.0           | 13.0           | 1.16         |
| 令和7年9月  |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和7年10月 |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和7年11月 |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和7年12月 |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和8年1月  |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和8年2月  |                           |         |             |               |               |                |              |
| 令和8年3月  |                           |         |             |               |               |                |              |

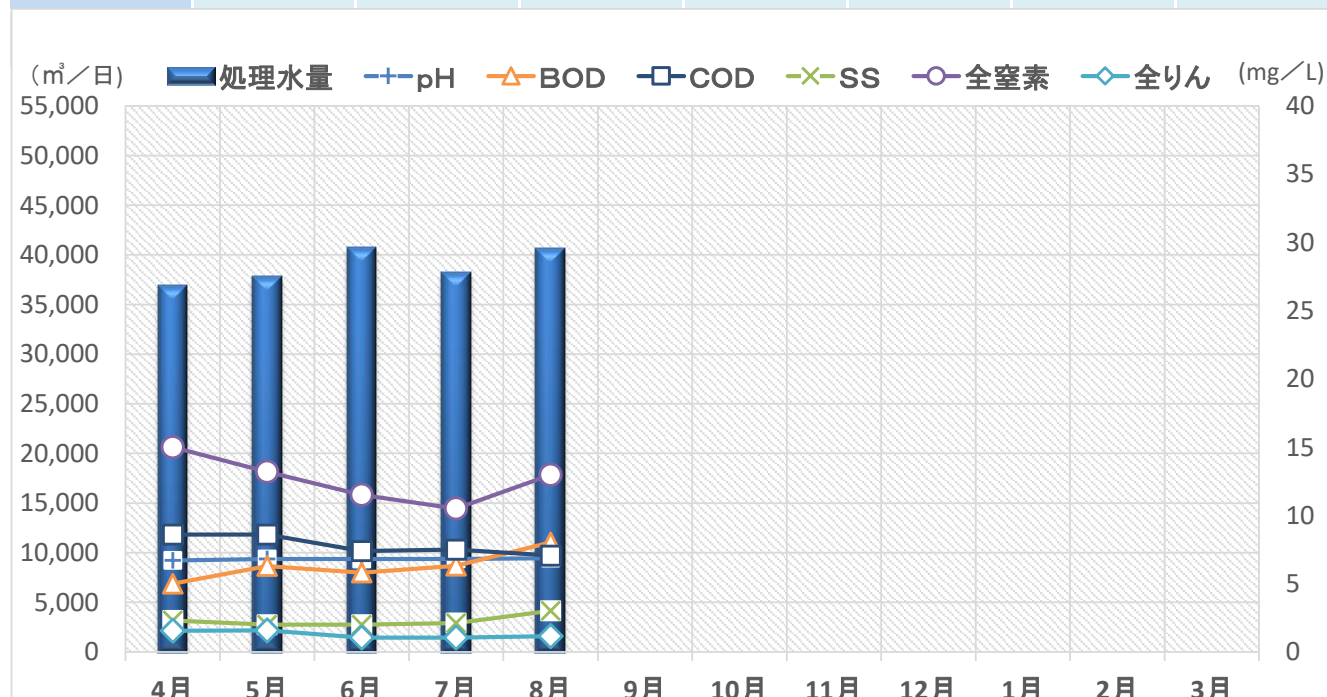


# 令和6年度大村浄水管理センター 処理水量と処理水質の推移(平均値)

|         | 処理水量<br>m <sup>3</sup> /日 | pH      | BOD<br>mg/L | COD<br>mg/L   | SS<br>mg/L    | 全窒素<br>mg/L    | 全りん<br>mg/L  |
|---------|---------------------------|---------|-------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
|         | 放流基準→                     | 5.8~8.6 | 15          | 20<br>(日最大30) | 40<br>(日最大50) | 60<br>(日最大120) | 8<br>(日最大16) |
| 令和6年4月  | 35,838                    | 6.9     | 14.1        | 8.8           | 3.8           | 18.0           | 1.55         |
| 令和6年5月  | 35,782                    | 7.0     | 11.9        | 8.8           | 3.8           | 19.5           | 0.80         |
| 令和6年6月  | 38,513                    | 6.9     | 6.4         | 8.7           | 2.7           | 15.5           | 0.93         |
| 令和6年7月  | 42,542                    | 7.0     | 7.4         | 8.1           | 3.7           | 11.8           | 1.55         |
| 令和6年8月  | 36,213                    | 7.1     | 6.5         | 9.3           | 3.6           | 17.3           | 0.98         |
| 令和6年9月  | 35,927                    | 6.9     | 3.0         | 8.4           | 2.5           | 13.5           | 1.18         |
| 令和6年10月 | 36,204                    | 7.0     | 5.8         | 8.8           | 3.2           | 13.0           | 1.68         |
| 令和6年11月 | 36,950                    | 7.0     | 7.7         | 8.3           | 3.6           | 16.6           | 1.20         |
| 令和6年12月 | 37,383                    | 7.0     | 7.3         | 7.7           | 2.5           | 16.0           | 0.95         |
| 令和7年1月  | 36,861                    | 7.0     | 10.7        | 7.6           | 2.1           | 17.5           | 1.38         |
| 令和7年2月  | 38,150                    | 7.0     | 10.0        | 8.1           | 2.0           | 16.3           | 1.81         |
| 令和7年3月  | 36,870                    | 6.8     | 8.7         | 8.4           | 2.5           | 16.3           | 1.28         |

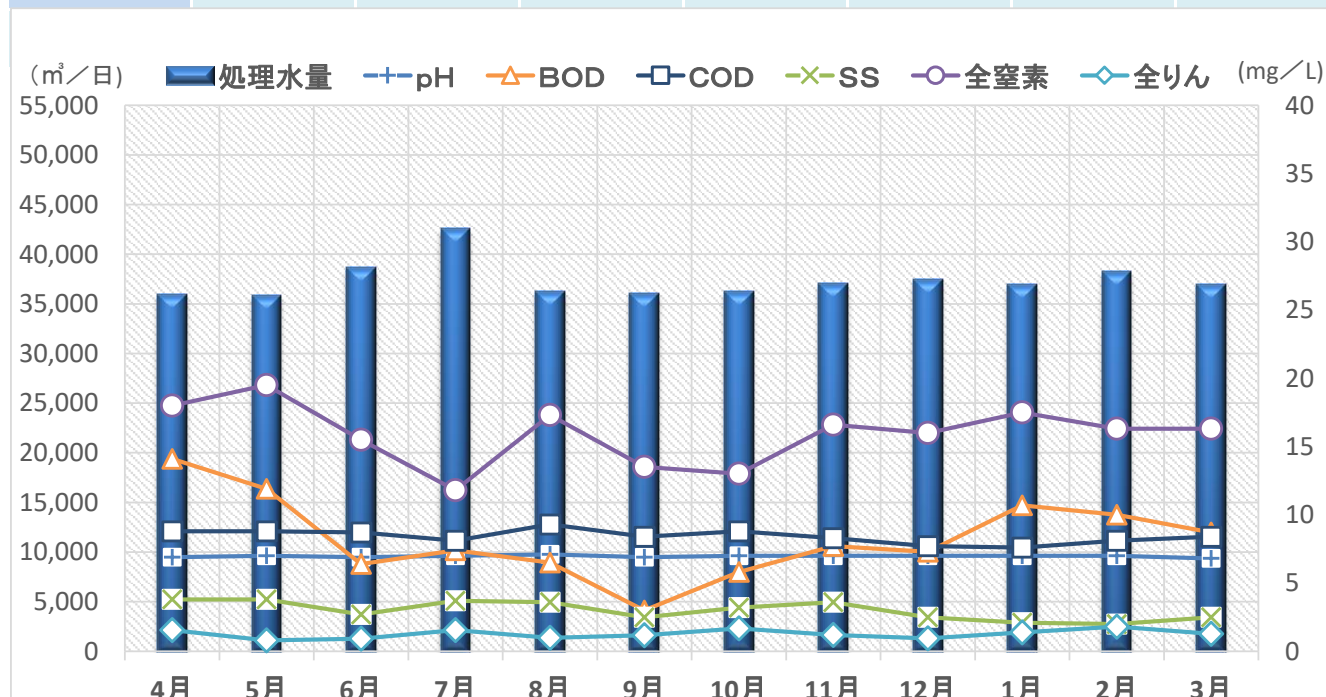

# 令和7年度大村浄水管理センター消化ガス発生量と消化ガス発電量

|          | 月間ガス発生量            | 日平均ガス発生量           | 月間発電量   | 日平均発電量 |
|----------|--------------------|--------------------|---------|--------|
|          | Nm <sup>3</sup> ／月 | Nm <sup>3</sup> ／日 | kWh／月   | kWh／日  |
| 令和7年4月分  | 86,460             | 2,882              | 138,478 | 4,616  |
| 令和7年5月分  | 90,124             | 3,004              | 139,522 | 4,651  |
| 令和7年6月分  | 85,106             | 2,837              | 129,113 | 4,304  |
| 令和7年7月分  | 84,602             | 2,820              | 125,360 | 4,179  |
| 令和7年8月分  | 80,667             | 2,689              | 116,435 | 3,881  |
| 令和7年9月分  |                    |                    |         |        |
| 令和7年10月分 |                    |                    |         |        |
| 令和7年11月分 |                    |                    |         |        |
| 令和7年12月分 |                    |                    |         |        |
| 令和8年1月分  |                    |                    |         |        |
| 令和8年2月分  |                    |                    |         |        |
| 令和8年3月分  |                    |                    |         |        |

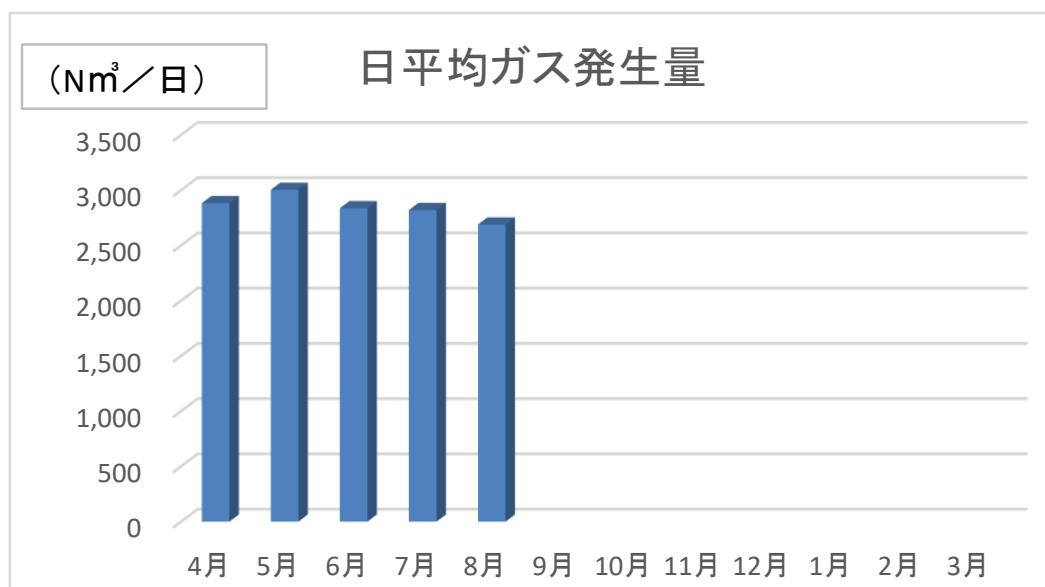

令和6年度大村浄水管理センター消化ガス発生量と消化ガス発電量

|          | 月間ガス発生量            | 日平均ガス発生量           | 月間発電量   | 日平均発電量 |
|----------|--------------------|--------------------|---------|--------|
|          | Nm <sup>3</sup> ／月 | Nm <sup>3</sup> ／日 | kWh／月   | kWh／日  |
| 令和6年4月分  | 97,850             | 3,262              | 157,561 | 5,252  |
| 令和6年5月分  | 88,122             | 2,937              | 140,858 | 4,695  |
| 令和6年6月分  | 84,492             | 2,816              | 133,672 | 4,456  |
| 令和6年7月分  | 77,303             | 2,577              | 119,318 | 3,977  |
| 令和6年8月分  | 75,488             | 2,516              | 114,032 | 3,801  |
| 令和6年9月分  | 77,501             | 2,583              | 118,600 | 3,953  |
| 令和6年10月分 | 76,765             | 2,559              | 119,514 | 3,984  |
| 令和6年11月分 | 76,310             | 2,544              | 120,734 | 4,024  |
| 令和6年12月分 | 85,945             | 2,865              | 137,577 | 4,586  |
| 令和7年1月分  | 90,082             | 3,003              | 147,200 | 4,907  |
| 令和7年2月分  | 77,973             | 2,599              | 124,922 | 4,164  |
| 令和7年3月分  | 92,180             | 3,073              | 145,264 | 4,842  |

